




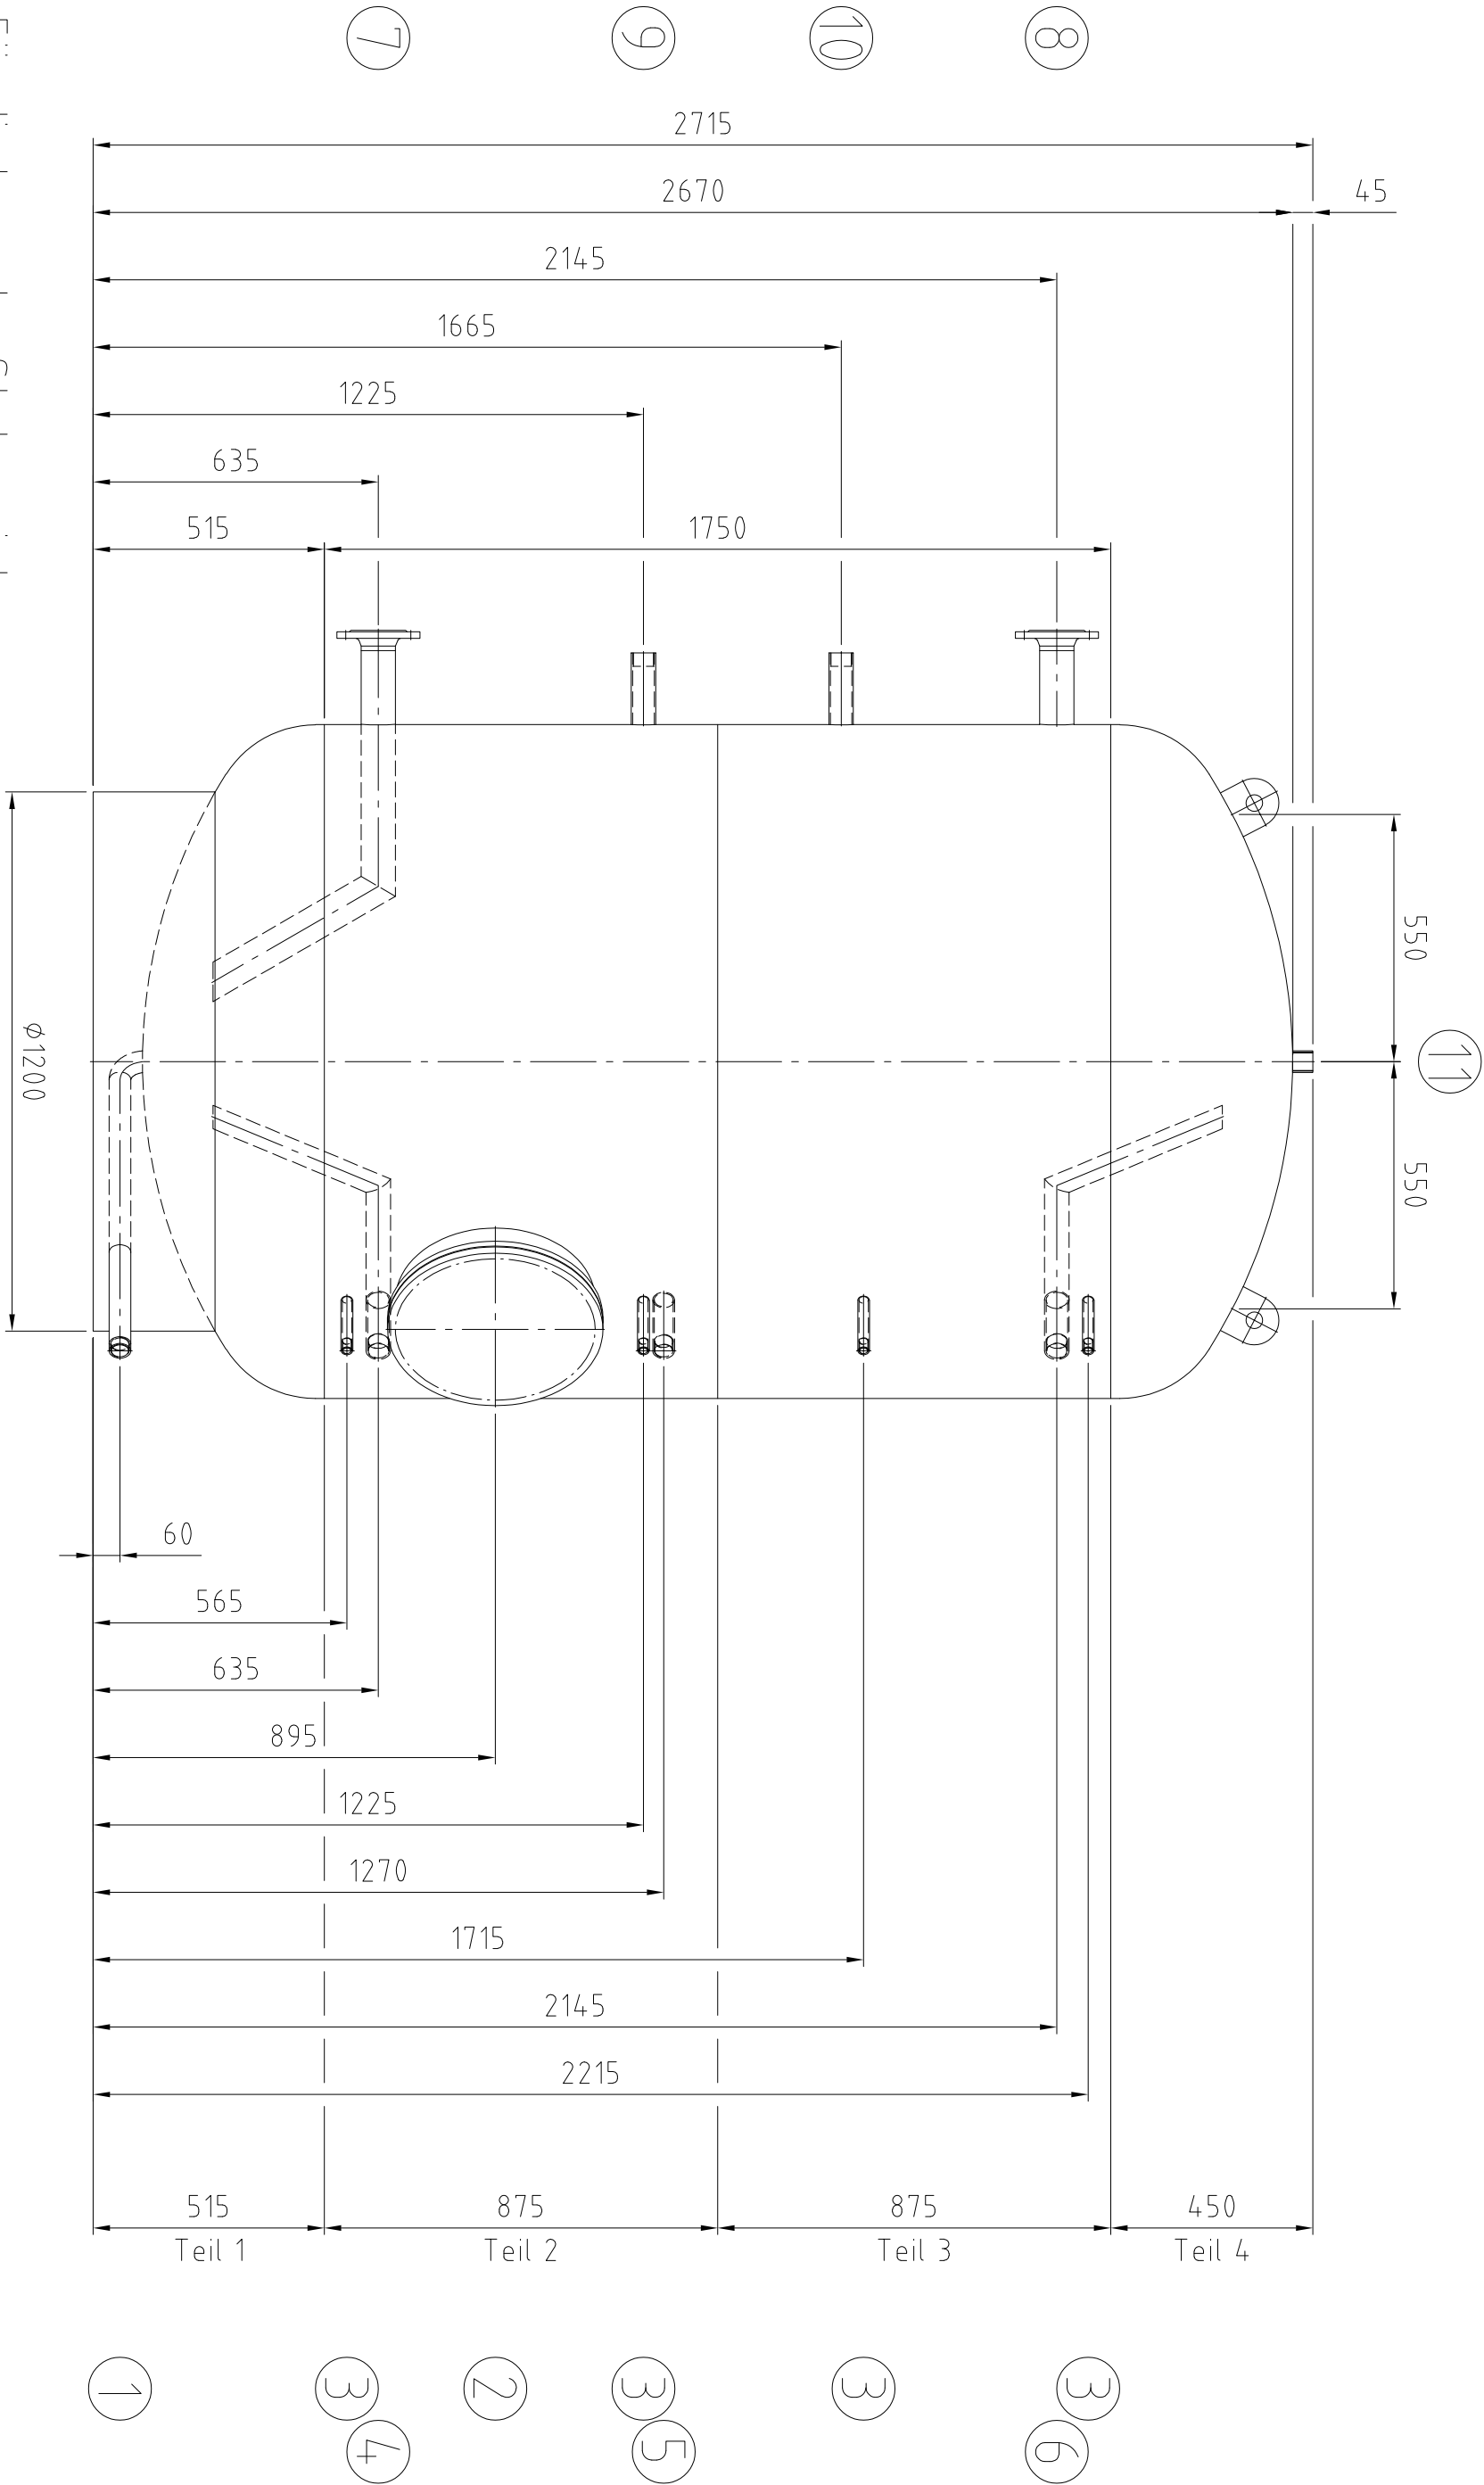

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

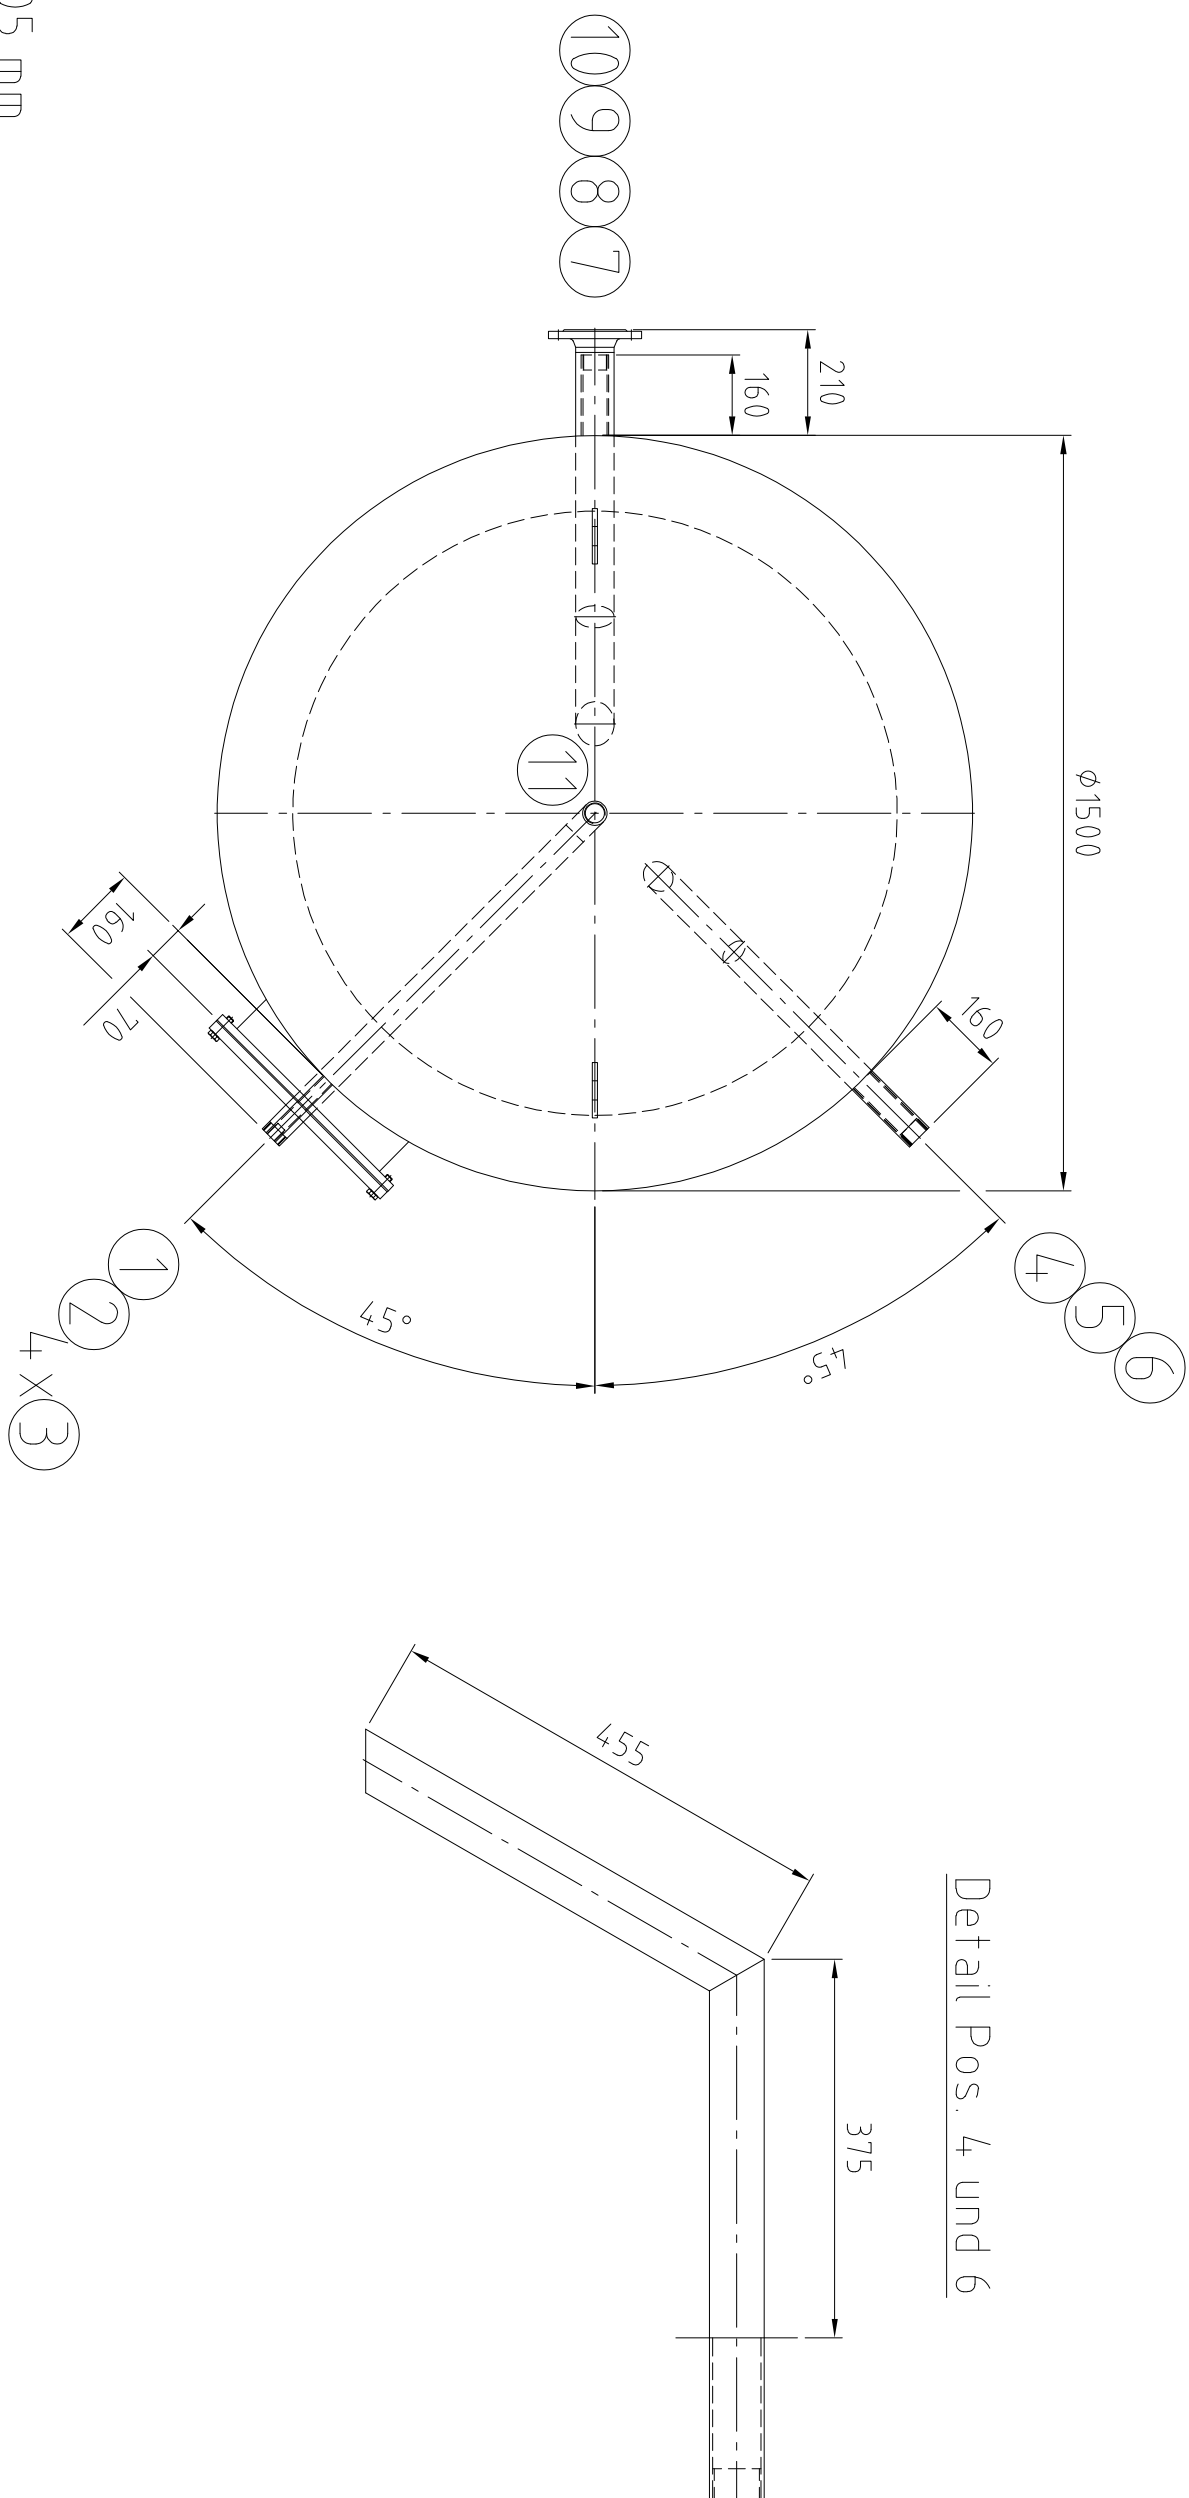

Detail Pos. 4 und 6

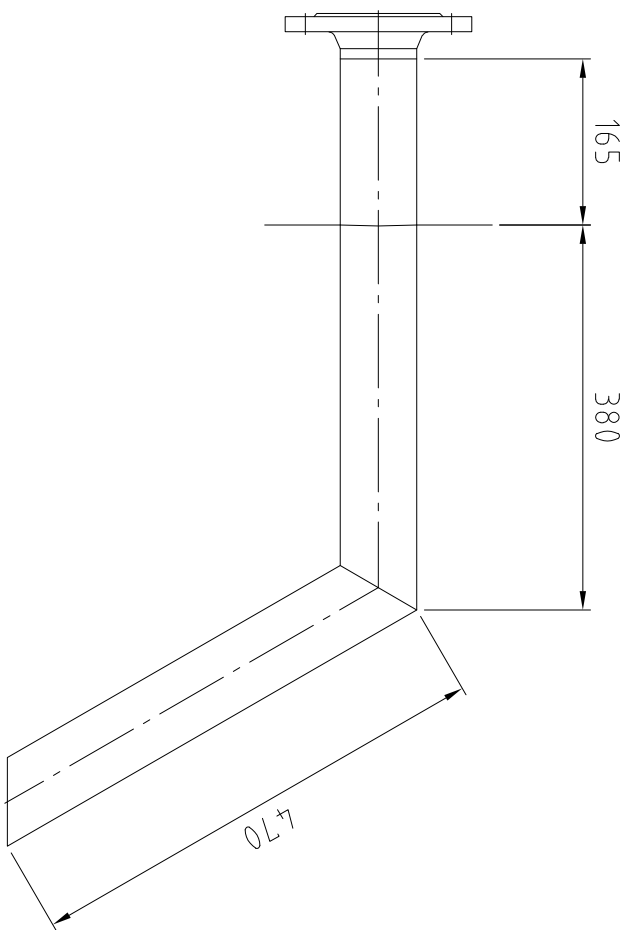

Detail Pos. 7

Max. zul. Druck Max. allow. pressure (PS)	6	Rohrraum Inside of jacket	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature (TS)	109	gebeizt und passiviert pickled and passivated	°C
Prüfdruck Test pressure (PT)	9		bar
Volumen Capacity (V)	3990		L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment			
Werkstoff material	1.4571 / 1.4404		
Gewicht Weight	600		kg
Artikel-Nr. Article number	-		

11	Entlüftung	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
10	Muffenanschluss	Rp 1 1/2"	DIN 2986		
9	Muffenanschluss	Rp 1 1/2"	DIN 2986		
8	Flanschanschluss	65	DIN 2633	4 - Loch	
7	Flanschanschluss mit Bogenrohr	65	DIN 2633	4 - Loch	
6	Muffenanschluss	Rp 1 1/2"	DIN 2986		
5	Muffenanschluss	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
4	Muffenanschluss	Rp 1 1/2"	DIN 2986		
3 (4x)	Fühleranschluss	Rp 1/2"	DIN 2986		
2	Mannloch 400 / 480	4.00	10	RET	
1	Entleerung	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
Nozzle	Denomination	DN	PN	Standard	Position

Rev1	13.02.2023	Ehrentauf	Whan	Änderungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	09.02.2023	Ehrentauf	Whan	
Gepr. / appr.	09.02.2023	Whan		

Brauchwasserspeicher
Typ RET 4,000 Sonder



Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
21577-0Rev1	P53320	P00192	1:15	1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.				Stand/as per
Copyright by Messrs. RÜDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights is provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved				13.02.2023