



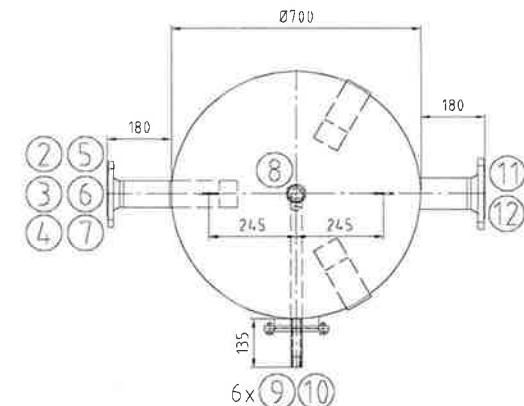

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Max zul Druck Max allow pressure	(PSI)	10	- bar
Min/max zul Temperatur Min/max allow temperature	(TSI)	95	- °C
Prufdruck Test pressure	(PT)	13	- bar
Volumen Capacity	(VI)	104.4	- L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		14571/ 14404 316Ti/ 316L	
Gewicht Weight		205	
Artikel-Nr Article number			

12	Flanschanschluss	80	16	EN1092-1		
11	Flanschanschluss	80	16	EN1092-1		
10	Revisionsöffnung 120/180	120		RET	O-Ring	
6x9	Thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986		
8	Entlüftung	Rp 1 1/2"		DIN 2986		
7	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Loch	
6	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Loch	
5	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Loch	
4	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Loch	
3	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Loch	
2	Flanschanschluss	65	16	EN1092-1	4-Loch	
1	Entlüftung	Rp 1/4"		DIN 2986		
Stutzen Nozzle	Benennung Designation	DN	PN	Norm Standard	Bechfläche Faling	Position Position

Rev1	07.08.2023	Bartsch	Wihan	Änderung nach Kundenwunsch		
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr	Art der Änderung / Modification		
		Datum/date	Name/Name	Kenntwort/Subject		
Gez./drawn	26.07.2023	Bartsch				
Gepr./appr	26.07.2023	Wihan				

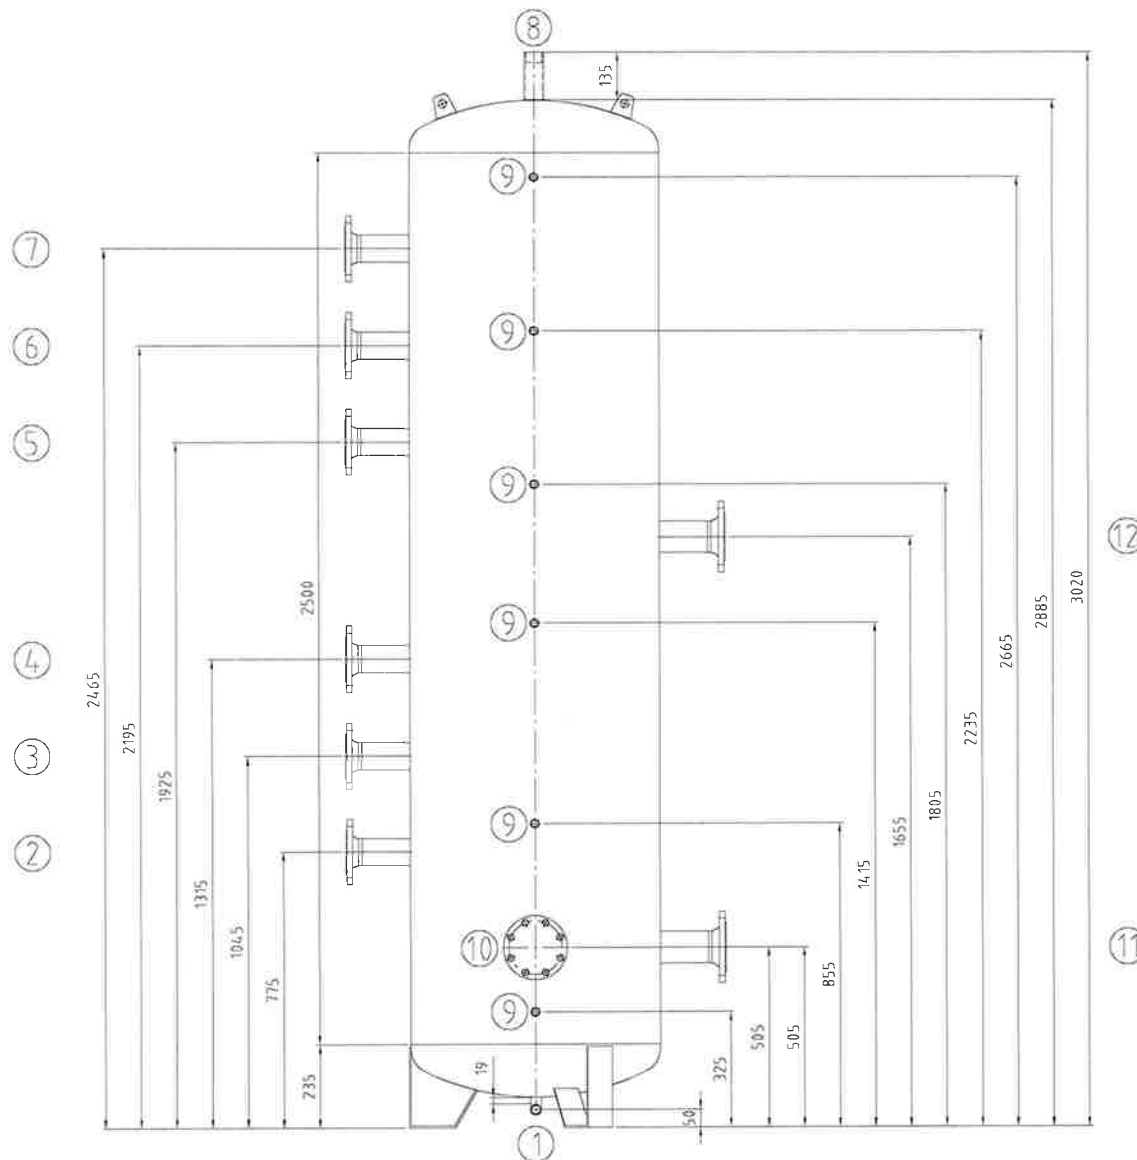

Benennung / Designation				Warmwasserspeicher		
Typ RET 1000 Sonden						
Zzeichnung Nr. / Drawing No	Projekt Nr. / Project No	Bestell Nr. / Order No	Maststab / Scale	Blatt / sheet		
21866-0Rev1	PS4696	KST300/106705	1:10	1/1		

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN 31-10 vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by "Schutzvermerk DIN 31-10" reserved.

Kippmaß 3145 mm

M. Necker

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!