
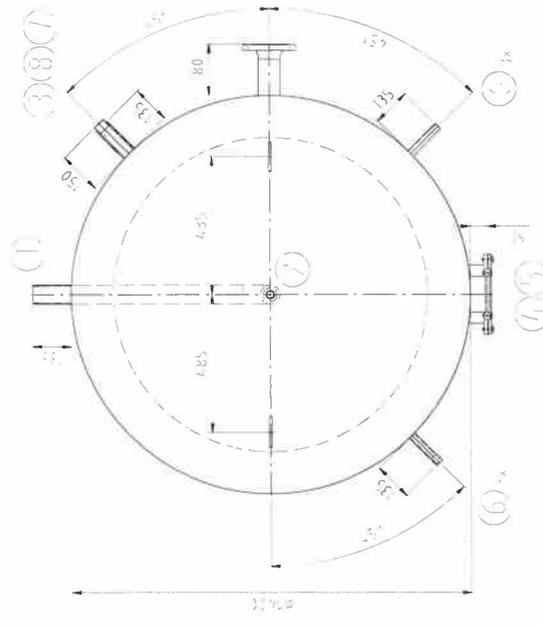


Validé le 22-09-2023

Signature

Livraison 3 mois

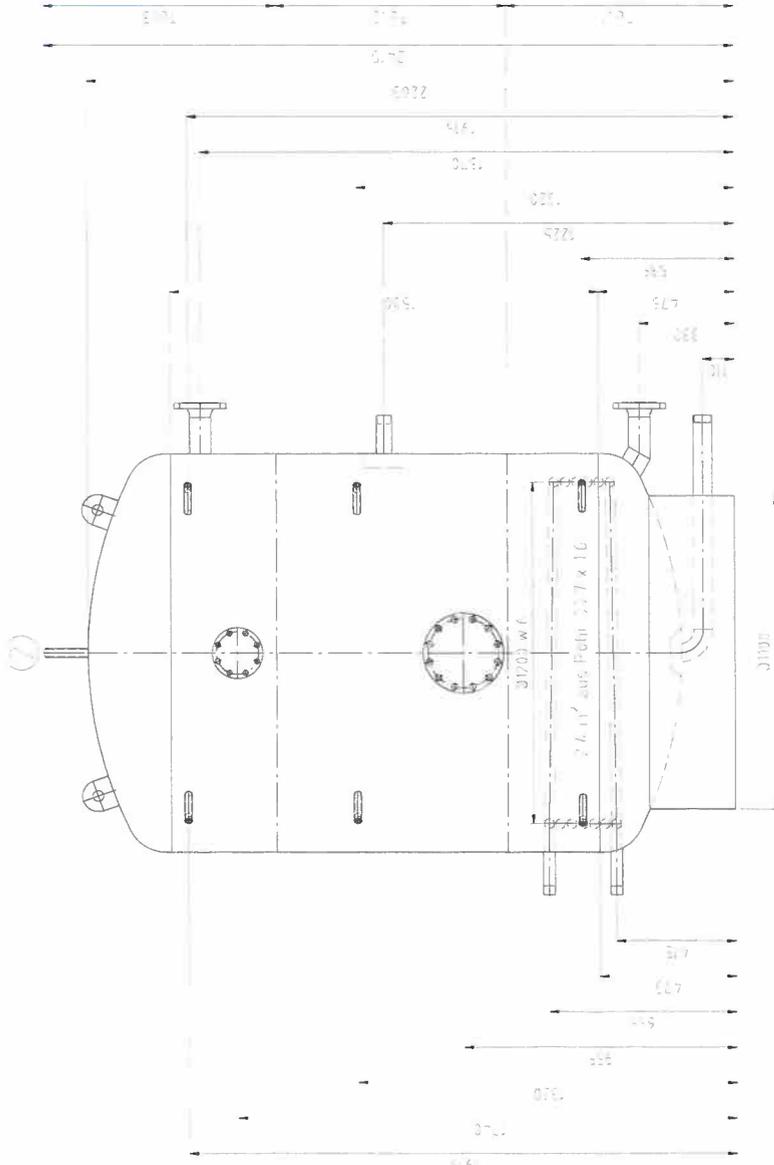

sur la base des Schweiß-
ausschnitten der Draht-
vernetzung
Nozzle collection only returning
The top view

Max zul. Druck	(PSI)		
Max allow pressure			
Min/max zul. Temperatur	(TS)	109	55
Min/max allow temperature			
Prüfdruck	(PT)	9	13
Test pressure			
Volumen	(V)	3000	17
Capacity			
Oberflächenbearbeitung		geätzt und passiviert	
Surface treatment		pickled and passivated	
Werkstoff		1.4311 / 1.4404 / 3.61 / 3.16	
Material			
Gewicht		7.55	
Weight			
Artikel-Nr			
Article number			

2x 9	Flanshschluss lt. Lieferl./lange connection (4 holes)	65	16	DN (NPS) / PN	
8	Heizwasservorlauf / heating flow	R 11/4"	DIN 2986		
7	Heizwasserrücklauf / heating return	R 11/4"	DIN 2986		
6x 6	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung / handhole 200/280	200	RET	O-Ring	
4	Revisionsöffnung / handhole 120/180	120	RET	EPDM	
3	Zirkulation / circulation	Rp 1 1/2"	DIN 2986		
2	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986		
1	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986		
Stutzen	Denomination	DN	PN	Norm Standard	Rechenmassung Position Dimension

Revi 28.08.2023		Erzoid	Whan	Änderung laut Kundenwunsch	
Index	Datei / date	Gez. / drawn	Gepr. / appr.	Art der Änderung / Modification	
Gez. / drawn		24.08.2023	whan	Kennwert / Subject	
Gepr. / appr.		24.08.2023	whan	Wärmewasserspeicher / storage tank	
Benennung / Designation		Typ Thermotar 3000 Sonder als Bausatz 3 Teilig			
Zeichnung Nr. / Drawing No		Projekt Nr. / Project No	Besteller Nr. / Order No	Blatt / sheet	
21931-0Rev1		PS4947	KST300/10711	112.5	1/1



RUDBERT
 RUDBERT EDLESTAHL-TECHNIK GmbH
 Sathenweg 3 8851 Emmishausen
 Tel: 03762/9561-0 Fax: 03762/9561-50
 E-Mail: info@rudbert-edelstahl.de
 Web: www.rudbert-edelstahl.de

Kennwert / Drawing height 2550 mm

Zerlegung ist gestriges Eigentum der RUDBERT EDLESTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzmerkmalen sind vorbehalten.
 Copyright by Messrs. RUDBERT EDLESTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by "Schutzmerkmal DMS-1.0" reserved
 28.08.2023