



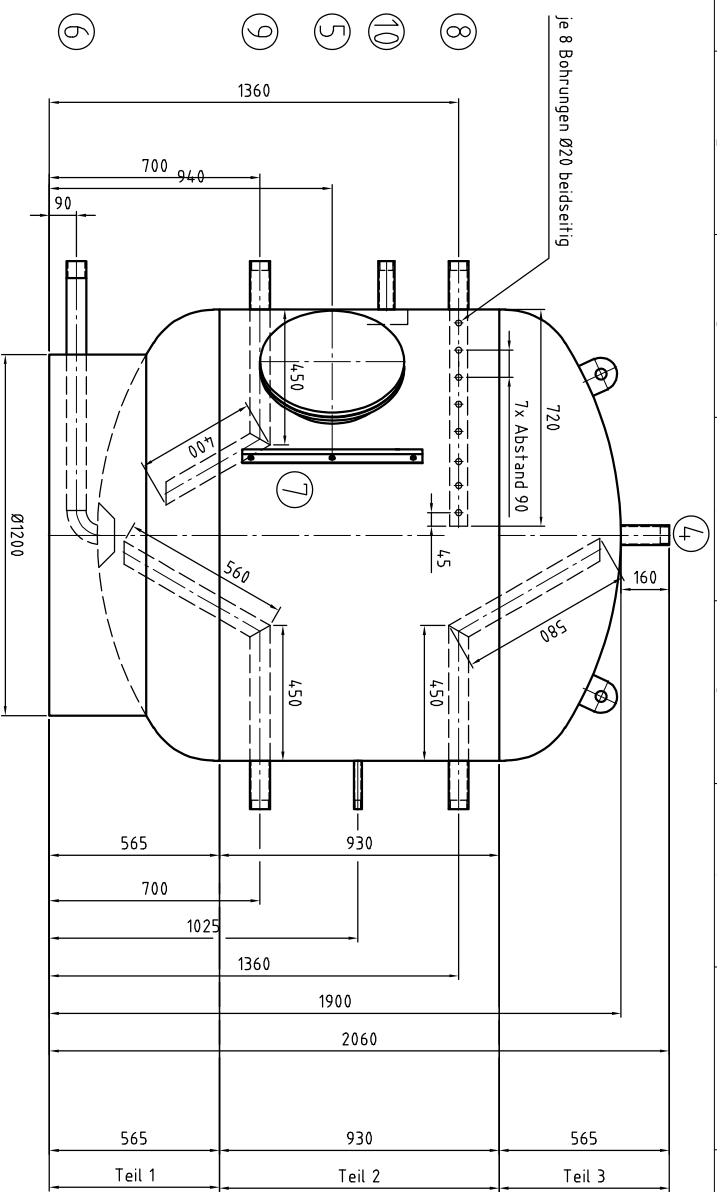

Attention, plus-value de 650 CHF net pour le tube diffuseur

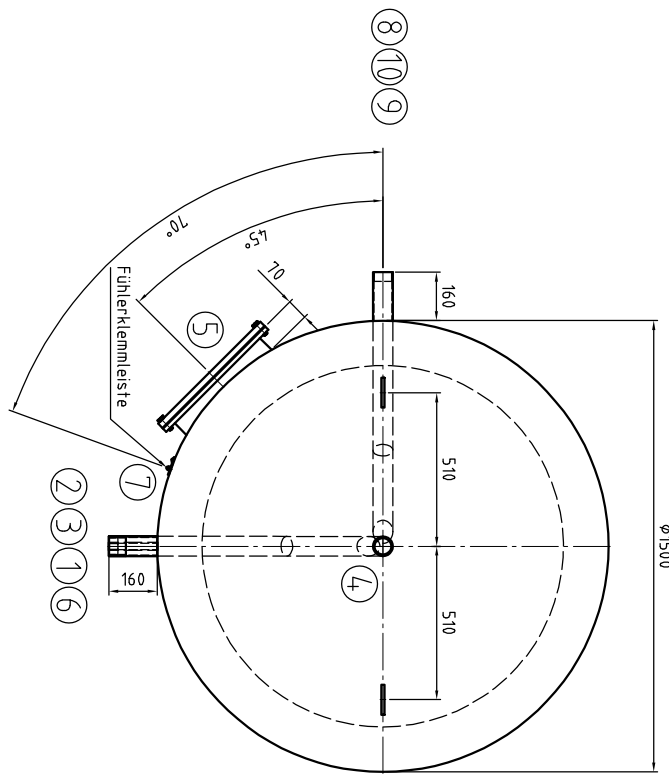

Kippmaß/ tilting tight: 2180 mm

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Max. zul. Druck (PS) 6 Mantelraum inside of jacket Rohrtraum inside of tubes bar

Max. allow. pressure 109 Min./max. zul. Temperatur (TS) - °C

Min./max. allow. temperature 9 Test pressure (PT) - bar

Prüfdruck 2600 Volumen Capacity (V) - L

Oberflächenbearbeitung Surface treatment gebleicht und passiviert pickled and passivated

Werkstoff material 1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L

Gewicht 565

Weight

Artikel-Nr.

Article number

10	Zirkulation / circulation	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Ladevorlauf	Rp 2"	DIN 2986		
8	Ladedrücklauf	Rp 2"	DIN 2986		
7	Fühlerklemmleiste/ sensor terminal block				
6	Entlüftung/ drain	Rp 2"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ manhole 400/480	400	RET	O-Ring	
4	Entlüftung/ air vent	Rp 2"	DIN 2986		
3	Thermometer/ temperatur gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
2	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986		
1	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	Norm	PN	Dichtfläche	Position
Nozzle	Denomination			Standard	Facing

Rev3	04.09.2023	Wihan	Rudert	Anpassungen nach Kundenwunsch
Rev2	31.08.2023	Wihan	Rudert	Anpassungen nach Kundenwunsch
Rev1	28.08.2023	Etzold	Wihan	Änderung laut Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
			Barisch	
Gez. / draw	24.08.2023	Wihan		
Gepr. / appr.	24.08.2023	Wihan		

Benennung / Designation : Warmwasserspeicher/ storage tank



Zeichnung Nr. / Drawing No. : 21927-0Rev3

Projekt-Nr. / Project No. : PS4.94.0

Bestell-Nr. / Order No. : KST300/107152

Maßstab / Scale : 1:12.5

Blatt / sheet : 1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH/Rechte aus Schutzvermerk DIN EN ISO 9001:2015 vorbehalten

Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzvermerk DIN EN ISO 9001:2015 reserved

Stand/as per: 04.09.2023