
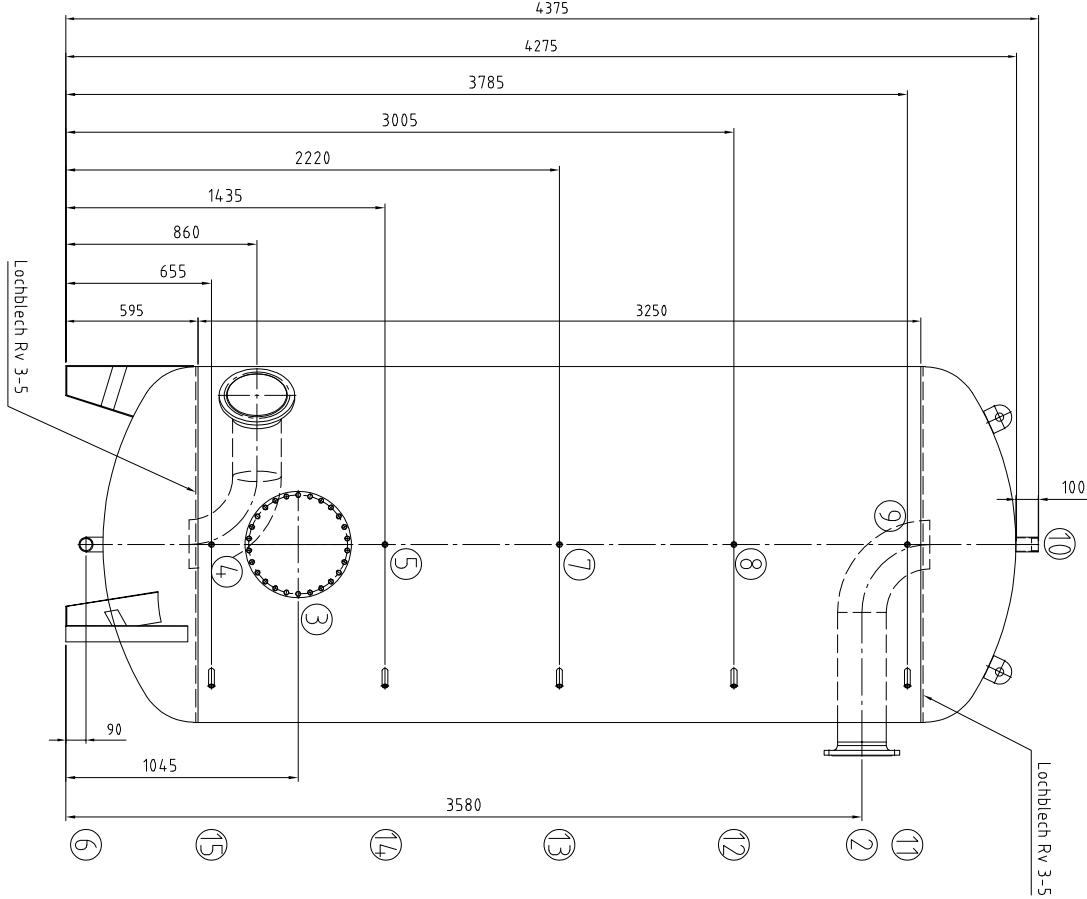


Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

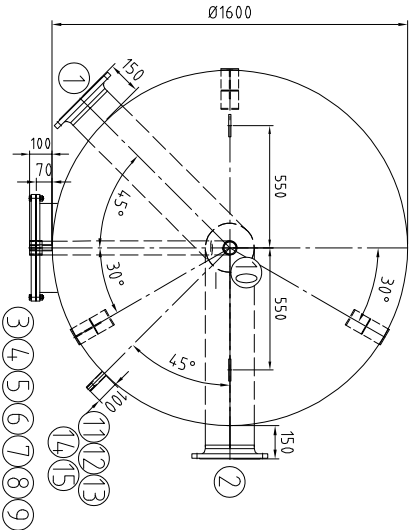

Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Max. zul. Druck	(PS)	6	bar
Max. allow. pressure		-	
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	30	°C
Min./max. allow. temperature		-	
Prüfdruck	(PT)	8,6	bar
Test pressure		-	
Volumen	(V)	7670	L
Capacity		-	
Oberflächenbearbeitung		gebeizt und passiviert	
Surface treatment		pickled and passivated	
Werkstoff		1.4301 / AISI 304L	
material			
Gewicht		900	
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

15	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
14	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
13	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
12	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
11	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
10	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986
9	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
7	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
6	Entleerung/ drain	Rp 2"	DIN 2986
5	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
4	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
3	Revisionsöffnung/ manhole 4.00/4.80	Rp 1/2"	DIN 2986
2	Warmwasser/ warm water	200	16 EN1092-1
1	Kältwasser/ cold water/ heating return	200	16 EN1092-1
Stützen	Benennung	DN	PN
Rev3	02.11.2023	Bartsch	Whan
Rev2	19.10.2023	Bartsch	Whan
Rev1	18.10.2023	Bartsch	Whan
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name
Gez./drawn	17.10.2023	Bartsch	Whan
Gepr./appr.	17.10.2023	Whan	

Wärmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 7500 Sonder KW 2



Kippmaß/ tilting tight: 4.435 mm

1 Stück: Betriebstemp. 4.°C

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DWS-1-10 vorbehalten. Stand: 02.11.2023