
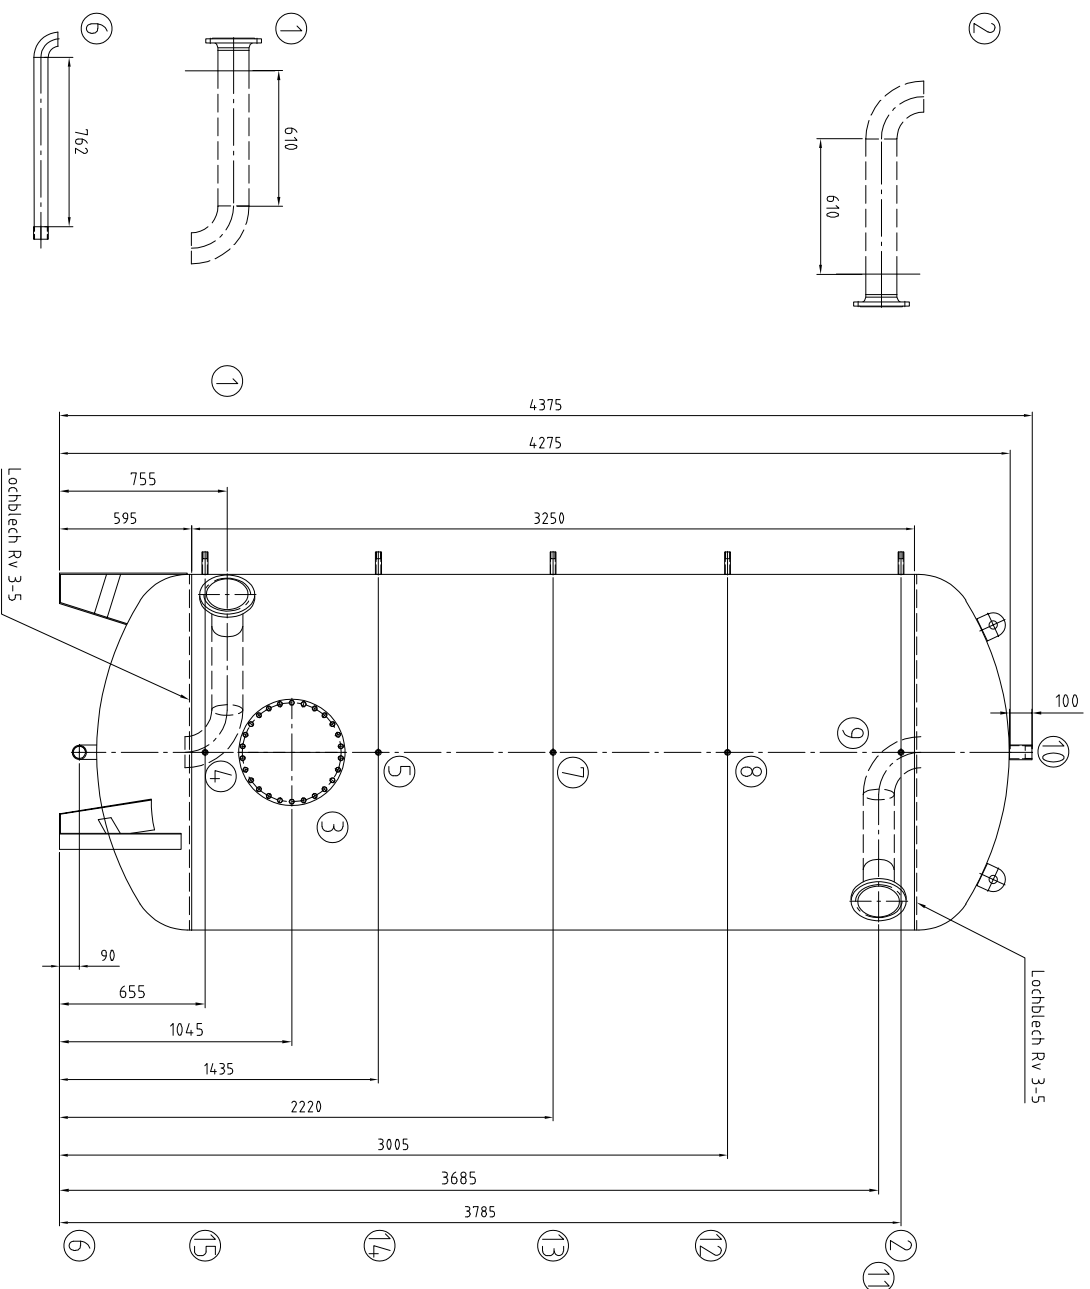


Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top view!!

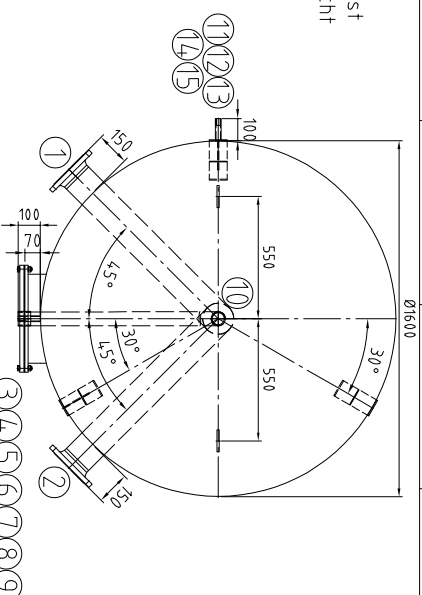

Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS)	6	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	-8	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	8,6	bar
Volumen Capacity	(V)	7650	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4301 / AISI 304L	
Gewicht Weight		900	
Artikel-Nr. Article number			

15	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
14	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
13	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
12	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Entlüftung/ air vent	Rp 2"	DIN 2986		
9	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entleerung/ drain	Rp 2"	DIN 2986		
5	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
4	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Revisionsöffnung/ manhole	400/480			
2	Warmwasser/ warm water	125	16	EN1092-1	
1	Kältwasser/ cold water/ heating return	125	16	EN1092-1	
Stützen	Denomination	DN	PN	Standard	Facing
Rev3	02.11.2023	Bartsch	Whan	Anpassung nach Kundenwunsch	
Rev2	19.10.2023	Bartsch	Whan	Anpassung Pos. 10 auf Rp2"	
Rev1	18.10.2023	Bartsch	Whan	Anpassung nach Kundenwunsch	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification	
Gez. / drawn	16.10.2023	Bartsch	Whan	Kennwort/Subject	
Gepr. / appr.	16.10.2023	Whan			



Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 7500 Sonder KW 3

1 Stück: Betriebstemp. -8°C

Kippmaß/ tilting tight: 44,35 mm