


Alvazzi Groupe SA
Succursale d'Yverdon-les-Bains
Rue des Utins 27
1400 Yverdon-les-Bains

Max zul Druck	IPSI	Manleirraum Inside of jacket	10	bar
Max allow pressure				
Min./max zul Temperatur	ITS		95	°C
Min./max allow temperature				
Prüfdruck Test pressure	IP TI		12	bar
Volumen Capacity	IVI		14,20	l
Oberflächenbehandlung Surface treatment		gebleicht und passiviert pickled and passivated	14,571/ 14,404	
Werkstoff material				
Gewicht Weight			230	kg
Artikel-Nr. Article number				

11	Erhufung	Rp 1/2"	DIN 2986	
10	Fühleranschluss	Rp 1/2"	DIN 2986	
9	Handloch 200/280	200	RET	EPDM
8	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
7	Laderücklauf	Rp 2"	DIN 2986	
6	Heizwasserzulauf	Rp 1 1/4"	DIN 2986	
5	Heizwasserablauf	Rp 1 1/4"	DIN 2986	
4	Zirkulation	Rp 1"	DIN 2986	
3	Ladevorlauf	Rp 2"	DIN 2986	
2	Warmwasser	Rp 2"	DIN 2986	
1	Kaltwasser/Entleerung	Rp 2"	DIN 2986	
Nezle	Draination	DN	PN	Druck Filling

Revis	07.07.2023	Berlin	Wien	Änderung nach Kundenwunsch
Index	Datum/Date	Gez./Signature	Name/Name	Art der Änderung / Modification
Gez / drawn	24.05.2023		Wien	
Gepr / appr				
Bemerkung / Designation				
Stand-Wasserelement				
Thermostar 1500 Sonder				

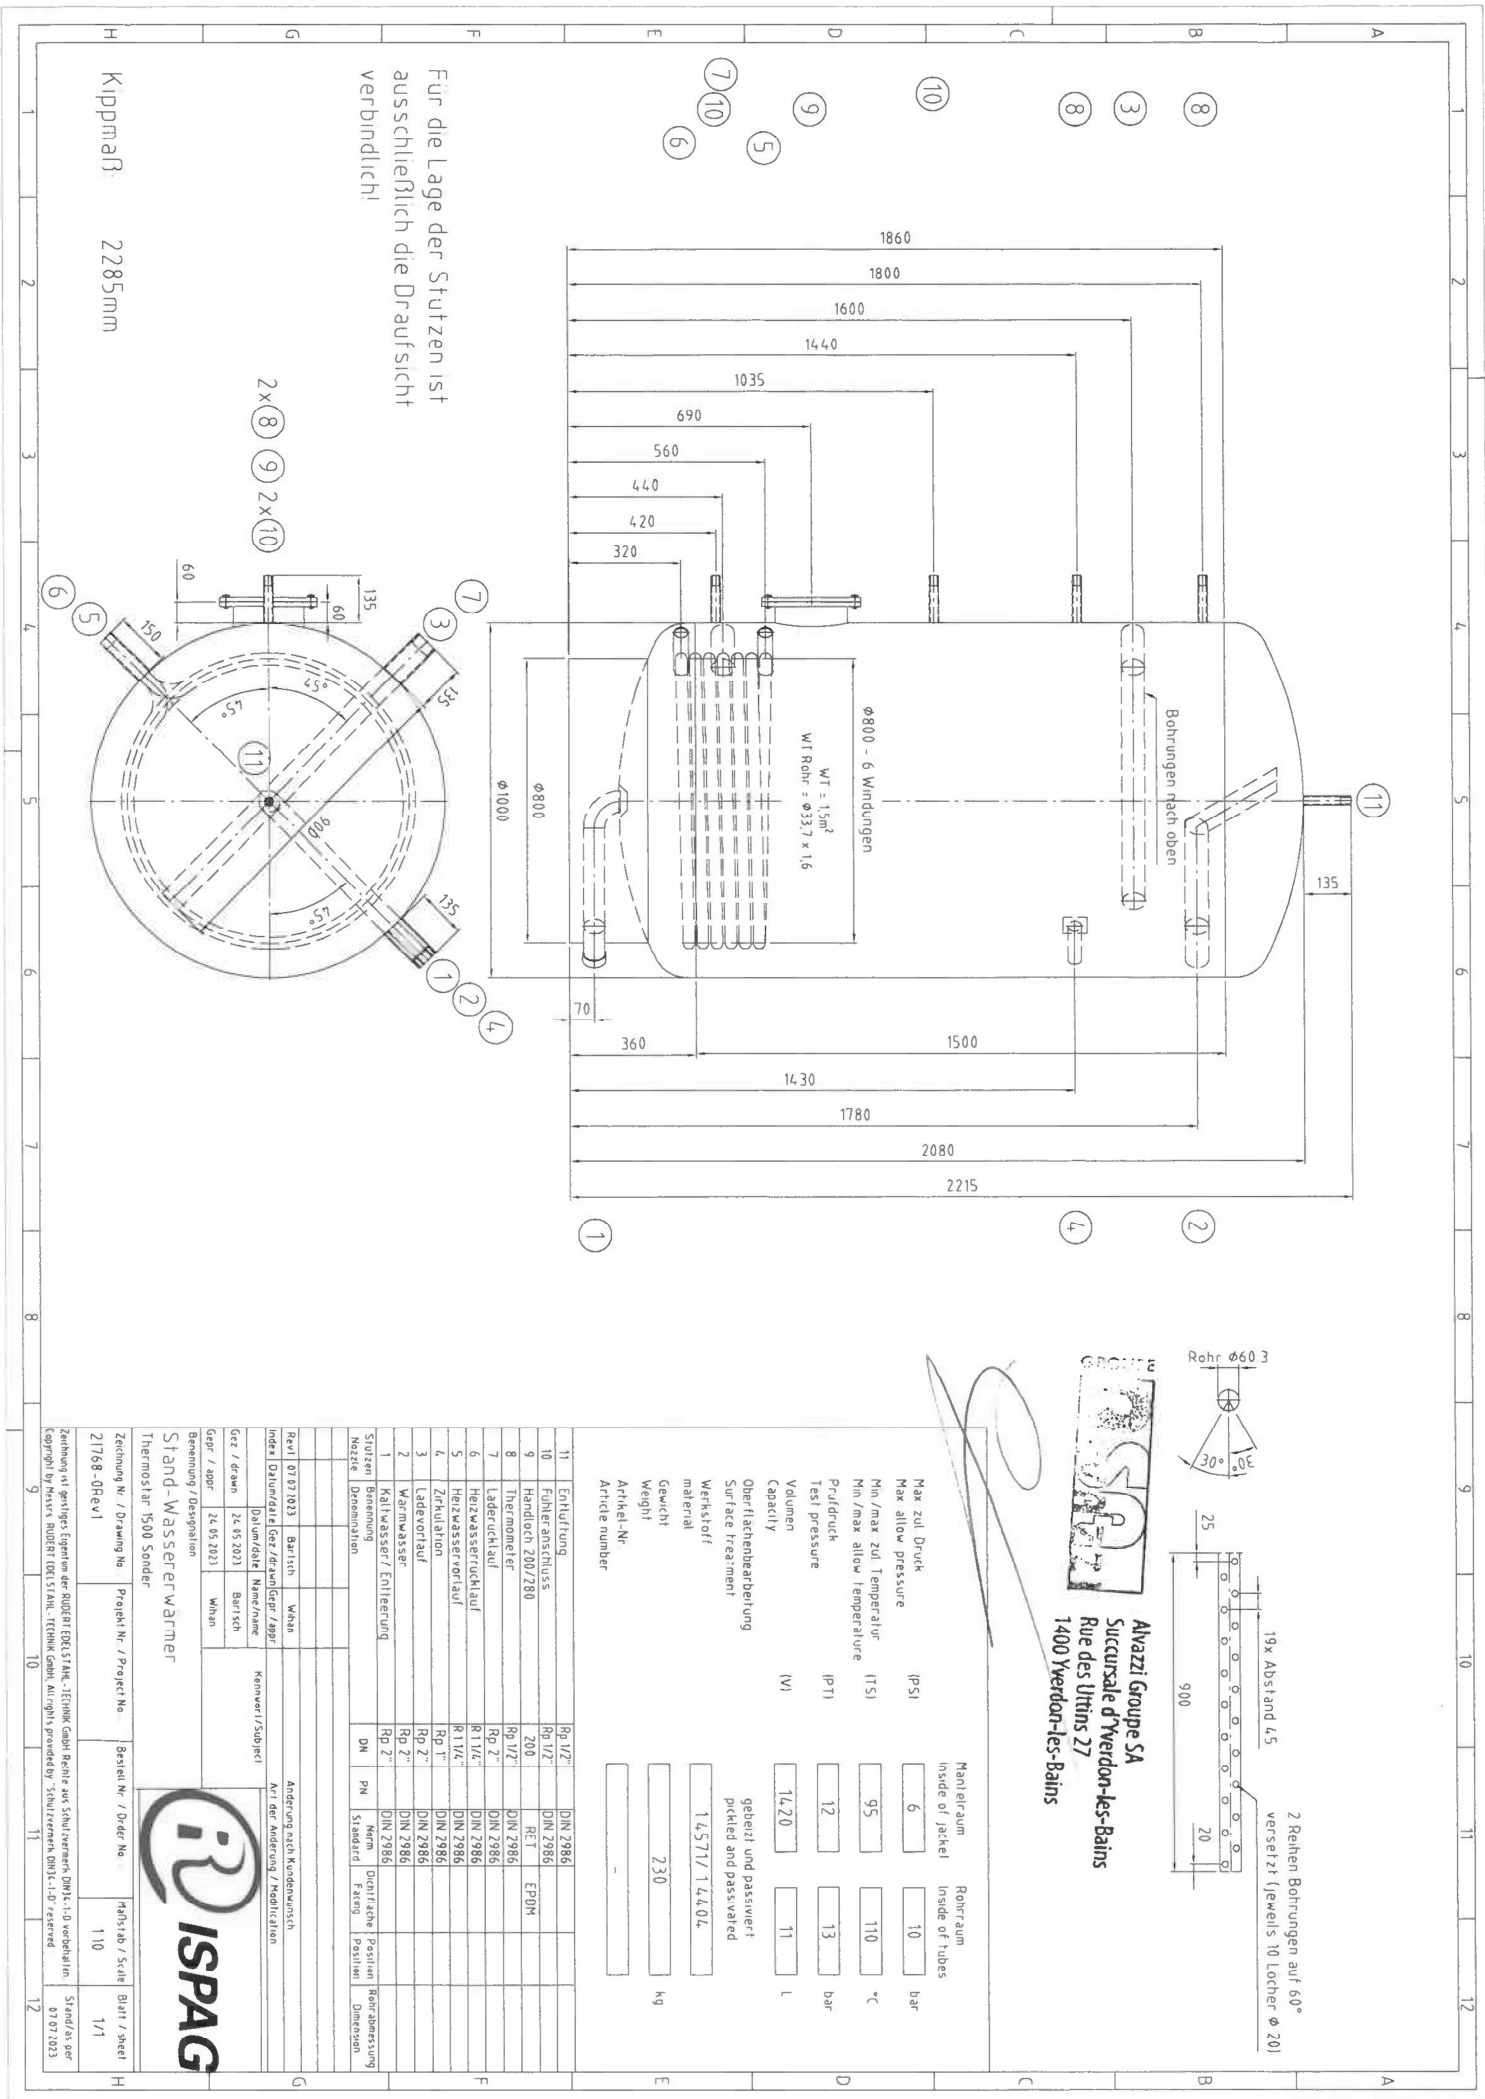

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜDERT EDELSTEIN-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzrechten, DMS-1.0 vorbehalten.
Copyright by Messer RÜDERT EDELSTEIN-TECHNIK GmbH. All rights reserved. Schutzrechten DMS-1.0 reserved

21768-0Rev1

Projekt-Nr. / Project No

Bestell-Nr. / Order No

Maßstab / Scale

Blatt / sheet

1/1