
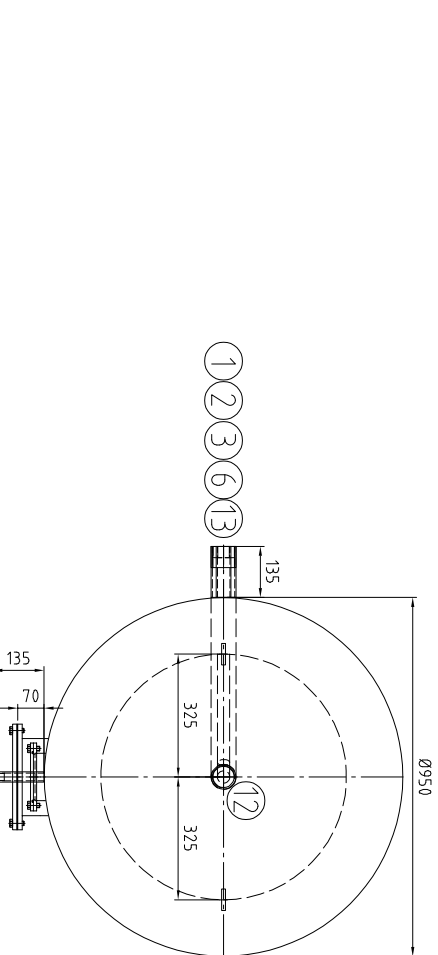


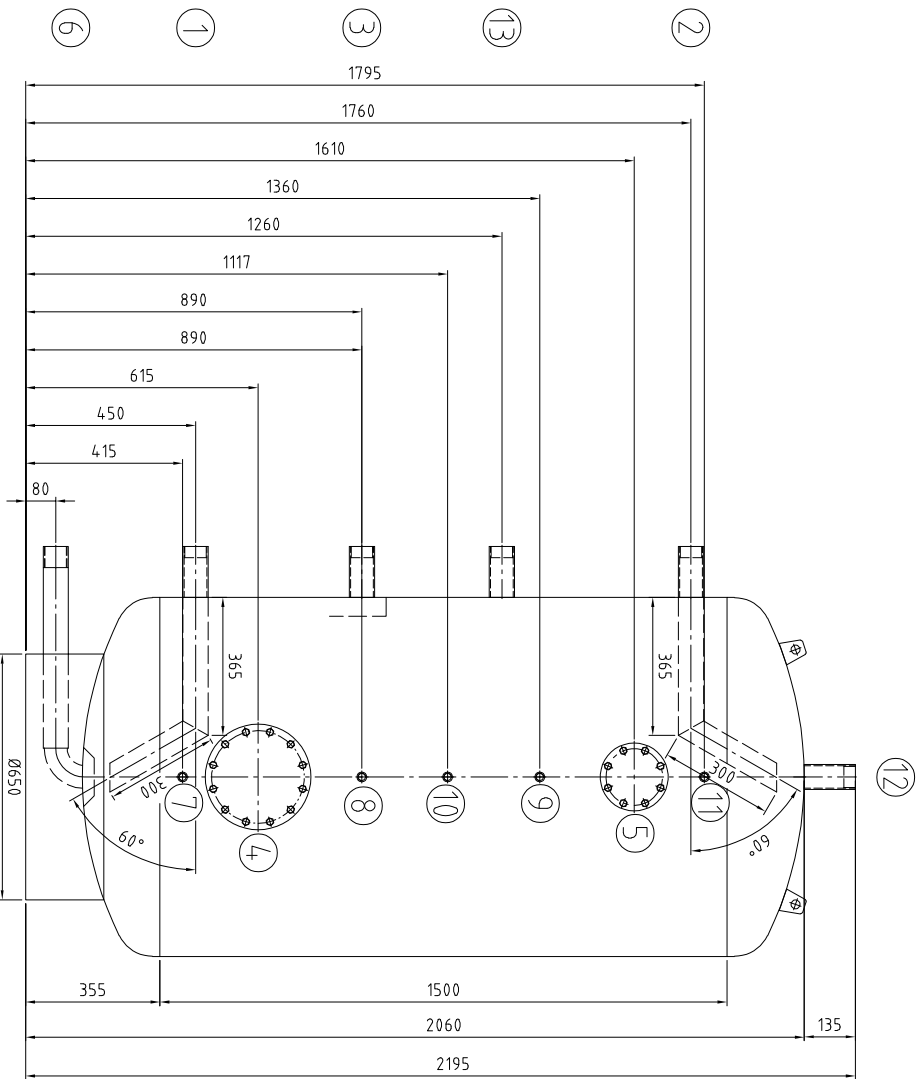

Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Nozzle direction only according to
the top view!!

Max. zul. Druck	(PS)		Mantelraum Inside of jacket		Roßraum Inside of tubes
Max. allow. pressure		6			bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	95			°C
Min./max. allow. temperature					
Prüfdruck	(PT)	9			bar
Test pressure					
Volumen	(V)	1255			L
Capacity					
Oberflächenbearbeitung					
Surface treatment					
Werkstoff		1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L			
material					
Gewicht		205			
Weight					
Artikel-Nr.					
Article number					

13	Muffenanschluss / socket connection	Rp 2"	DIN 2986		
12	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986		
11	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ manhole 200/280	120	RET	O-Ring	
4	Revisionsöffnung/ manhole 200/280	200	RET	EPDM	
3	Zirkulation/ circulation	Rp 2"	DIN 2986		
2	Ladevorlauf / heating flow	Rp 2"	DIN 2986		
1	Laderücklauf / heating return	Rp 2"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position
Nozzle	Denomination		Standard	Facing	Position

Rev1	30.01.2024	Bartsch	Whan	Anpassung nach Kundenvorsch	Art der Änderung / Modification
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Kennwort/Subject	
Gez. / drawn	05.12.2023	Bartsch			
Gepr. / appr.	05.12.2023	Whan			
Benennung / Designation:					
Typ RET 1200 Sonder/ special					
Warmwasserspeicher/ storage tank					
Zeichnung Nr. / Drawing No.:	22114-08Rev1	Projekt Nr. / Project No.:	P55696	Bestell-Nr. / Order No.:	KST300/109930
				Maßstab / Scale	1:10
				Blatt / sheet	1/1



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DMS-1-D reserved
Copyright by HESS'S RÜDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by: Schulzreimer DMS-1-D reserved

Kippmaß/ tilting tight: 2260 mm