


Bilal Bouadina

Max. zul. Druck	(PSI)	6	bar
Max. allow. pressure			
Min./max. zul. Temperatur	(TTS)	109	°C
Min./max. allow. Temperature			
Prüfdruck	(PT)	7.8	bar
Test pressure			
Volumen	(V)	3055	L
Capacity			
Oberflächenbearbeitung		gebätzt und passiviert	
Surface treatment		picked and passivated	
Werkstoff		1.4571/ 1.4404 - 316Ti/ 316L	
material			
Gewicht		450	
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

12	Entlüftung/ air vent	Rp 3/4"	DIN 2986		
11	Temperatururregulung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Temperatururregulung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entlüftung/ drain	Rp 2"	DIN 2986		
5	Revisionsoffnung/ manhole	400	RET		
4	Laderücklauf/ heating return	Rp 2"	DIN 2986		
3	Laderücklauf/ heating flow	Rp 2"	DIN 2986		
2	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986		
1	Kühler/ Laderücklauf/ cold water/ heating return	Rp 2"	DIN 2986		
Stutzen	Denomination	DN	PN	Norm Standard	Drucklose Position Dimension

Revi	04.03.2024	Bartsch	Wihan	Anpassung nach Kundenwunsch
Index	Datum/dater	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	15.02.2024	Bartsch		
Gepr. / appr.	15.02.2024	Rudert		
Benennung / Designation:	Warmwasserspeicher/ storage tank			
Typ	RET 3000 Sonder			

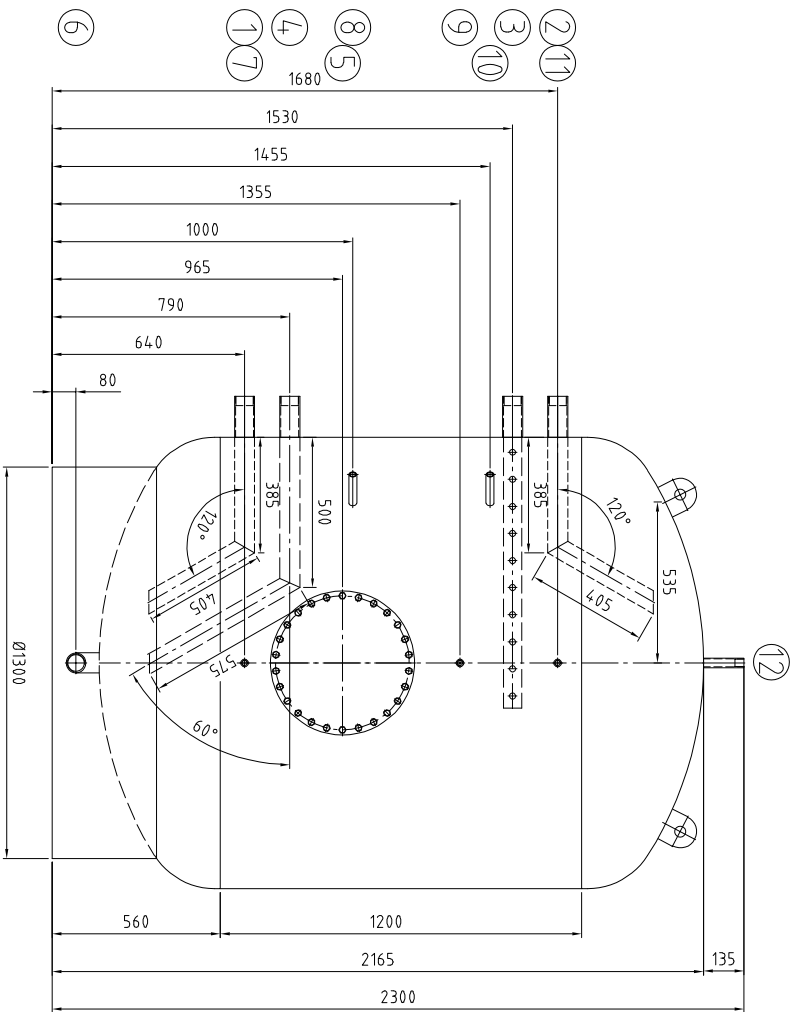

Nozzle direction only according to the top view!!

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Kippmaß/ tilting tight: 2505 mm