

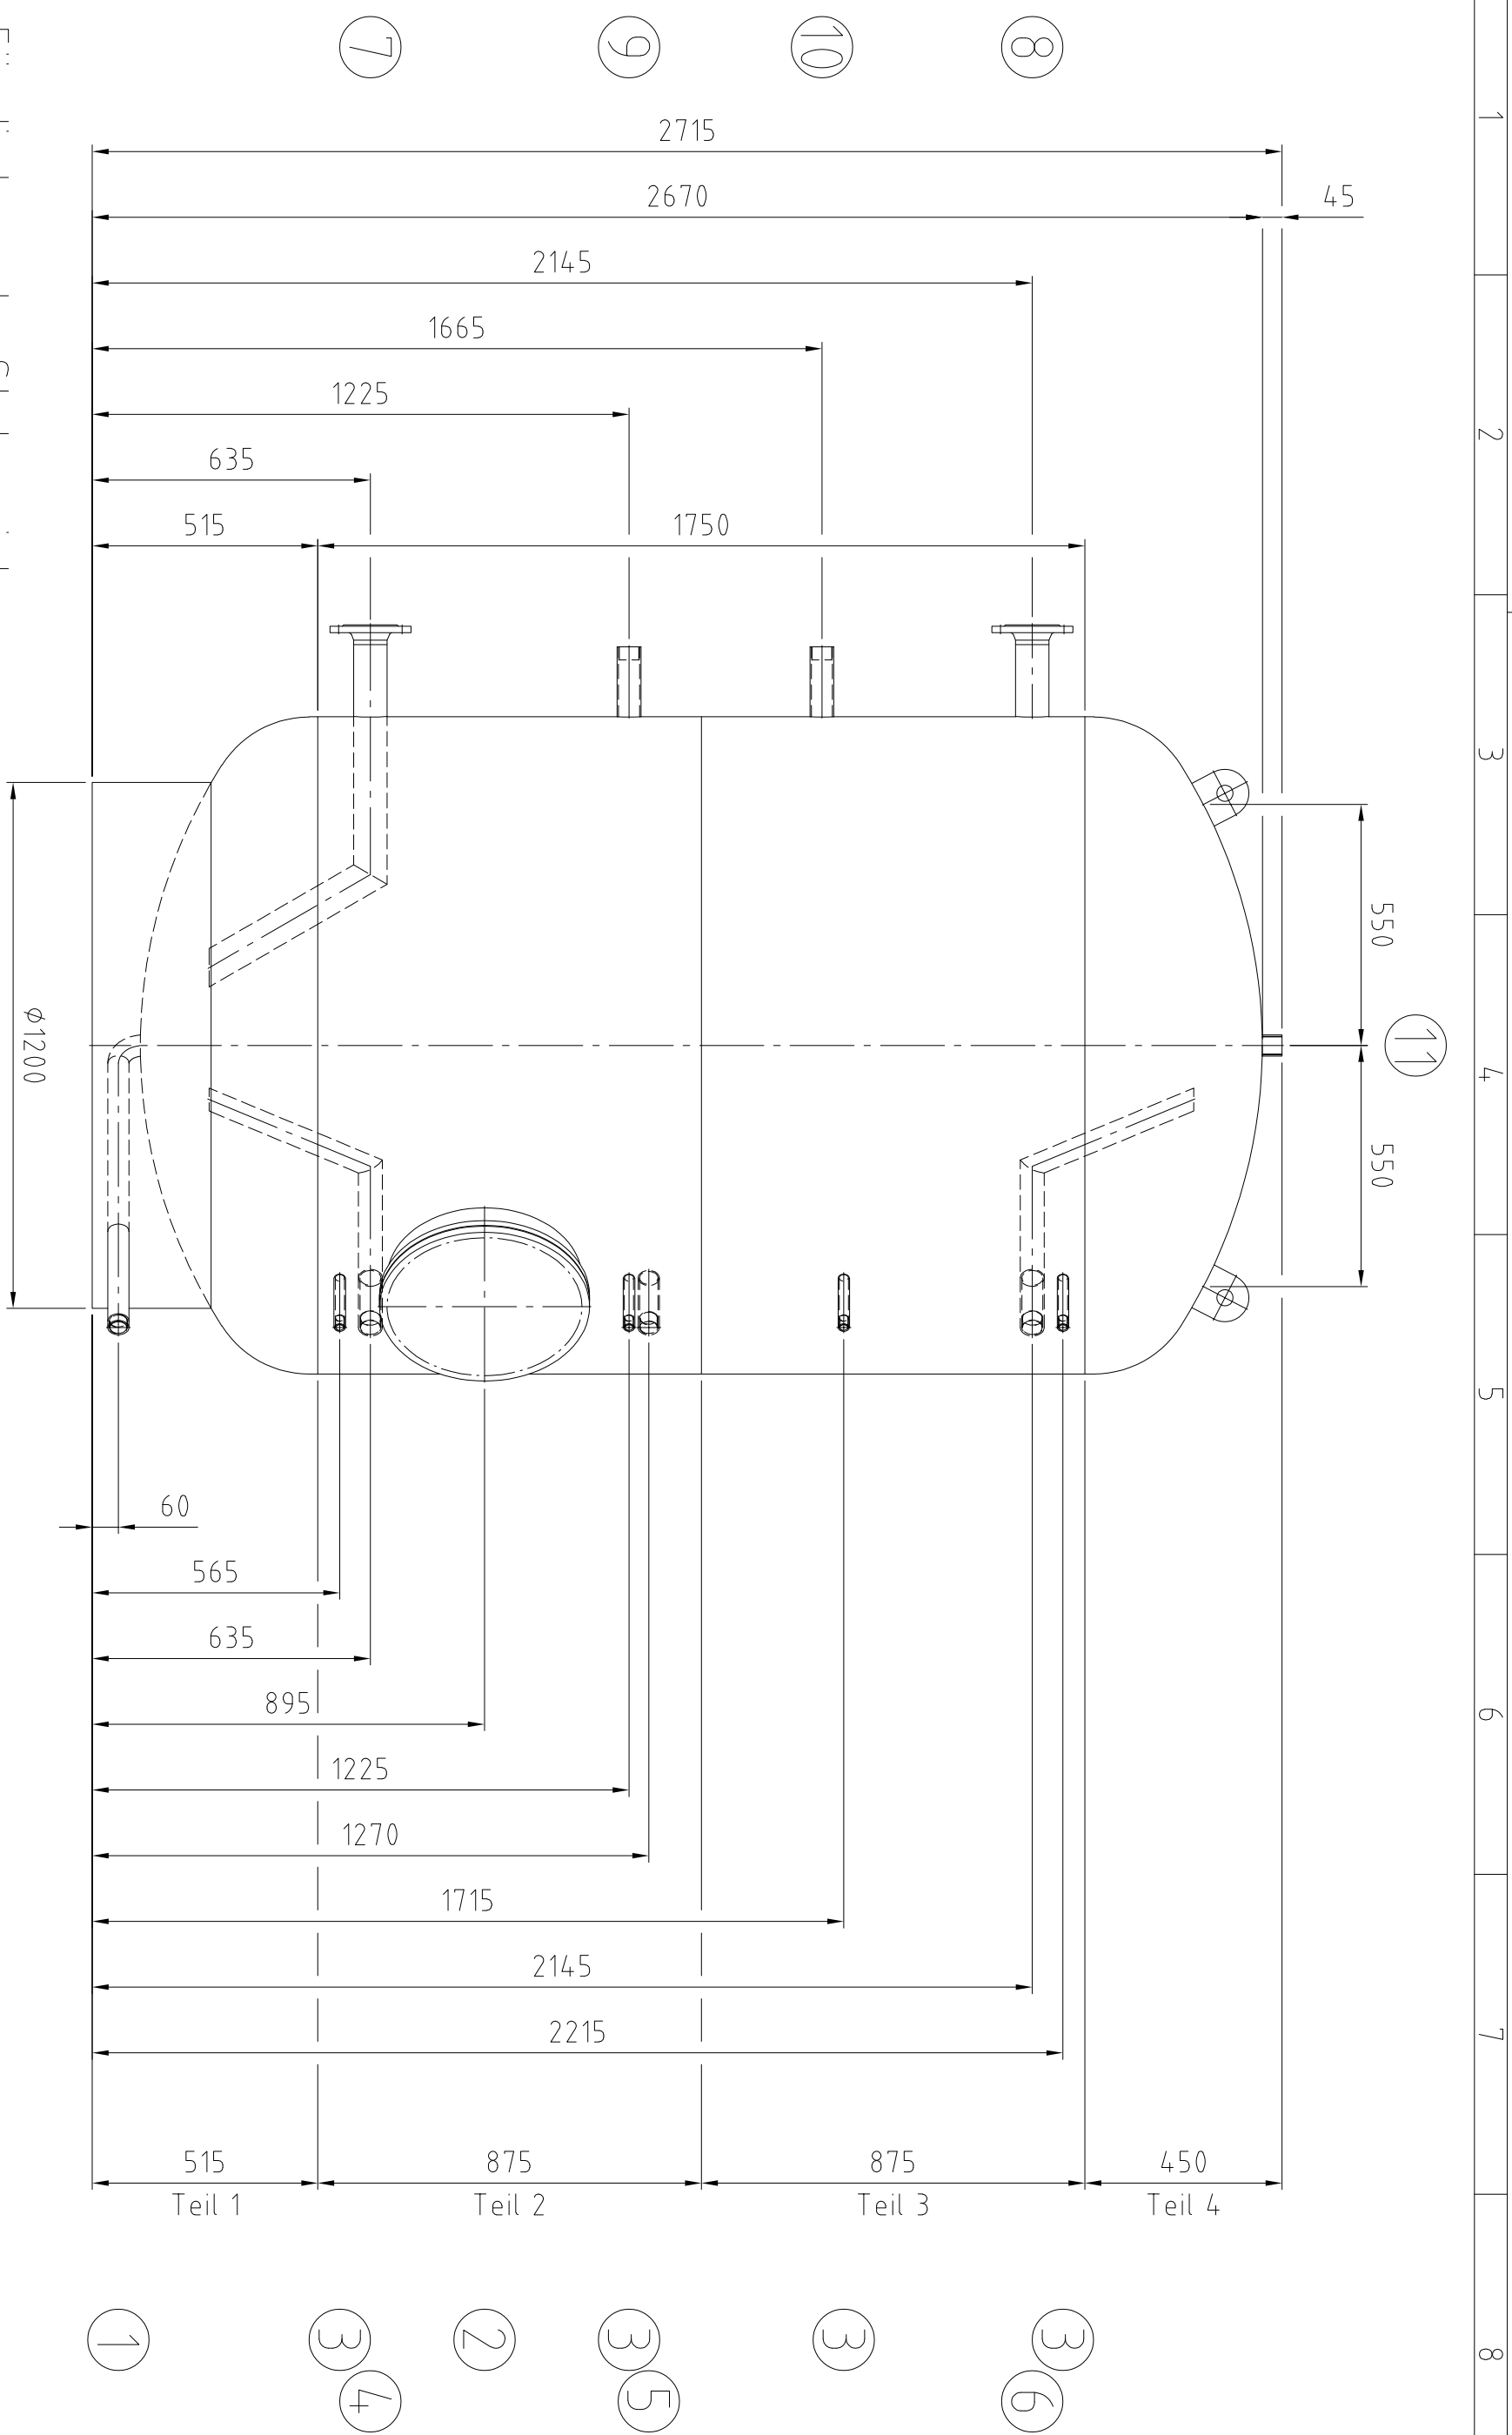


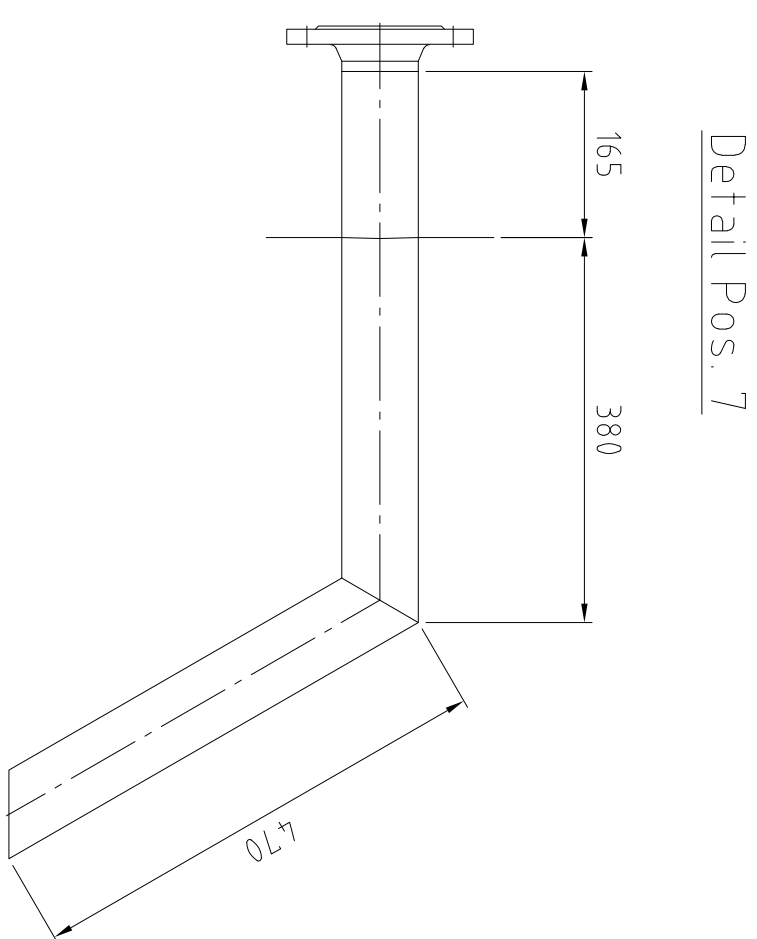

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

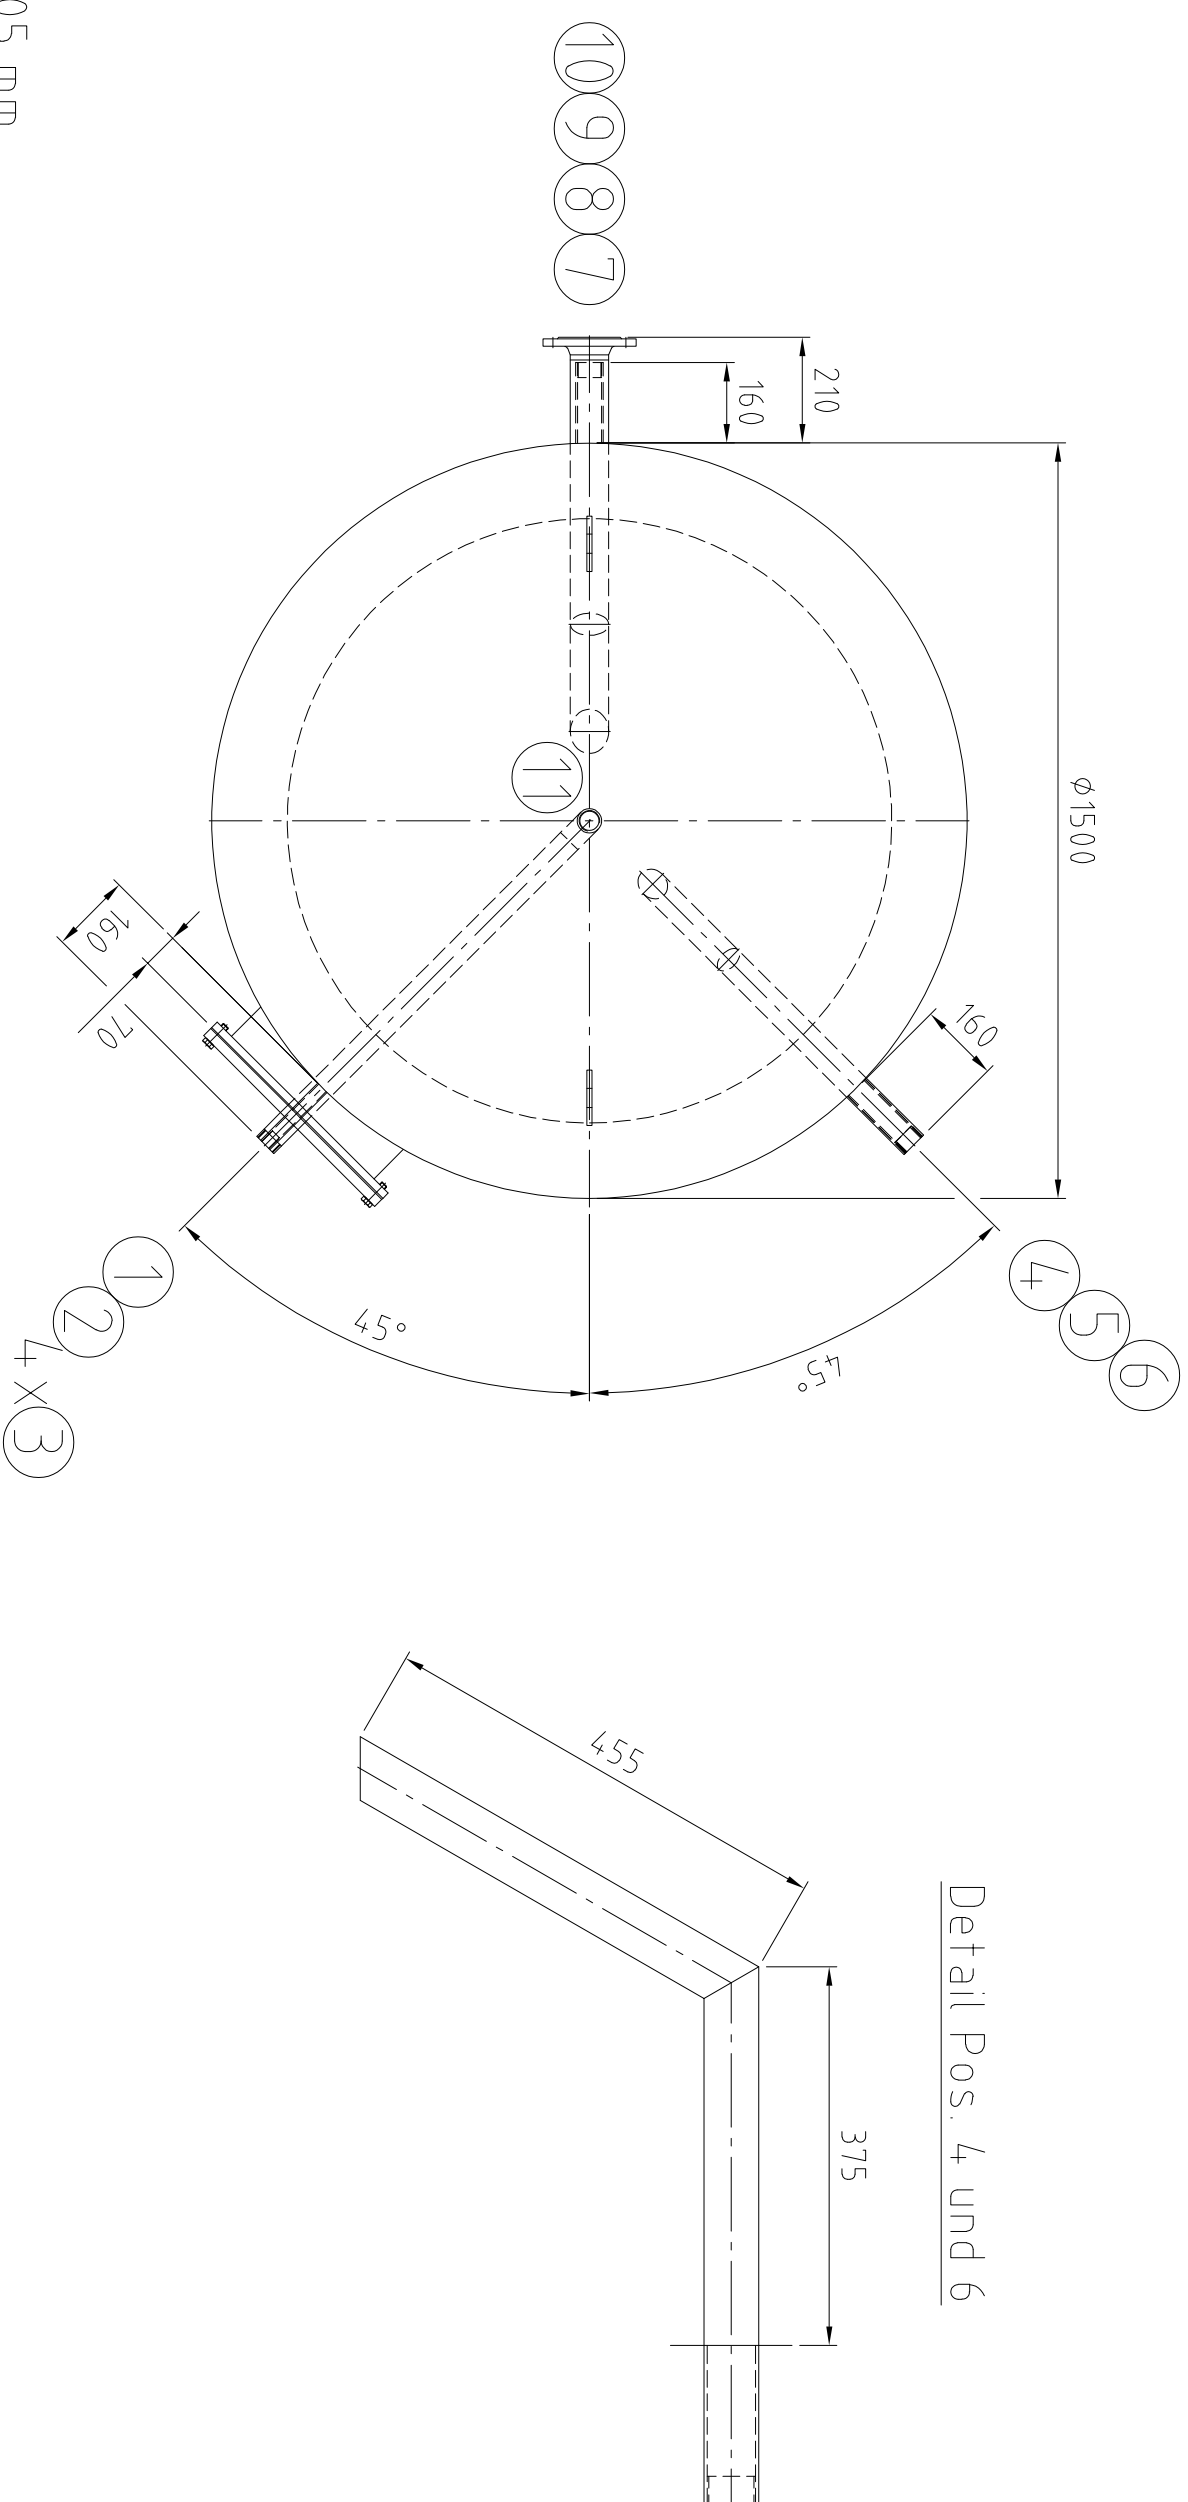

Jeremy Maxenti
27.03.2024

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS) 6	-
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS) 109	-
Prüfdruck Test pressure	(PT) 9	-
Volumen Capacity	(V) 3990	-
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4571 / 1.4.404	
Gewicht Weight	600	
Artikel-Nr. Article number	-	

11	Entlüftung	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
10	Muffenanschluss	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
9	Muffenanschluss	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
8	Flanschanschluss	65	DIN 2633	4 - Loch		
7	Flanschanschluss mit Bogenrohr	65	DIN 2633	4 - Loch		
6	Muffenanschluss	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
5	Muffenanschluss	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
4	Muffenanschluss	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
3 (4x)	Fühleranschluss	Rp 1/2"	DIN 2986			
2	Mannloch 4 00 / 480	4 00	RET			
1	Entleerung	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
Stützen Benennung Nozelle Denomination		DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position Dimension

Rev1	13.02.2023	Ehrentrauf	Wihan		
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Änderungen nach Kundenwunsch Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:		
Gez. / drawn	09.02.2023	Ehrentrauf			
Gepr. / appr.	09.02.2023	Wihan			

Brauchwasserspeicher



Zeichnung Nr. / Drawing No. : 21577-0Rev1	Projekt Nr. / Project No. : P53320	Bestell Nr. / Order No. : P00192	Maßstab / Scale 1:15	Blatt / sheet 1/1
--	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	----------------------

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTÄHL - TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzmerkmal DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTÄHL - TECHNIK GmbH. All rights are provided by "Schutzmerkmal DIN34-1-D" reserved	Stand/as per: 13.02.2023
--	-----------------------------

Kipprmaß: 2805 mm