
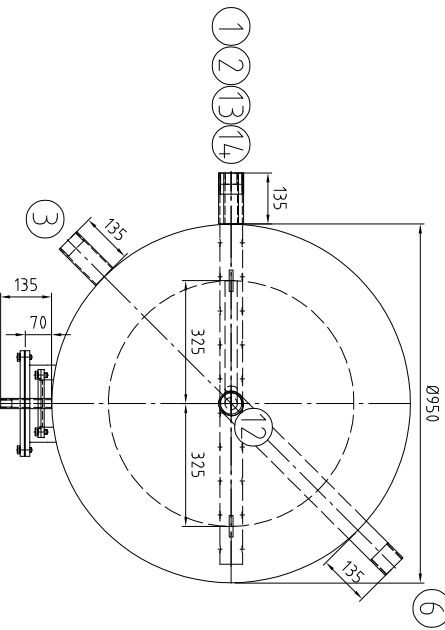


Jeremy Moxenti
26.04.2024

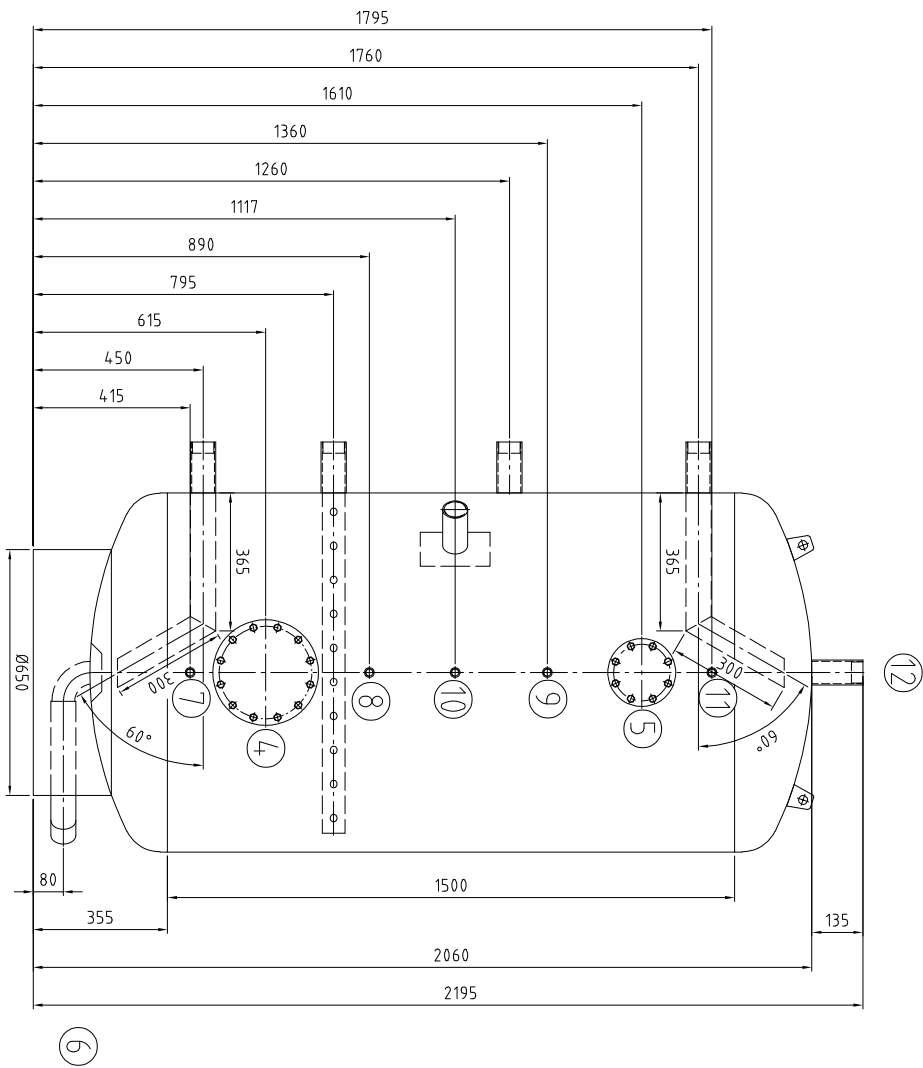

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Max. zul. Druck	(PSI)	6	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	95	°C
Prüfdruck	(PT)	9	bar
Test pressure	(PT)	1255	L
Volumen	(V)	gebleizt und passiviert pickled and passivated	
Capacity	(V)	14571/ 14.404 316Ti/ 316L	
Oberflächenbearbeitung	Surface treatment	205	
Material	Material	205	
Weight	Weight	205	
Artikel-Nr.	Article number	14571/ 14.404 316Ti/ 316L	

14	Ladesprührohr / charging spray tube	Rp 2"	DIN 2986
13	Muffenschluss / socket connection	Rp 2"	DIN 2986
12	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986
11	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
10	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
7	Thermometer / thermometer	Rp 2"	DIN 2986
6	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986
5	Revisionsöffnung / manhole 120/180	120	RET O-Ring
4	Revisionsöffnung / manhole 200/280	200	RET EPDM
3	Zirkulation / circulation	Rp 2"	DIN 2986
2	Laderücklauf / heating flow	Rp 2"	DIN 2986
1	Laderücklauf / heating return	Rp 2"	DIN 2986
Stutzen	Benennung	DN	PN
Nozzle	Benennung	DN	PN

RevZ	09.04.2024	Barisch	Wihan	Anpassungen nach Kundenwunsch
Rev1	30.01.2024	Barisch	Wihan	Anpassung nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Ges./drawn/Gepr./appr.	Name/name	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	05.12.2023	Barisch	Wihan	
Gepr. / appr.	05.12.2023	Wihan		
Benennung / Designation	Warmwasserspeicher / storage tank			
Typ	RET 1200 Sonder / special			
Zzeichnung Nr. / Drawing No.:	22114-0Rev2	Projekt Nr. / Project No.:	P55696	Bestell Nr. / Order No.:
KST1300/109930		Maßstab / Scale		Blatt / sheet
1:10		1/1		



Zzeichnung ist geistiges Eigentum der ROBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN 34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. ROBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN 34-1-D" reserved