
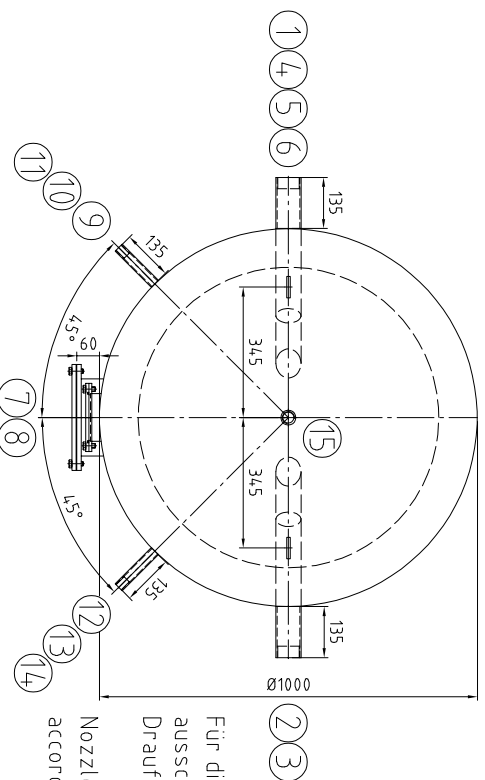


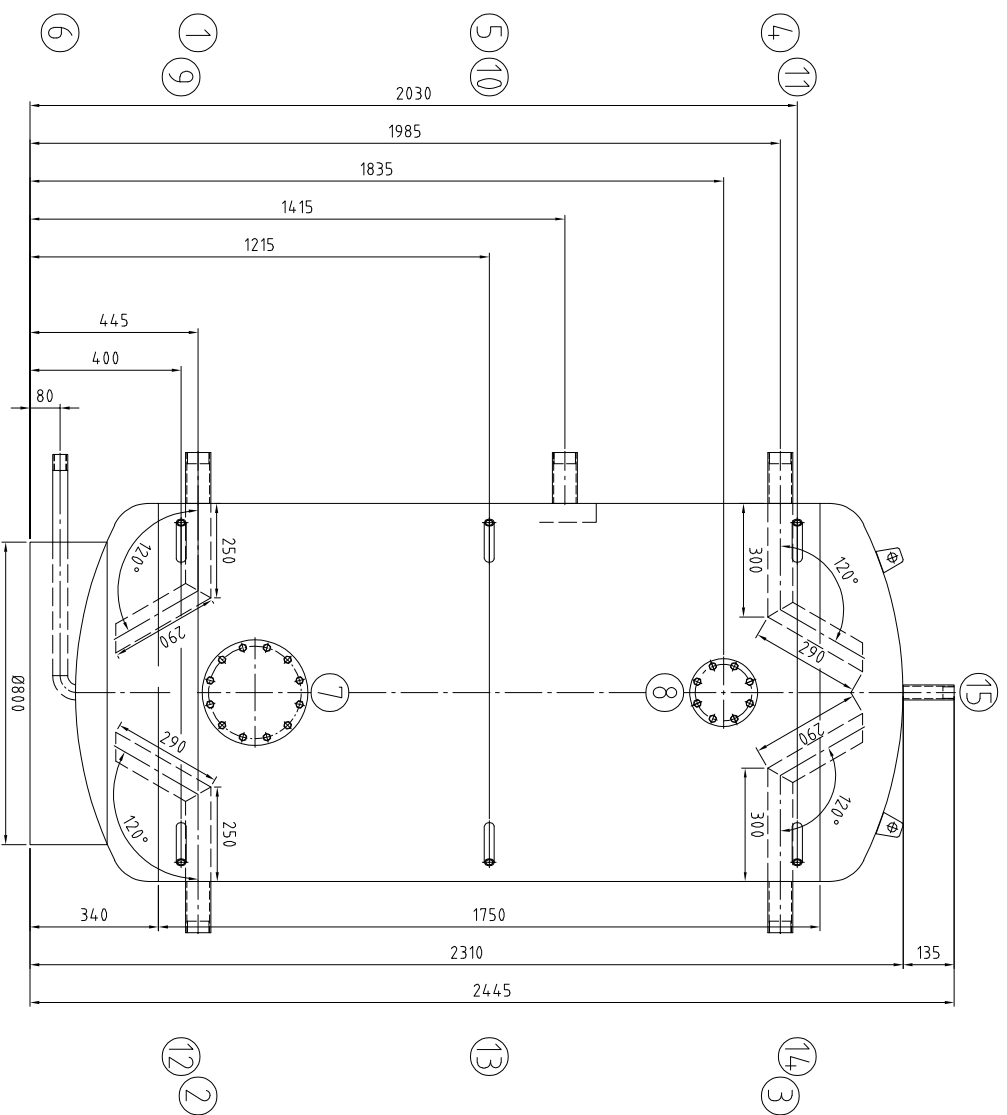

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

	Manfellraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS) 6	bar -
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS) 109	°C -
Prüfdruck Test pressure	(PT) 9	bar -
Volumen Capacity	(V) 1600	L -
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	geätzt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L	
Gewicht Weight	250	
Artikel-Nr. Article number		

	Strutzen Nozzle	Denomination	Bearbeitung	PN	DN	Norm Standard	Dichtheitse Facing	Position	Kontrollmassun g Dimension
15	Entlüftung / air vent			Rp 1"		DN 2986			
16	Temperaturregelung / temperature gauge			Rp 1/2"		DN 2986			
13	Temperaturregelung / temperature gauge			Rp 1/2"		DN 2986			
12	Temperaturregelung / temperature gauge			Rp 1/2"		DN 2986			
11	Thermometer / thermometer			Rp 1/2"		DN 2986			
10	Thermometer / thermometer			Rp 1/2"		DN 2986			
9	Thermometer / thermometer			Rp 1/2"		DN 2986			
8	Handloch / handhole 12x180			120		RET		0-Ring	
7	Handloch / handhole 200/280			200		RET		EPDM	
6	Entleerung / drain			Rp 1"		DN 2986			
5	Zirkulation / circulation			Rp 2"		DN 2986			
4	Warmwasser / warm water			Rp 2"		DN 2986			
3	Ladevorlauf / heating flow			Rp 2"		DN 2986			
2	Laderücklauf / heating return			Rp 2"		DN 2986			
1	Kaltwasser / cold water			Rp 2"		DN 2986			

[illegible]

Warmwasserspeicher/ storage tank
RET 1550 Sonder



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved	Stand/as per 08.05.2024
--	----------------------------