




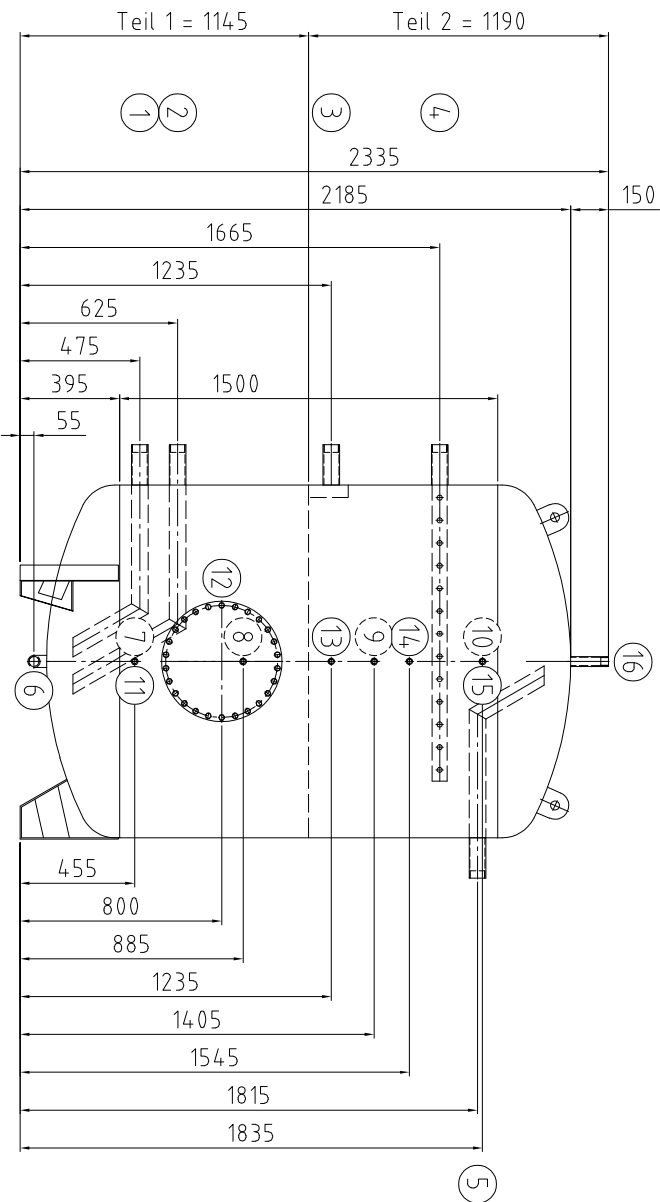

Rohr $\varnothing 60.3$

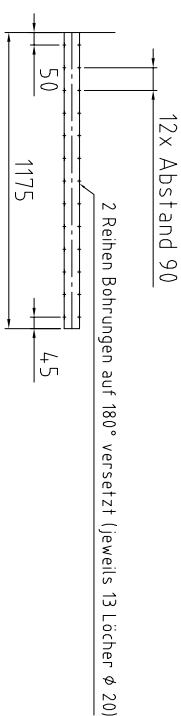

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PSI) 6	- bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(T _S) 109	- °C
Prüfdruck Test pressure	(PT) 7.8	- bar
Volumen Capacity	(V) 3000	- L
Oberflächenbehandlung Surface treatment	gebätzt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4571 / 1.4404	
Gewicht Weight	4.35	
Artikel-Nr. Article number	-	

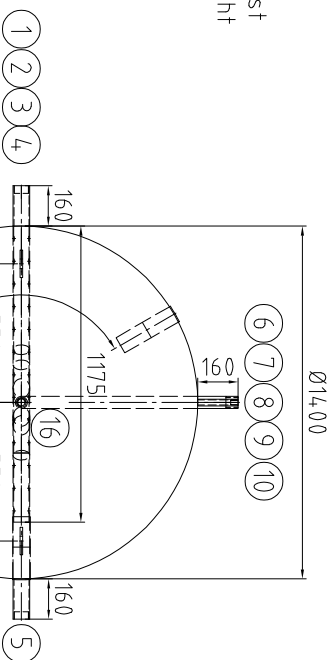

16	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986		
15	Thermosstat / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
14	Thermosstat / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
13	Thermosstat / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
12	Revisionsöffnung / manhole 400/480	4.00	RET	EPDM	
11	Thermosstat / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entleerung / drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
5	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986		
4	Ladevortlauf / heating flow	Rp 2"	DIN 2986		
3	Zirkulation / circulation	Rp 2"	DIN 2986		
2	Laderücklauf / heating return	Rp 2"	DIN 2986		
1	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986		
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	Rp 2"	PN	Dichtfläche Standard	Position Facing
					Position Position
					Position Dimension

Rev1	03.05.2024	Bartsch	Whan	Anpassungen nach Kundenwunsch	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Appr.	Art der Änderung / Modification	
Gez. / drawn	30.04.2024	Bartsch			
Gepr. / appr.	30.04.2024	Whan			

Wärmwasserspeicher / storage tank
RET 3000 Sonder als Bausatz 2 teilig

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell-Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22373-0Rev1	P56841	KST300/112701	1:15	1/1
Stand/as per				03.05.2024

Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Kippmaß: 2570 mm