


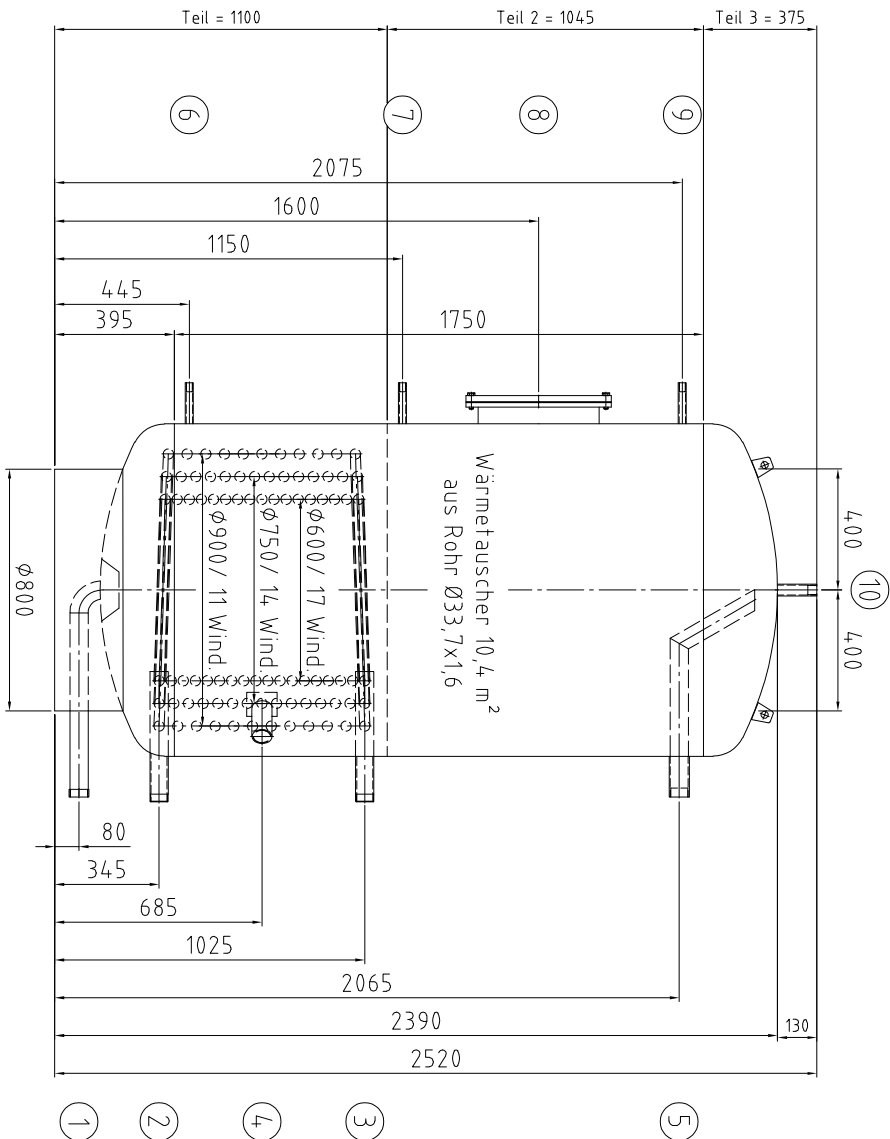

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Kippmass: 2595 mm

Victor Prevost
21.05.2024

Max. zul. Druck	(PS)	6	10	bar
Max. allow. pressure				
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	95	95	°C
Min./max. allow. temperature				
Prüfdruck	(PT)	9	13	bar
Test pressure				
Volumen	(V)	1975	72	L
Capacity				
Oberflächenbearbeitung		geätzt und passiviert		
Surface treatment		picked and passivated		
Werkstoff		1.4571/ 1.4404	316Ti/316L	
material				
Gewicht		4.70		kg
Weight				
Artikel-Nr.		-		
Article number				

10	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986		
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Mannloch / manhole	4.00	RET	EPDM	
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986		
4	Zirkulation / circulation	Rp 2"	DIN 2986		
3	Heizungsvorlauf / heating flow	Rp 2"	DIN 2986		
2	Heizungsrücklauf / heating return	Rp 2"	DIN 2986		
1	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Dehtfläche	Position
Nozzle	Denomination			Rating	Position
				Standard	Dimension

RevZ	21.05.2024	Bartsch	Whan	Anpassungen nach Kundenvorsch
Rev1	17.05.2024	Bartsch	Whan	Anpassungen nach Kundenvorsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification

Gez. / drawn	29.04.2024	Bartsch	Kennwort / Subject
Gepr. / appr.	29.04.2024	Whan	

Benennung / Designation :

stainless steel tank

Typ R-HLS 2000 Sonder als Bausatz 3 teilig

Zzeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22367-0Rev2	P56848	KST300/12699	1:12.5	1/1



Zzeichnung ist geistiges Eigentum der ROBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. ROBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved