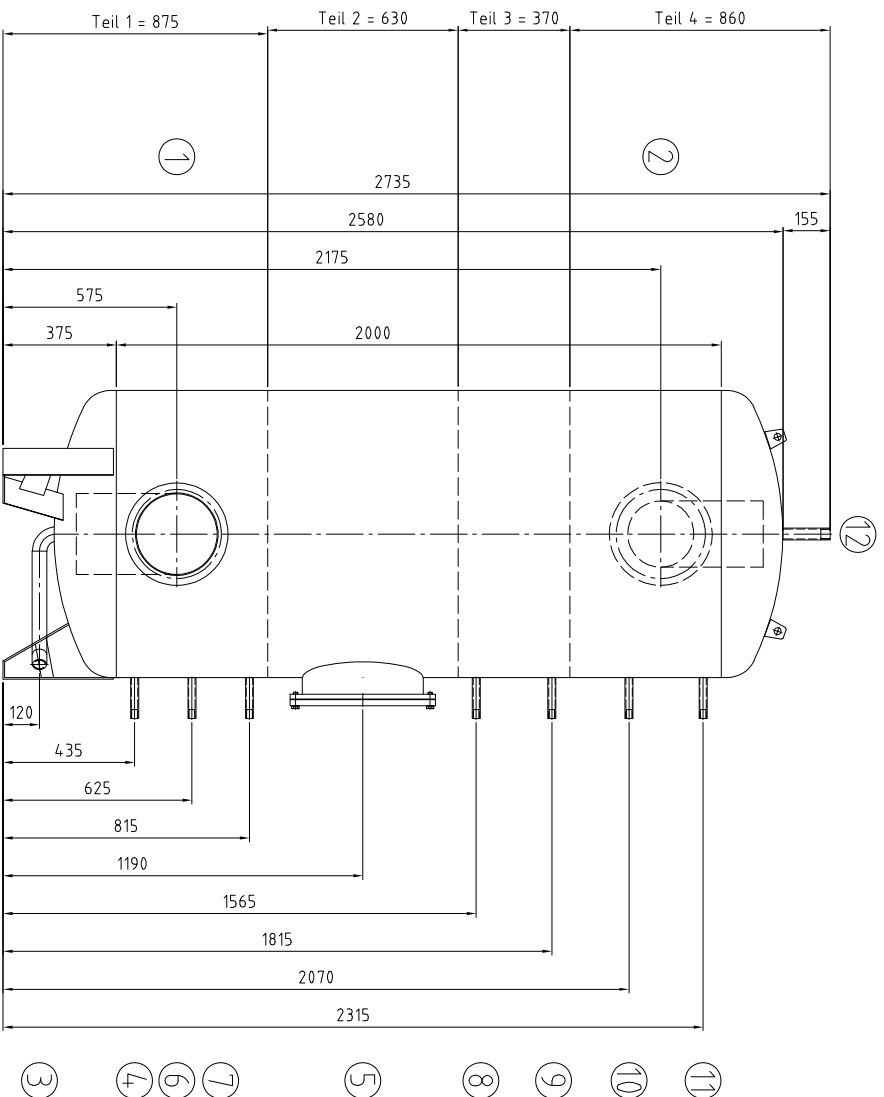


Max. zul. Druck		Max. allow. pressure	
Min./max. zul. Temperatur		Min./max. allow. temperature	
Prüfdruck		Test pressure	
Volumen		Capacity	
Oberflächenbearbeitung		Surface treatment	
Werkstoff		material	
Gewicht		Weight	
Artikel-Nr.		Article number	

Strutzen Benennung	Denomination	DN	PN	Dichtfläc Fäcung	Position	Robt Dimension
12	Entlüftung/ air vent	Rp 1"		DN 2886		
11	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DN 2886		
10	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"		DN 2886		
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DN 2886		
8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"		DN 2886		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DN 2886		
6	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"		DN 2886		
5	Revisionsöffnung/ manhole	4.00/4.60		RET		
4	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DN 2886		
3	Entlüftung/ drain	Rp 1/4"		DN 2886		
2	Warmwasser/ laboratory/ warm water/ heating flow	200	16	DN 2886-2		
1	Kaltwasser/ laboratory/ cold water/ heating return	200	16	DN 2886-1		

Index	Datum/date	Gedr./drawn	Gedr./app.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
	Datum/date	Name/name			
	Gedr. / drawn	Bartsch			
	Gedr. / app.	30.06.2024	Wihan		

Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 1600 Sonder als Bausatz 4 - teilig

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:
22478-0	P57091	KST300/113220



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL -TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
[Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL -TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved
20.06.2024
Stand/as per:

Kippmaß/ tilting tight: 2815 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

