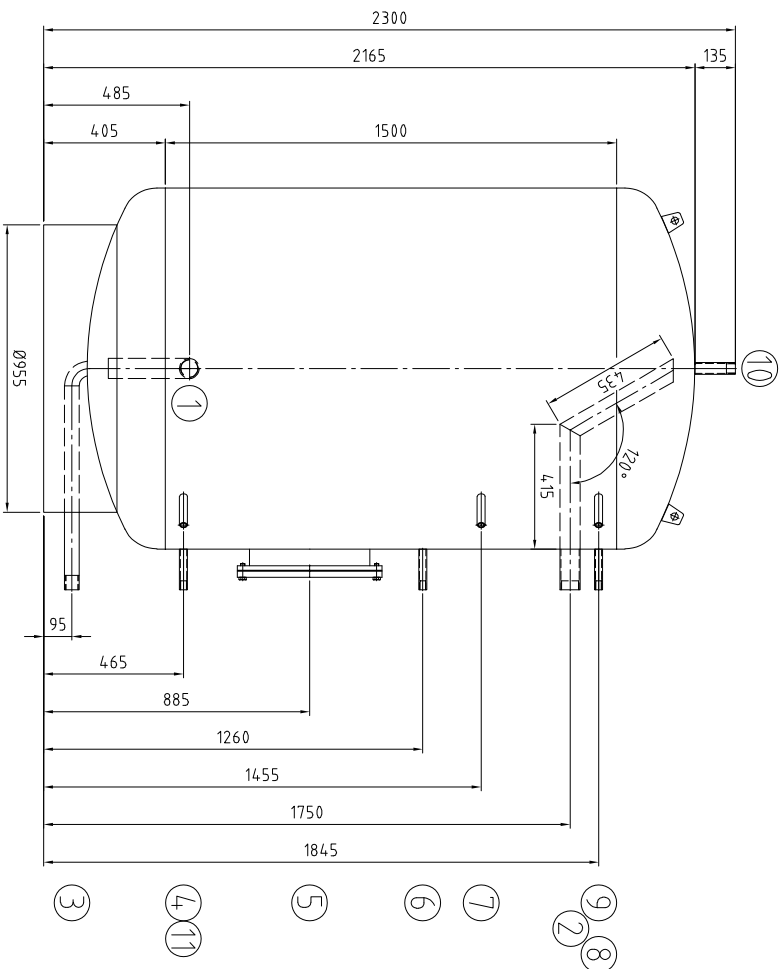


	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Max zul. Druck	(PS)	6
Max. allow. pressure		bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	109°C
Min./max. allow. temperature		°C
Prüfdruck	(PT)	7,8
Test pressure		bar
Volumen Capacity	(V)	1975
		L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4571/ 1.4.404 316Ti/ 316L	
Gewicht Weight	330	
Artikel-Nr. Article number		

11	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986		
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ manhole 400/480	400	RET		
4	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Entlüftung/ drain	Rp 1/4"	DIN 2986		
2	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986		
1	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position
Nozle	Denomination			Standard	Facing
					Position
					Dimension

Revt	12.06.2024	Bartsch	Whan	Anpassungen nach Kundenwunsch	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr	Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name	Bartsch		
Gez. / drawn	27.05.2024	Whan			
Gepr. / appr.	27.05.2024	Whan			

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Kippmaß/ tilting tight: 2390 mm



Zzeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt-Nr. / Project No.:	Bestell-Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22408-0Rev1	P57014	KST300/113100	1:12.5	1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN 31-10 vorbehalten. Stand as per 12.06.2024.				
Copyright by Messrs. RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzvermerk DIN 31-10 reserved				