
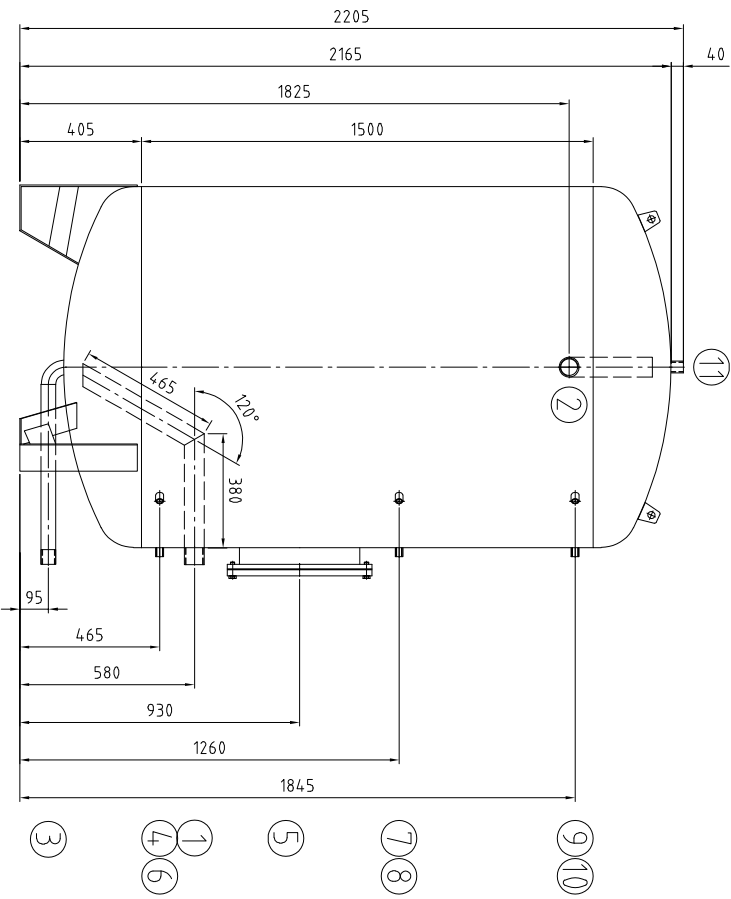


CLAŠment Berchiatti
13.06.2024

Max. zul. Druck	(PS)		Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes
Max. allow. pressure		6			bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	109°C			°C
Min./max. allow. temperature					
Prüldruck	(PT)	7.8			bar
Test pressure					
Volumen	(V)	1975			L
Capacity					
Oberflächenbearbeitung					geätzt und passiviert pickled and passivated
Surface treatment					1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L
Werkstoff					
material					
Gewicht					330
Weight					
Artikel-Nr.					
Article number					

11	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986		
10	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ manhole	400/ 480	400		
4	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Entlüftung/ drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
2	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986		
1	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung		DN	PN	Drühtafel Position Position
Nozzle	Denomination				Dimension

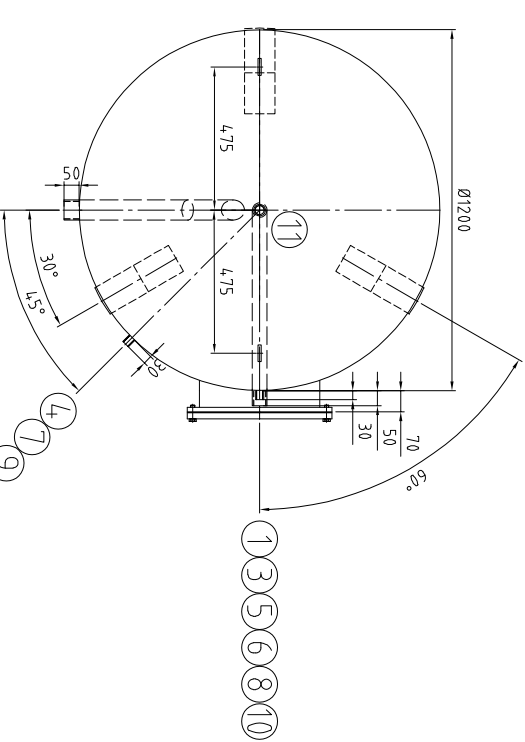

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Kippmaß/ tilting tight: 2390 mm

Rev1	13.06.2024	Bartsch	Wihan	Änderungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn/Gepr./appr.	Name/name	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	27.05.2024	Bartsch		
Gepr. / appr.	27.05.2024	Wihan		
Benennung / Designation:	Warmwasserspeicher/ storage tank			
Typ	RET 2000 Sonder 2			



Zzeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22409-0Rev1	P57014	KST300/113100	1:12.5	1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-10 vorbehalten. Copyright by Messrs. RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All right's provided by "Schutzvermerk DIN34-10" reserved				
Stand/ as per: 13.06.2024				