



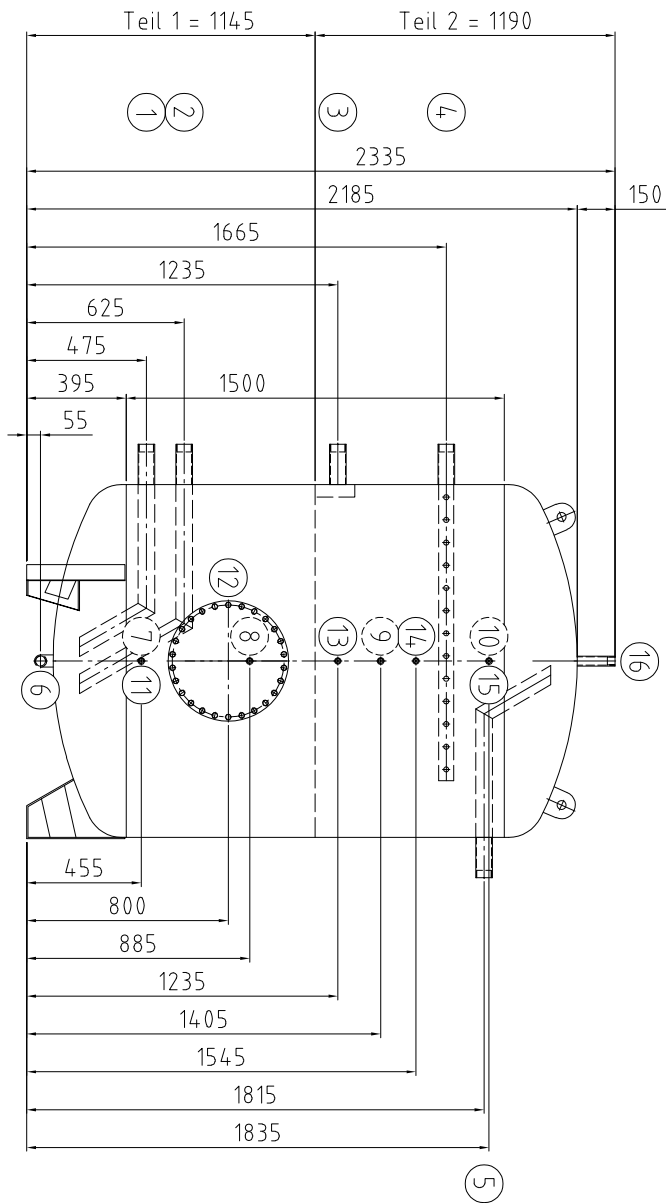


Rohr $\varnothing 60.3$

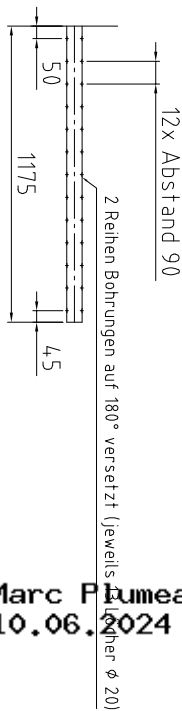

Marc Plumeau
10.06.2024

Max. zul. Druck Max. allow. pressure (PS)	6	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature (TS)	109			°C
Prüfdruck Test pressure (PT)	7.8			bar
Volumen Capacity (V)	3000			L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebätzt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material	1.4571 / 1.4404			
Gewicht Weight	4.35			kg
Artikel-Nr. Article number	-			

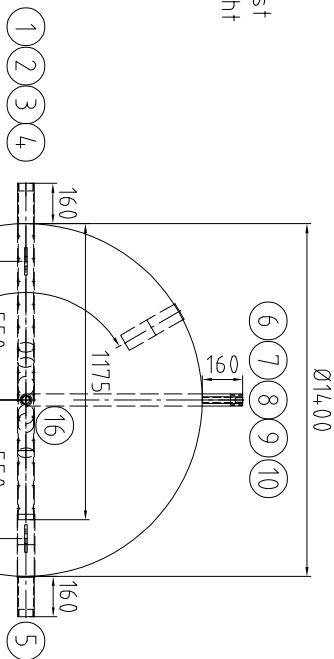

16	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986		
15	Thermosiat / Temperatur gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
14	Thermosiat / Temperatur gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
13	Thermosiat / Temperatur gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
12	Revisionsöffnung / manhole 400/480	400	400	EPDM	
11	Thermosiat / Temperatur gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entleerung / drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
5	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986		
4	Ladevorlauf / heating flow	Rp 2"	DIN 2986		
3	Zirkulation / circulation	Rp 2"	DIN 2986		
2	Laderücklauf / heating return	Rp 2"	DIN 2986		
1	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986		
Strutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Position Position

Revi	03.05.2024	Bartsch	Whan	Anpassungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	30.04.2024	Bartsch		
Gepr. / appr.	30.04.2024	Whan		

Benennung / Designation :
Wärmwasserspeicher / storage tank

RET 3000 Sonder als Bausatz 2 teilig

Zzeichnung Nr. / Drawing No. : 22373-0Rev1	Projekt Nr. / Project No. : P56841	Bestell Nr. / Order No. : KST300/112701	Maßstab / Scale 1:15	Blatt / sheet 1/1
---	---------------------------------------	--	-------------------------	----------------------

Kippmaß: 2570 mm

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!