
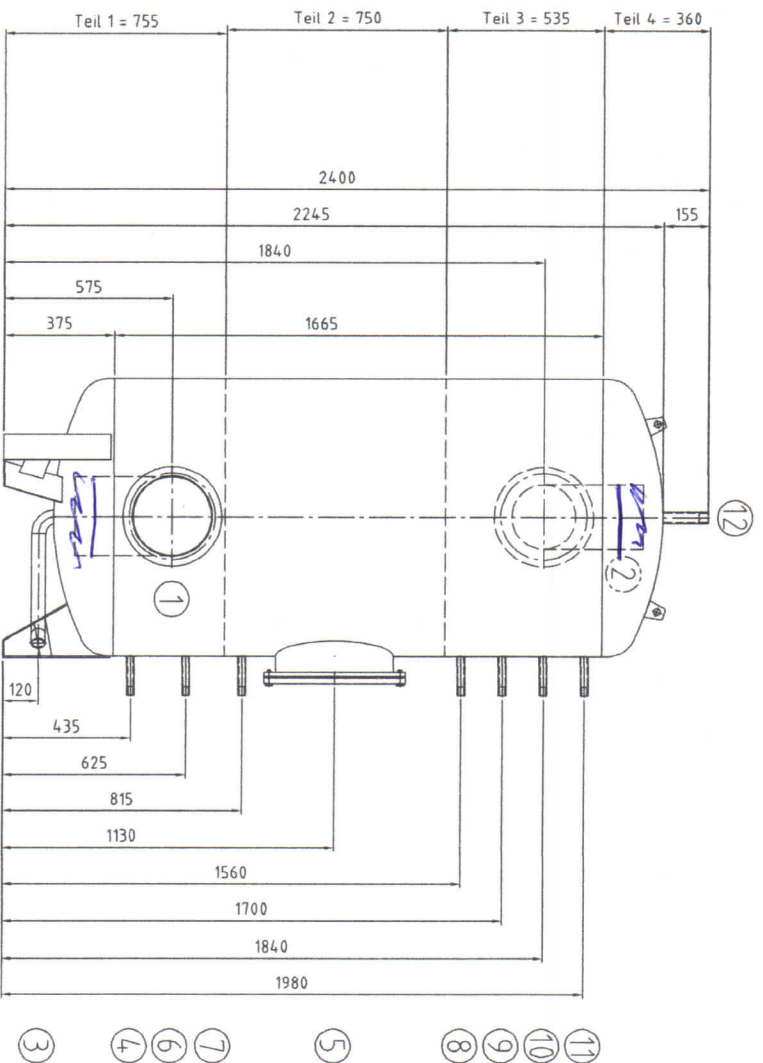


Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

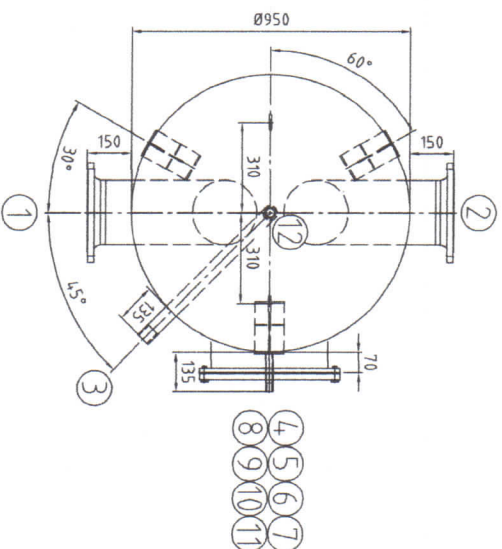

12	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986		
11	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ manhole	400/480	RET	EPDM	
4	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Entlüftung/ drain	Rp 1/4"	DIN 2986		
2	Wasser/Leberventil/ warm water/ heating return	200	16	DIN EN1072-1	
1	Kühler/Leberventil/ cold water/ heating return	200	16	DIN EN1072-1	
12	Stutzen	DN	PN	Dichtfläche	Position
11	Benennung	Standard	Flange	Position	Dimension
10	Benennung	Standard	Flange	Position	Dimension
9	Benennung	Standard	Flange	Position	Dimension
8	Benennung	Standard	Flange	Position	Dimension
7	Benennung	Standard	Flange	Position	Dimension
6	Benennung	Standard	Flange	Position	Dimension
5	Benennung	Standard	Flange	Position	Dimension
4	Benennung	Standard	Flange	Position	Dimension
3	Benennung	Standard	Flange	Position	Dimension
2	Benennung	Standard	Flange	Position	Dimension
1	Benennung	Standard	Flange	Position	Dimension

Max. zul. Druck	(PS)	6	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	-10	°C
Test pressure	(PT)	12	bar
Volumen Capacity	(V)	1370	L
Oberflächenbehandlung		1451/14404	316Ti/304L
Verstärkung		325	
Artikel-Nr.			

Warmwasserspeicher/ storage tank

Typ RET 1400 Sonder als Bausatz & - Teil

Zeichnung Nr. / Drawing No.	Projekt Nr. / Project No.	Bestell-Nr. / Order No.	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22478-0Rev2	PS7091	KS1300/113220	1:12,5	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDEL STAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzrecht DMS-1.0 vorbehalten. Copyright by Heuts RUDERT EDEL STAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by Stahlwerk DMS-1.0 reserved 01.07.2024

