

DEMANDE D'OFFRE

Entreprise :	Contact :
Adresse :	Téléphone :
.....	Courriel :

Chantier :
Adresse :
.....

Date :

Dimensions :

Diamètre : 1300 max isolé mm
 Hauteur : mm
 Volume : 1900 litres
 Pression de service : bar
 Pression d'essais : bar
 Température : °C

Matière :

☐ Inox V4A
☒ Acier S235JRG2

Exécution : Isolation :

☐ Sur pieds ☒ Laine de roche
☒ Sur virole ☐ Armaflex

Aller panoplie

Connexions :

Eau froide :
 Eau chaude :
 Aller :
 Retour :
 Circulation :
 Purge :
 Vidange :

Prises


R " PAC
 R " Chaud.
 R " Panoplie
 R "
 R "
 R "
 R "
 R "
 R "
 R "

Brides

DN 80 - PN
 DN 80 - PN
 DN 80 - PN
 DN - PN
 DN - PN
 DN - PN
 DN - PN
 DN - PN
 DN - PN
 DN - PN

Trou d'homme : D 350 mm

Manchons pour sondes / thermomètres : Nombre 4

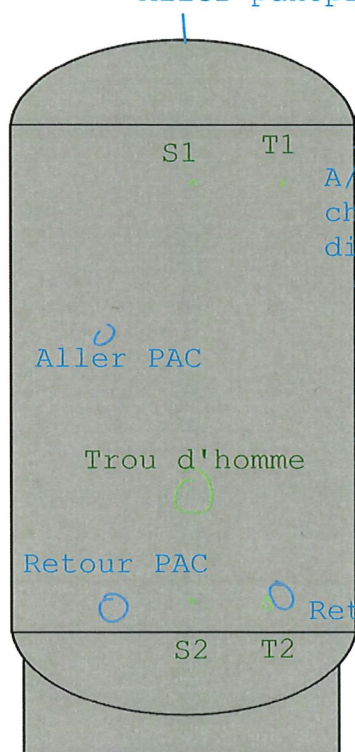

Retour panoplie (derrière (P))


Soudure sur site :

Hauteur du local : 3000 mm
 Passage de porte
 Largeur de porte : 1600 mm
 Hauteur de porte : 2000 mm

A/R chaudière

Sonde 1 (S1)
 Sonde 2 (S2)
 Thermomètre 1 (T1)
 Thermomètre 2 (T2)

Retour panoplie

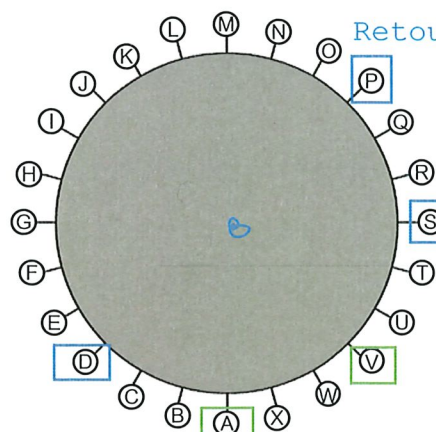

A/R prise attente PAC