



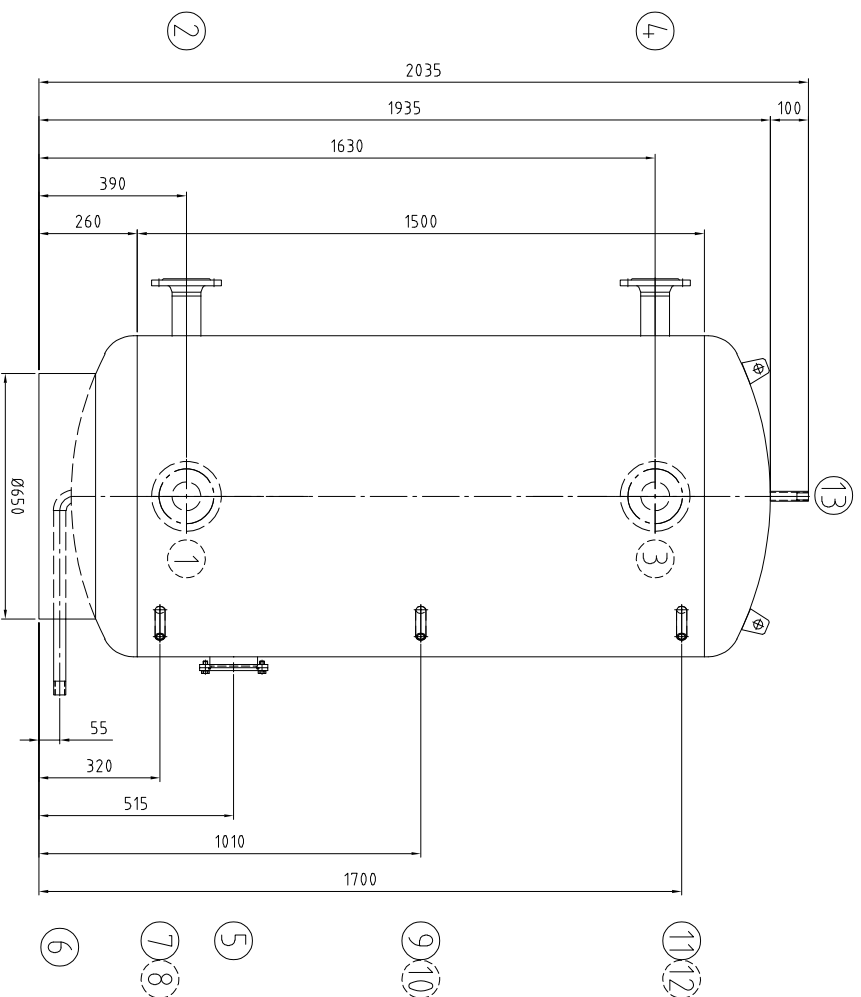

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

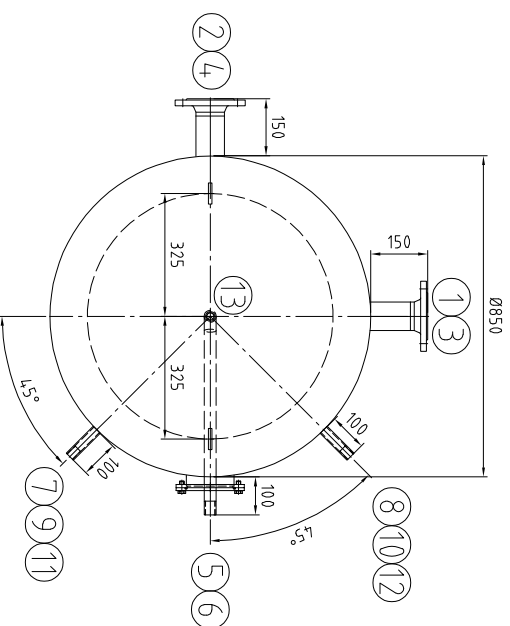

	Maniterraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Max zul. Druck	6	-
Max. allow. pressure		bar
Min./max. zul. Temperatur	109	-
Min./max. allow. temperature		°C
Prüfdruck	7,8	-
Test pressure		bar
Volumen Capacity	983	-
		L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4571/ 1.4404	316Ti/ 316L
Gewicht	150	
Artikel-Nr.		

13	Entlüftung / air vent	Rp 1/2"	DN 2986			
12	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986			
11	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2986			
10	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986			
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2986			
8	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986			
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2986			
6	Entleerung / drain	Rp 3/4"	DN 2986			
5	Revisionsöffnung / handhole 120/180	120	RET			0-Ring
4	Flanschanchluss / flange connection	65	DN 19092-1	4-Loch		
3	Flanschanchluss / flange connection	65	DN 19092-1	4-Loch		
2	Flanschanchluss / flange connection	65	DN 19092-1	4-Loch		
1	Flanschanchluss / flange connection	65	DN 19092-1	4-Loch		
	Benennung	PN	DN	Position	Bohrmaßmessung	
	Nozzle Denomination			Dichtfläche Fäcing	Dimension	

RevZ	02.07.2024	Barisch	Wihan	Anpassungen nach Kundenwunsch
Rev1	21.06.2024	Barisch	Wihan	Anpassungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/dates	Ges./draußn/Gesr./appr	Name/Name	Art der Änderung / Modification
Ges. / draußn	17.06.2024	Barisch	Wihan	
Gesr. / appr.	17.06.2024			
Benennung / Designation				

Warmwasserspeicher / storage tank
Typ RET 1000 Sonder



Kippmaß/ tilting tight: 2100mm