



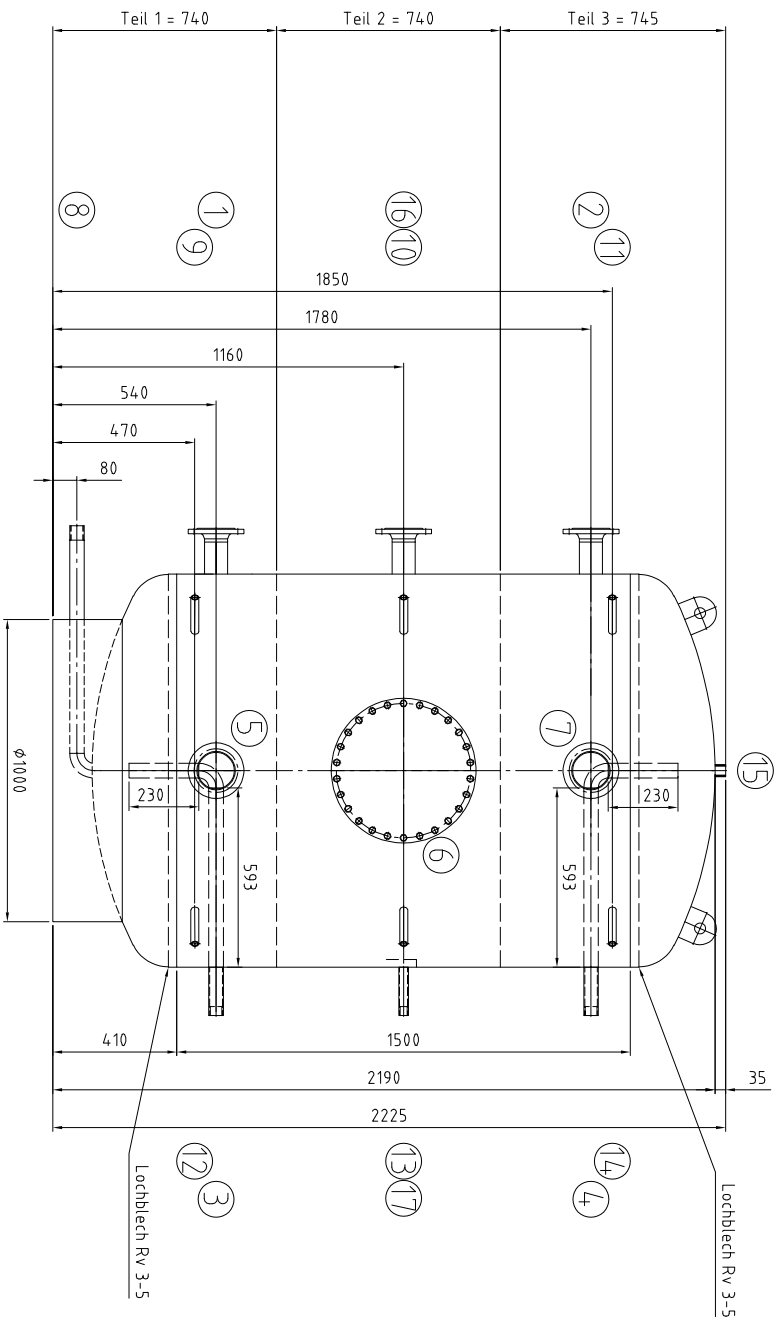

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

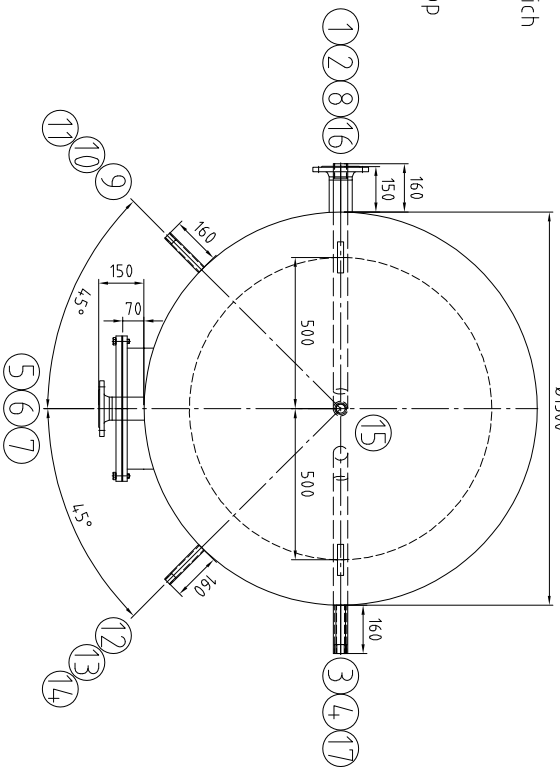

Cyril Barthel
19.07.2024

Max. zul. Druck	(PS)	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Max. allow. pressure	6		-
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	109°C	-
Min./max. allow. temperature			°C
Prüfdruck	(PT)	7.8	-
Test pressure			bar
Volumen	(V)	2450	-
Capacity			L
Oberflächenbearbeitung		gebeizt und passiviert	
Surface treatment		pickled and passivated	
Werkstoff		1.4571/ 1.4404, 316Ti/ 316L	
material			
Gewicht		420	
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

17	Zirkulation / circulation	65	16	DN EN1092-1	4-Loch	
16	Flanschanschluss / Flange connection	65	16	DN EN1092-1	4-Loch	
15	Entlüftung/ air vent	Rp 1"		DN 2986		
14	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DN 2986		
13	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"		DN 2986		
12	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DN 2986		
11	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DN 2986		
10	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"		DN 2986		
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DN 2986		
8	Entleerung/ drain	Rp 1 1/4"		DN 2986		
7	Flanschanschluss / Flange connection	65	16	DN EN1092-1	4-Loch	
6	Revisionsöffnung/ manhole	400/480	400	RET	EPDM	
5	Flanschanschluss / Flange connection	65	16	DN EN1092-1	4-Loch	
4	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1 1/4"		DN 2986		
3	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1 1/4"		DN 2986		
2	Flanschanschluss / Flange connection	65	16	DN EN1092-1	4-Loch	
1	Flanschanschluss / Flange connection	65	16	DN EN1092-1	4-Loch	
Stützen	Benennung	DN	PN	Norm	Identifische	Position
Nozzle	Denomination			Standard	Rating	Dimension

Revl	03.07.2024	Barthel	Whan	Anpassungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	15.05.2024	Barthel		
Gepr. / appr.	15.05.2024	Whan		
Benennung / Designation	Warmwasserspeicher/ storage tank			
Typ	Typ RET 2500 Sonder als Bausatz 3 - teilig			



Kippmaß/ tilting tight: 2420 mm