








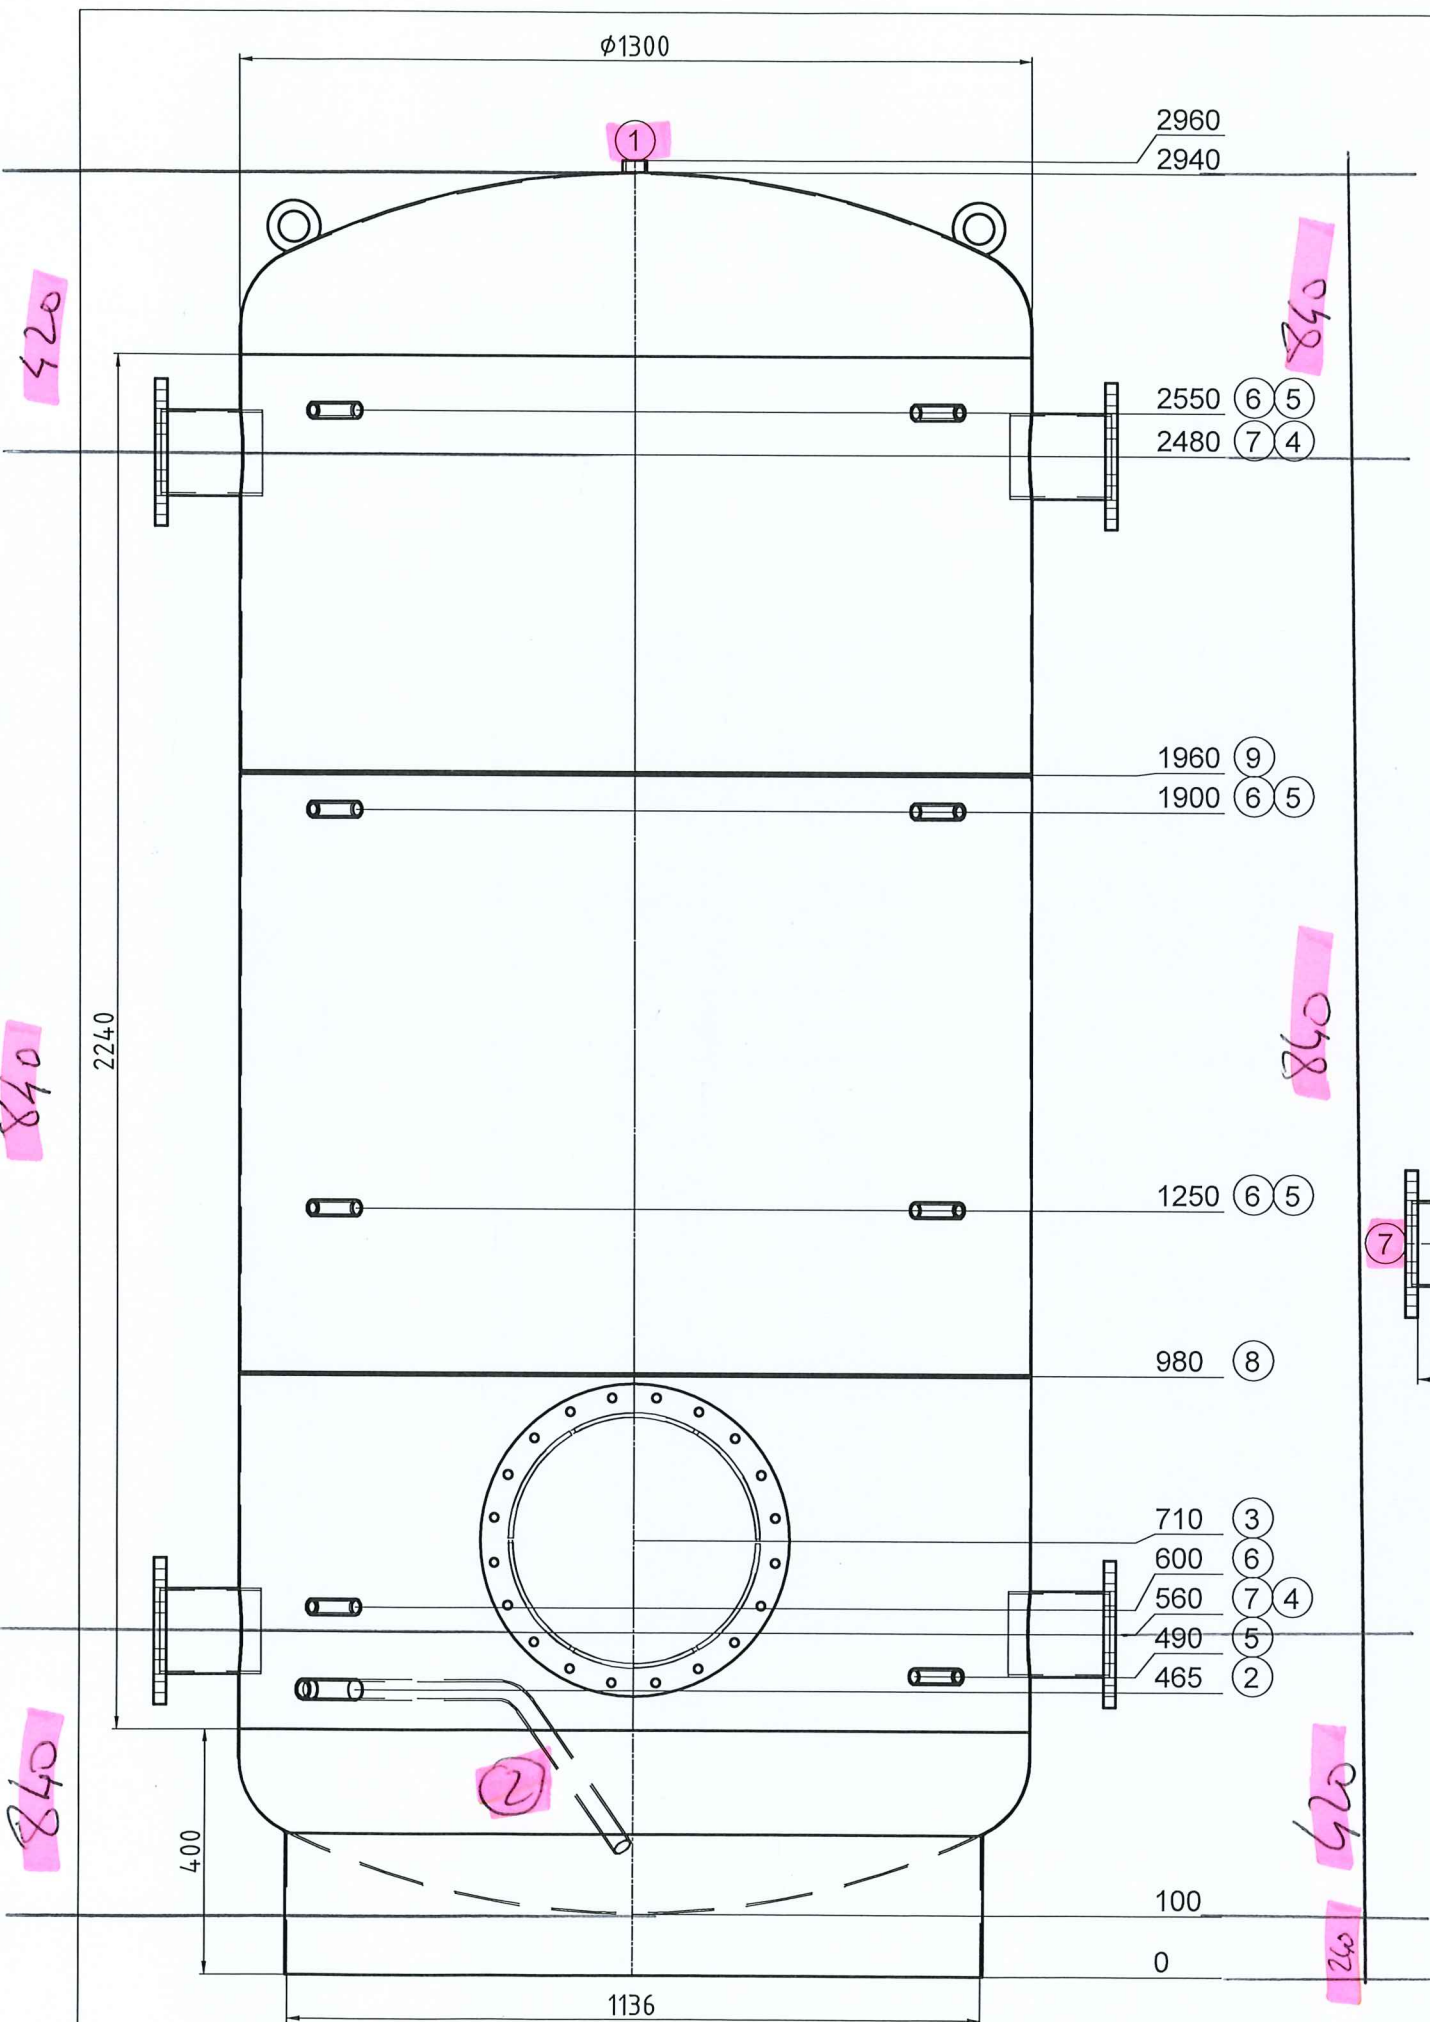

Transport debout

| Pos. | Pcs | L   | w°  | Description                                |
|------|-----|-----|-----|--------------------------------------------|
| 1    | 1   | 20  | 0   | raccord 1" Entlüftung                      |
| 2    | 1   | 120 | 315 | mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung |
| 3    | 1   | 120 | 0   | ouverte de révision NW400 PN6              |
| 4    | 2   | 120 | 90  | Flasque Typ01 DN125 PN6                    |
| 5    | 4   | 100 | 45  | raccord 1/2"                               |
| 6    | 4   | 100 | 315 | raccord 1/2"                               |
| 7    | 2   | 120 | 270 | Flasque Typ01 DN125 PN6                    |
| 8    | 1   | 0   | -   | joint d'assemblage                         |
| 9    | 1   | 0   | -   | joint d'assemblage                         |

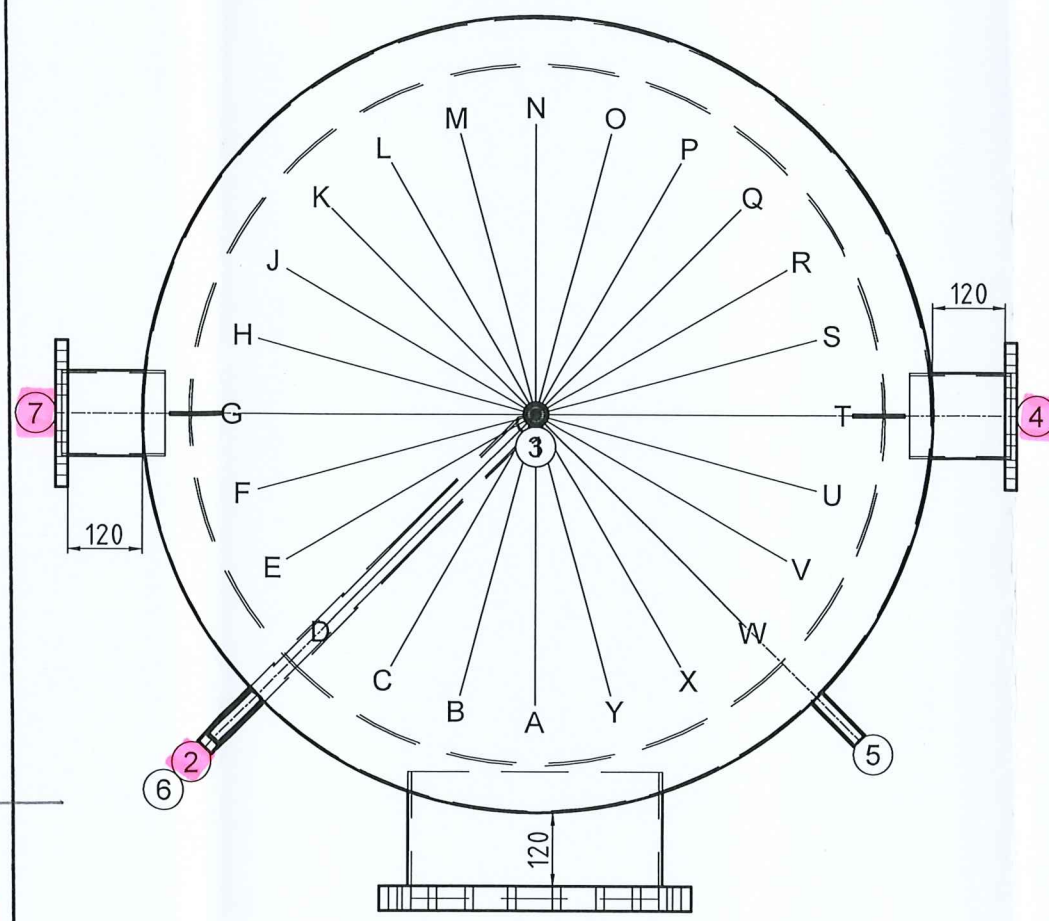

ok for production

Date 22/08/2024 Signature



N° dessin: 49257/2  
Com.: KST300 114770 Genève  
N° d'ordre: 49257  
Qtte: 1  
Description: Réservoir tampon  
Précise: --

Contenu: 3492 Liter  
Matériel: S235JR  
Poids: 411 kg  
Température de service: -10° bis 109°C  
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa  
Surface extérieur: apprêté  
Surface intérieur: brut  
épaisseur du bas / de la gaine: 3/3  
Hauteur de basculement: 3037 mm  
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation: fait du client

$V = 2,5 m^3$

$3,5 m^3$

$W_{total} (sans Isolation) = 2,34 m$

soudure sur place; .

créateur/date: egl / 22.08.2024