



commerces et Bureaux - 2

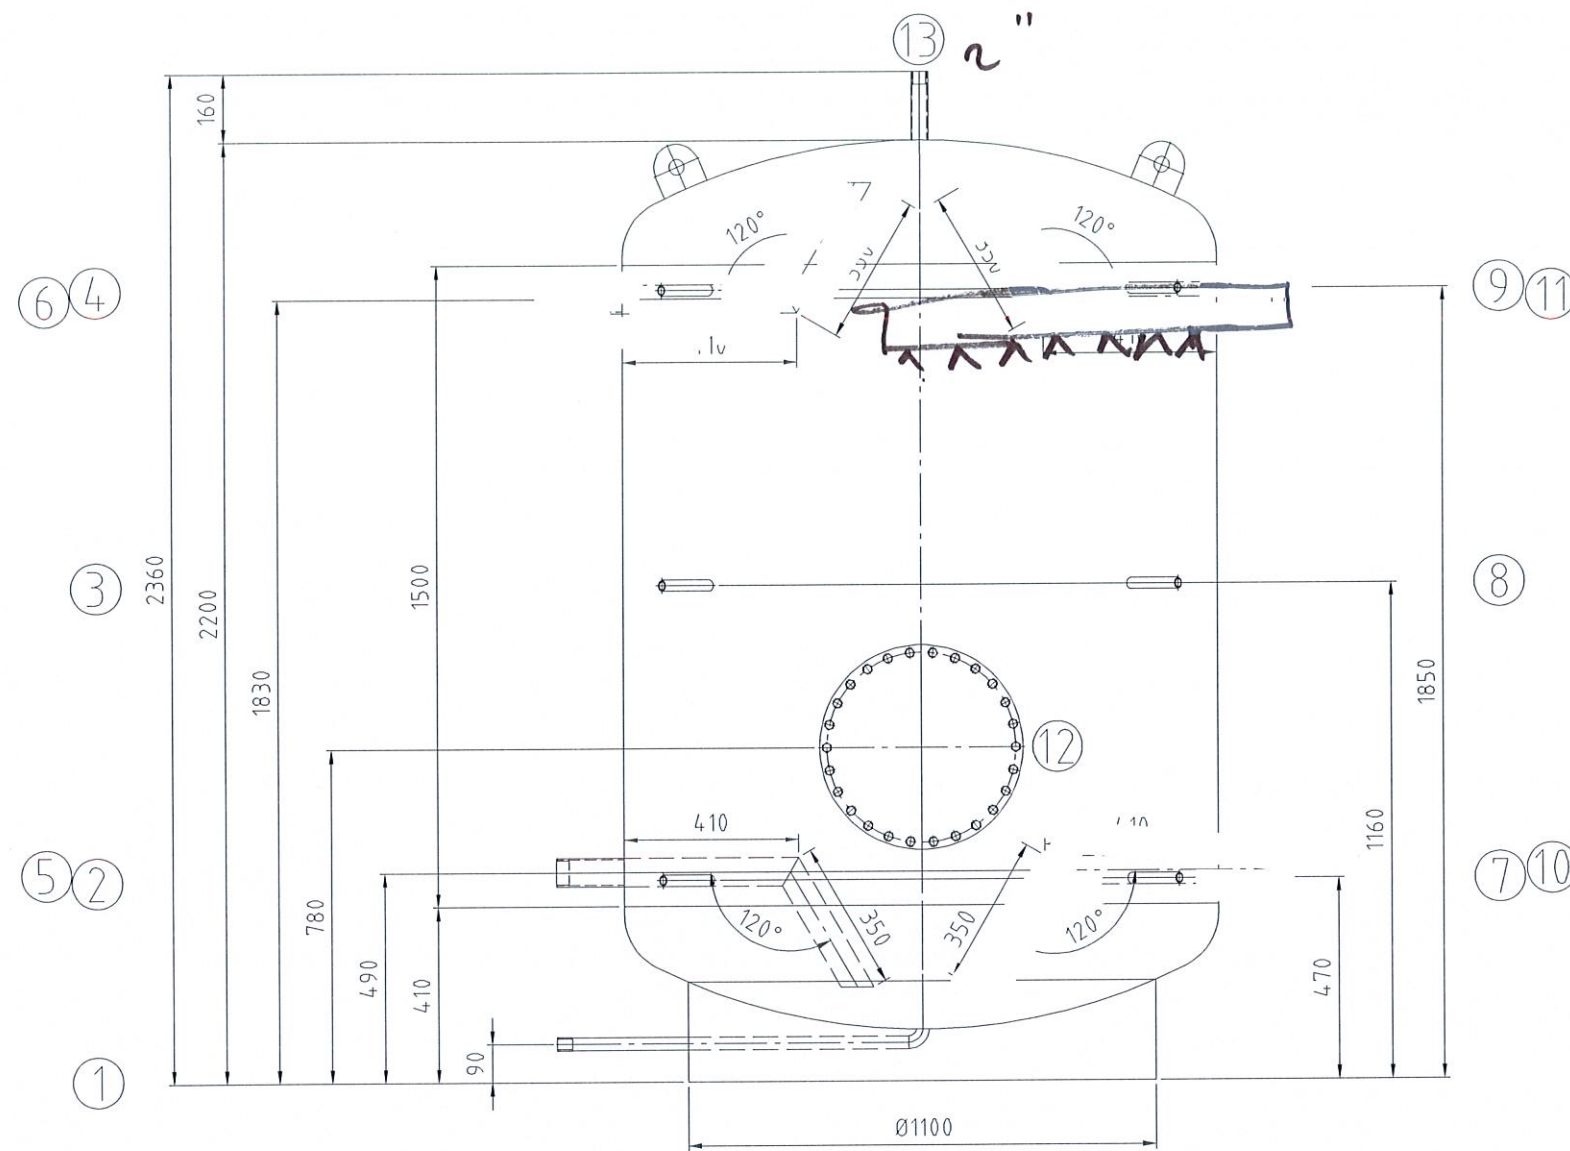

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi pour la position des raccords !

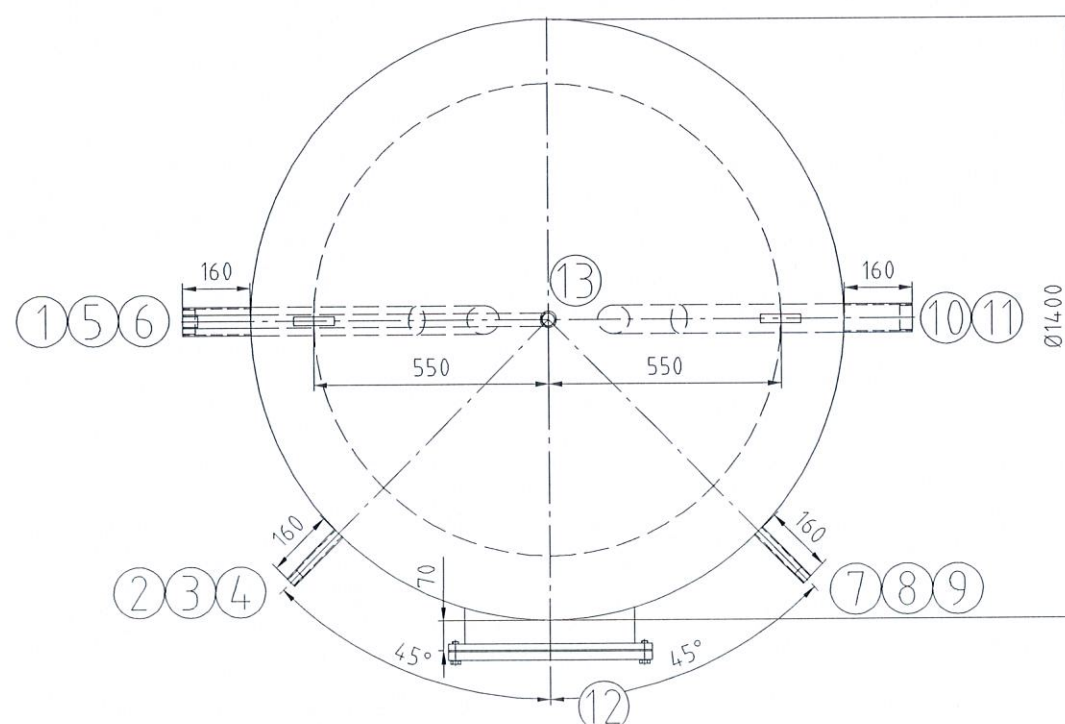

Kippmaß/ Côte de basculement: 2505mm

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS)	10	-	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	109	-	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	13	-	bar
Volumen Capacity	(V)	3050	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material		1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L		
Gewicht Weight		500		
Artikel-Nr. Article number				

13	Entlüftung/ Purge	Rp 1"		DIN 2986			
12	Revisionsöffnung/ Trou d'homme 400/480	400		RET			
11	Ladevorlauf / Charge aller	Rp 2"		DIN 2986			
10	Laderücklauf / Charge retour	Rp 2"		DIN 2986			
9	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"		DIN 2986			
8	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"		DIN 2986			
7	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"		DIN 2986			
6	Warmwasser / Eau chaude	Rp 2"		DIN 2986			
5	Kaltwasser / Eau froide	Rp 2"		DIN 2986			
4	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"		DIN 2986			
3	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"		DIN 2986			
2	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"		DIN 2986			
1	Entleerung / Vidange	Rp 3/4"		DIN 2986			
Stutzen Nozle	Benennung Dénomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name	Kennwort / Subject:		 ICB
Gez. / drawn	16.08.2024	Bartsch			
Gepr. / appr.	16.08.2024	Wihan			

Benennung / Designation :	Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ	RET 3000 Sonder



Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22580-0	P57795	KST300/114711	1:12.5	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved