



Zugements - 2

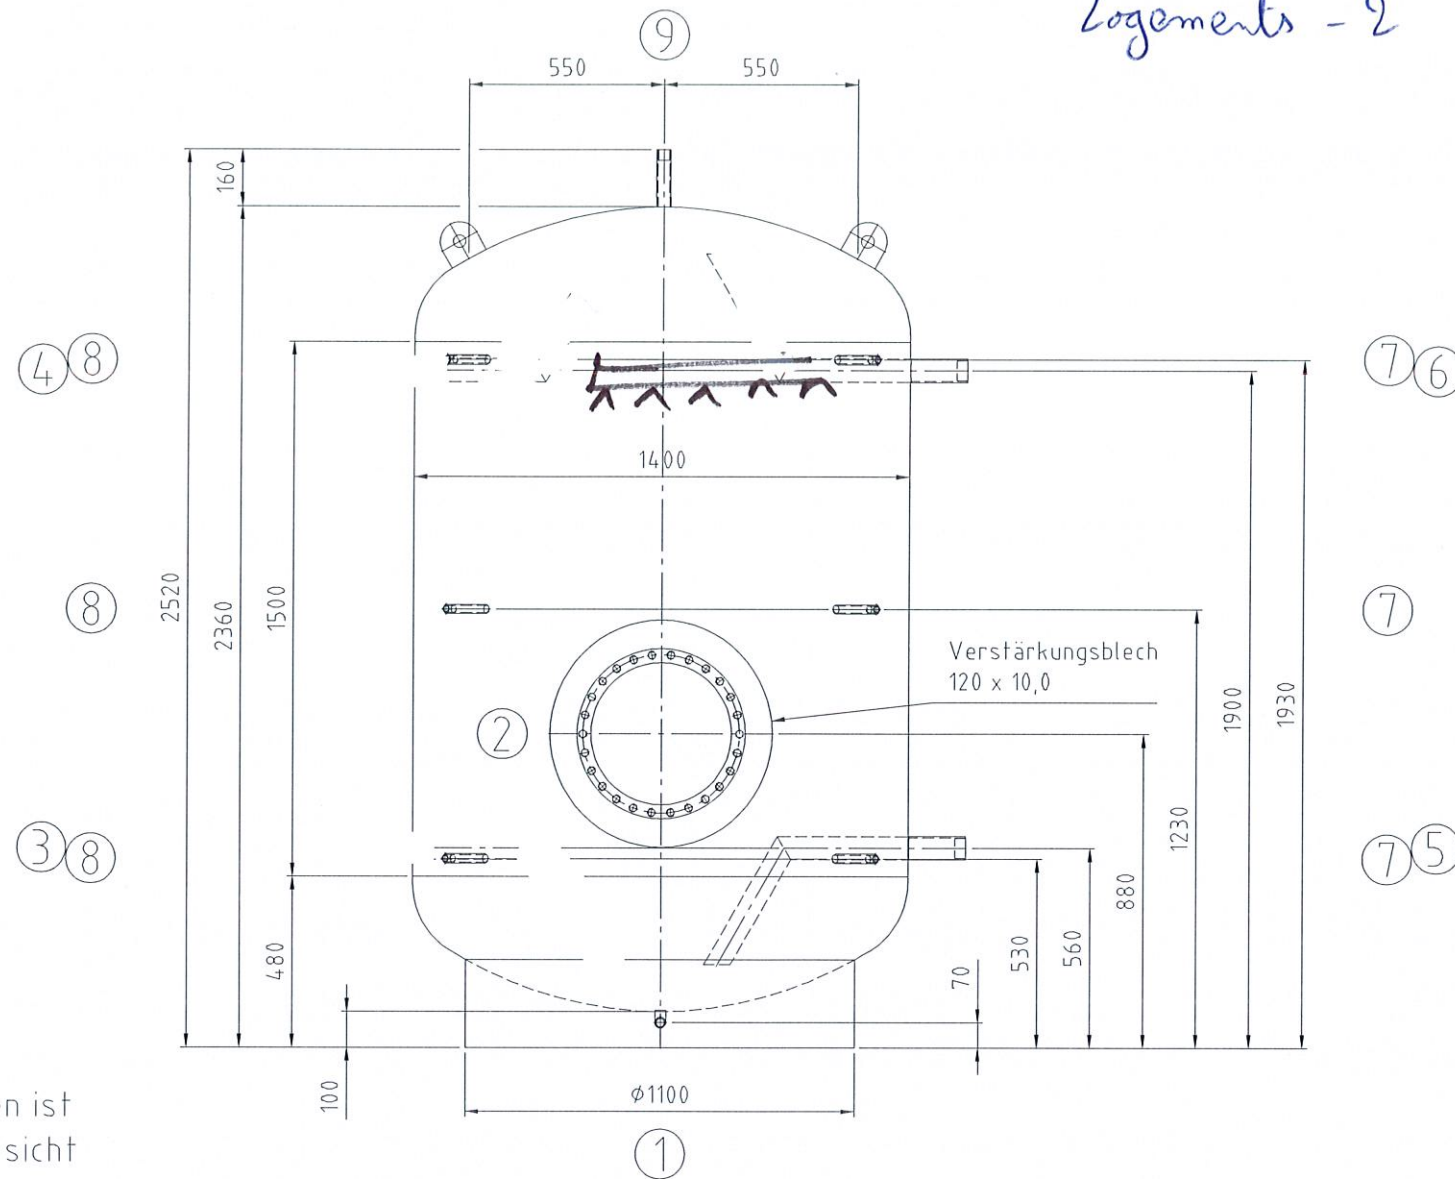


Detail Pos. 3-6 /
detail pos. 3-6

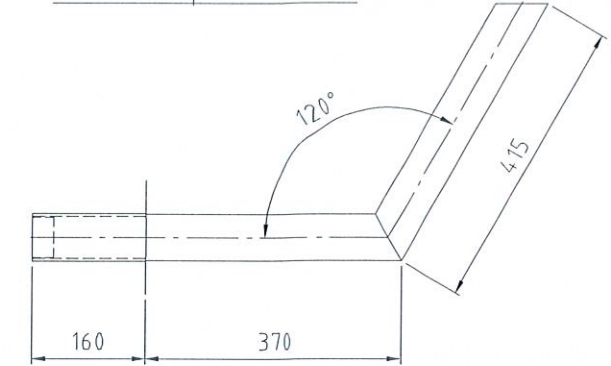

Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi pour la
position des raccords !

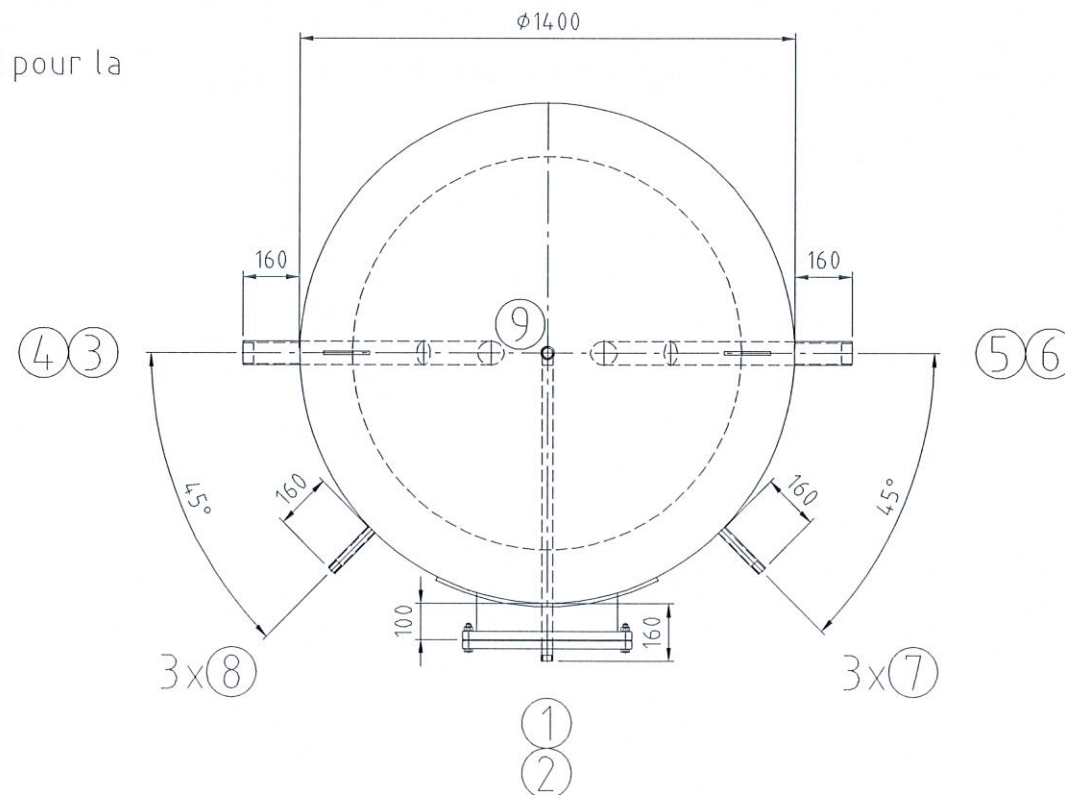

		Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS)	16		- bar	
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	109		- °C	
Prüfdruck Test pressure	(PT)	24		- bar	
Volumen Capacity	(V)	2990		- L	
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404			
Gewicht Weight		900 kg			
Artikel-Nr. Article number					

9	Entlüftung / Purge	Rp 1"	-	DIN 2986			
8 (3x)	Thermometer / Manchon	Rp 1/2"	-	DIN 2986			
7 (3x)	Fühleranschluss / Manchon	Rp 1/2"	-	DIN 2986			
6	Ladevorlauf / Charge aller	Rp 2"	-	DIN 2986			
5	Laderücklauf / Charge retour	Rp 2"	-	DIN 2986			
4	Warmwasser / Eau chaude	Rp 2"	-	DIN 2986			
3	Kaltwasser / Eau froide	Rp 2"	-	DIN 2986			
2	Mannloch / trou d homme 400 / 480	400	25	RET	EPDM		
1	Entleerung / Vidange	Rp 3/4"	-	DIN 2986			
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabbmessung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification			
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:				
Gez. / drawn	16.08.2024	Ehrentraut					
Gepr. / appr.	16.08.2024	Wihan					
Benennung / Designation :							
Edelstahlspeicher/stainless st. tank							
Typ RET 3000 Sonder 1							
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :		Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22579-0		P57795		KST300 / 114711		1:15	1/1
							Stand/as per: 16.08.2024

Kippmaß/ Côte de basculement: 2600 mm