
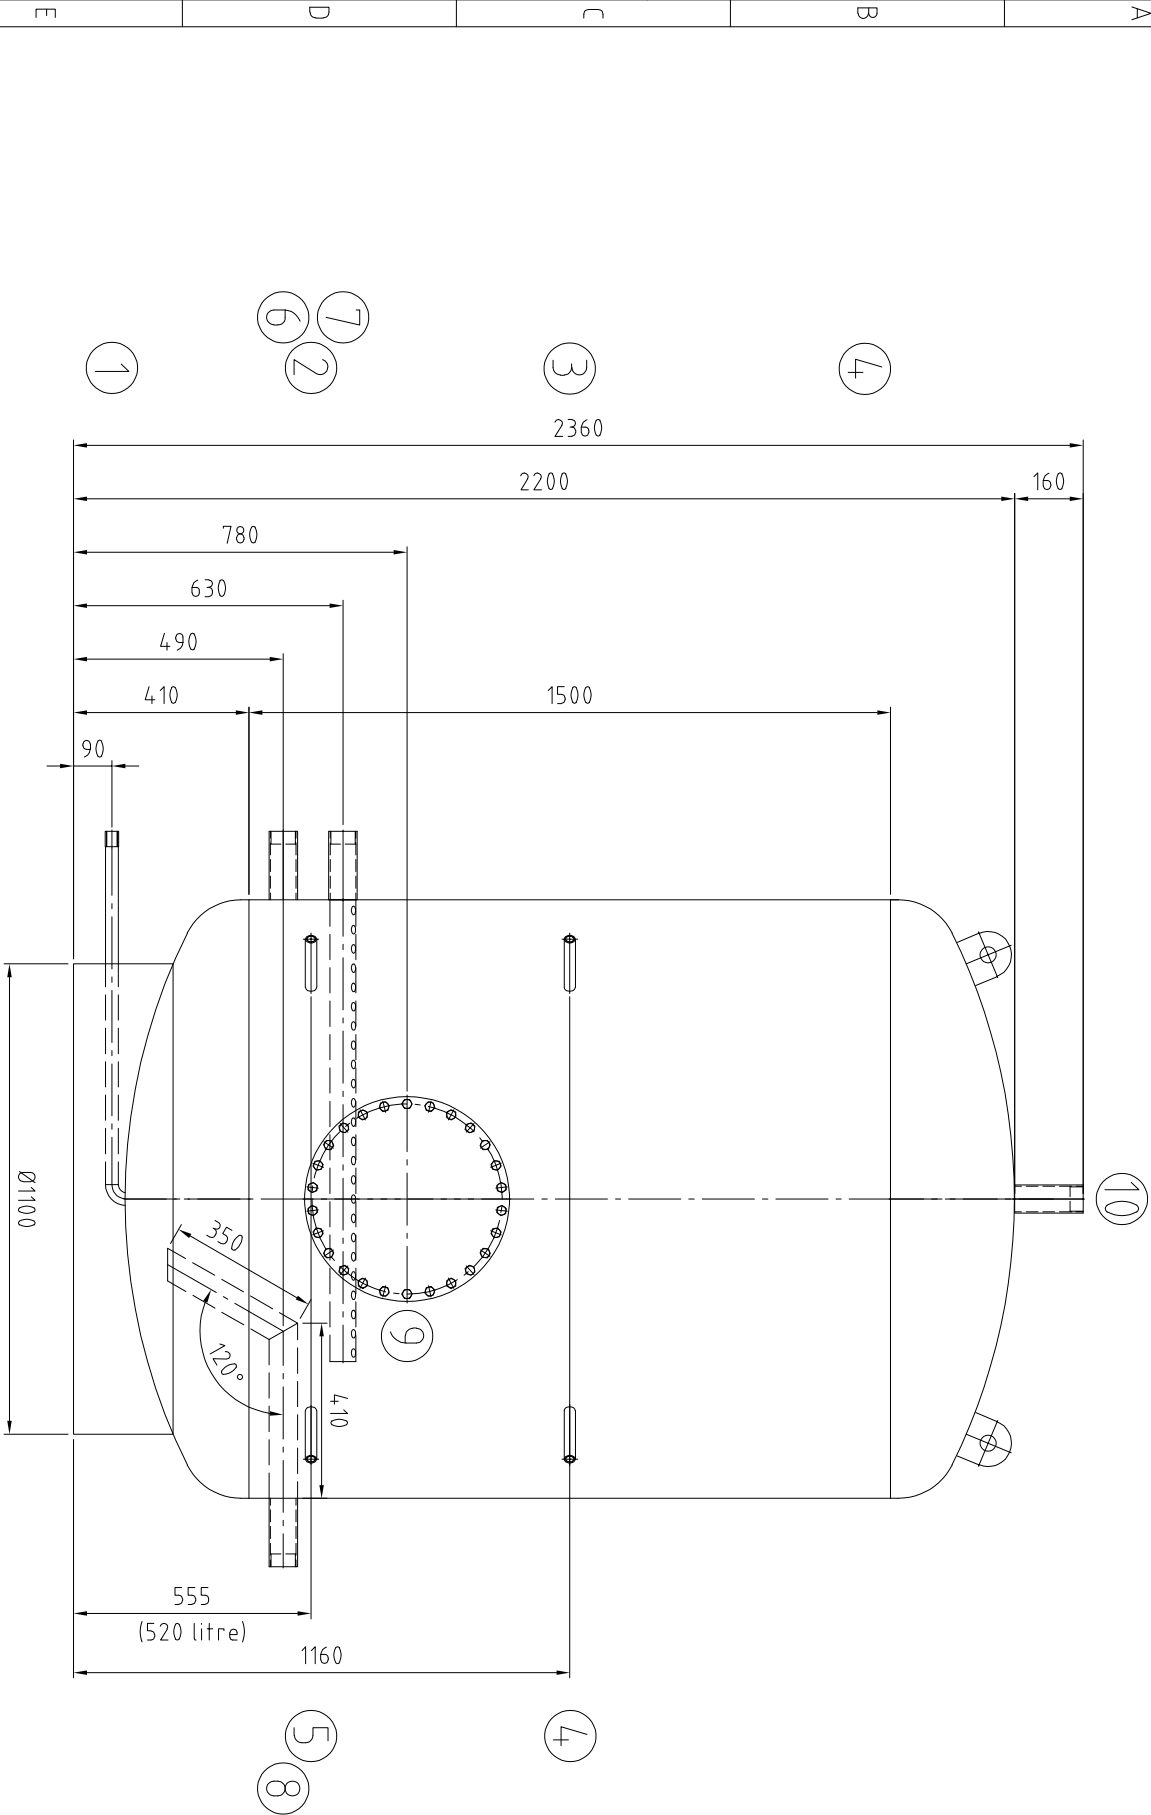


Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi pour la position des raccords !

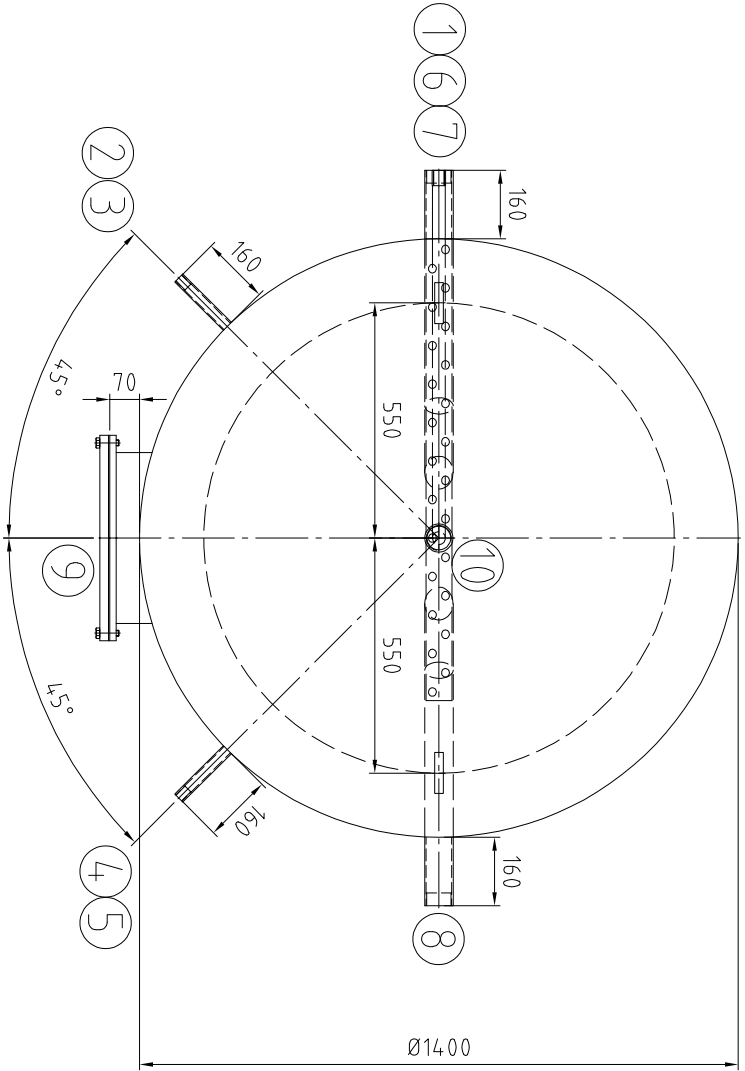

Mantelraum espace manteau		Rohrraum espace de tuyauterie	
Max. zul. Druck pression max. admissible	(PS)	10	bar
Min./max. zul. Temperatur température min./max. admissible	(TS)	109	°C
Prüfdruck pression d'essai	(PT)	13	bar
Volumen volume	(V)	3050	L
Oberflächenbearbeitung l'usage des surfaces			
gebeizt und passiviert marine et passive			
Werkstoff matériel		1.4571/1.4404 316Ti/316L	
Gewicht poids		500	
Artikel-Nr. numéro d'article			

10	Entlüftung/ Purge	Rp 2"	DIN 2986		
9	Revisionsöffnung/ Trou d'homme	4.00	RET		
8	Laderücklauf / Charge retour	Rp 2"	DIN 2986		
7	Ladevorlauf / Charge aller	Rp 2"	DIN 2986		
6	Kaltwasser / Eau froide	Rp 2"	DIN 2986		
5	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
4	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
2	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
1	Entleerung / Vidange	Rp 3/4"	DIN 2986		
Stützen Benennung		DN	PN	Standard	Dichtfläche Position
Nozzle Denomination		DN	PN	Standard	Position

Rev1	16.09.2024	Riedel	Wihan	Änderung nach Kundenwunsch	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
Datum/date		Name/name		Kennwort/Subject:	
Gez. / drawn	16.08.2024	Bartsch			
Gepr. / appr.	16.08.2024	Wihan			
Benennung / Designation :					
Warmwasserspeicher/ storage tank					
Typ RET 3000 Sonder 1					



Kippmaß/ Côte de basculement: 2505mm

Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22580-0 Rev1	P57795	KST300/114.711	1:12.5	1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved				