
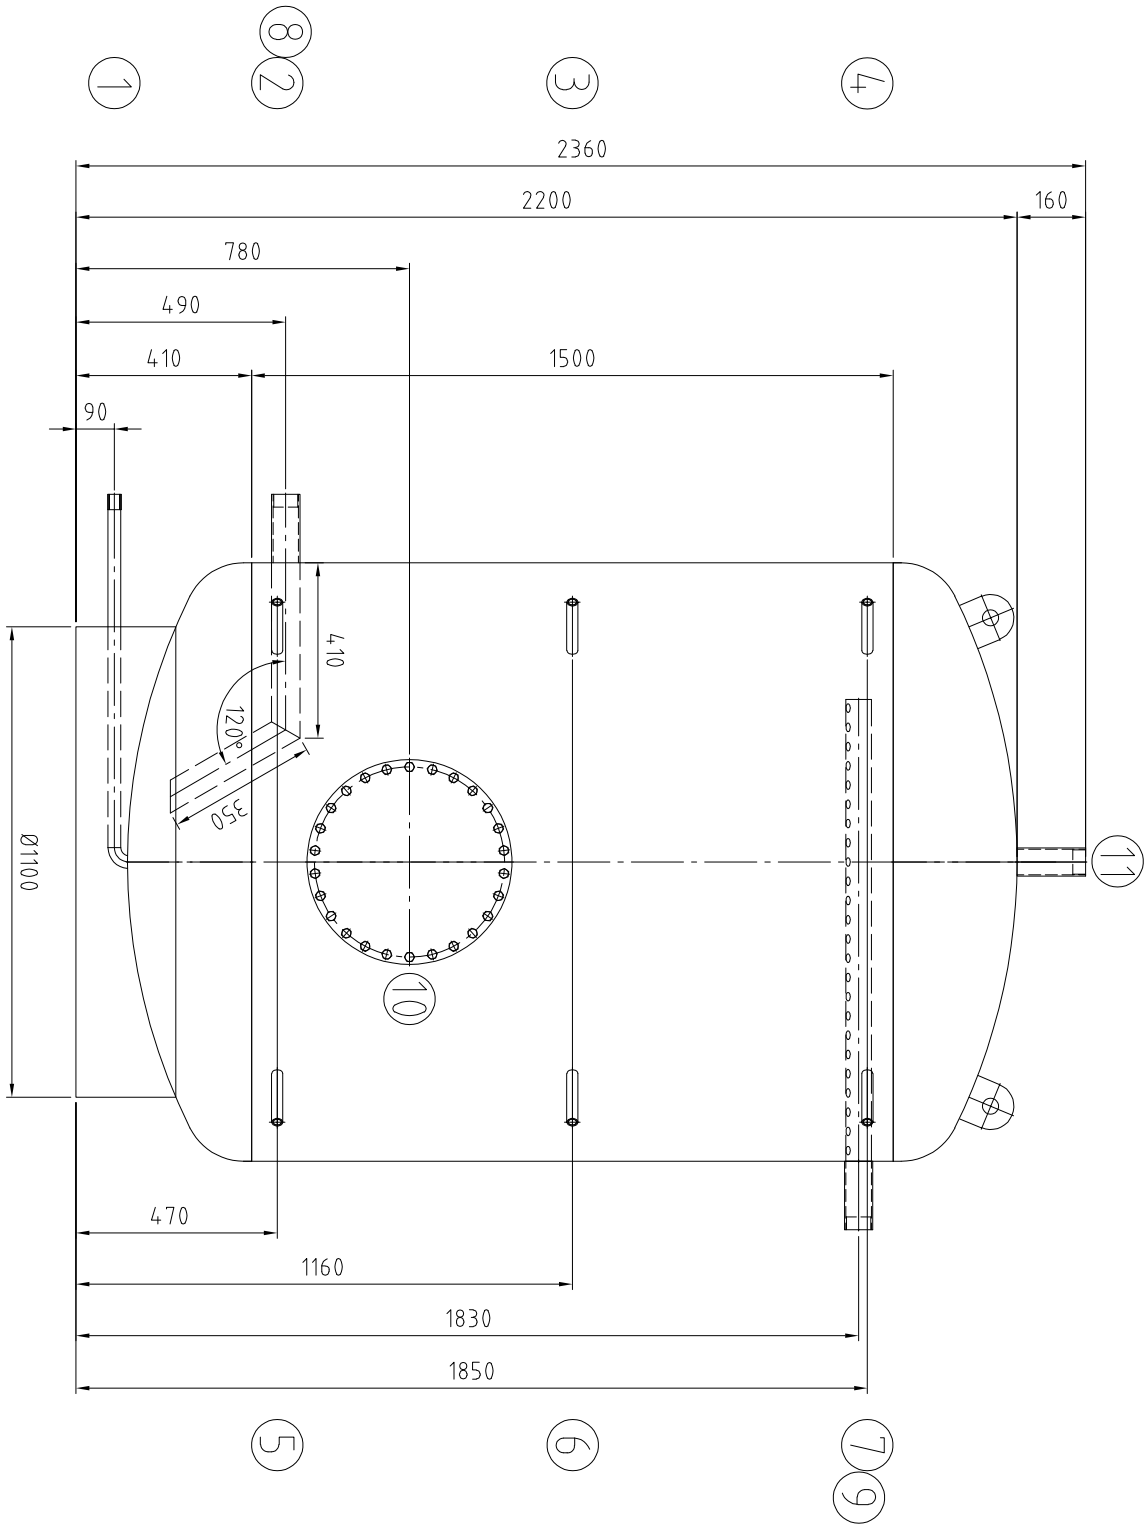


Max. zul. Druck pression max. admissible (PS)		Mantelraum espace manteau	Rohrraum espace de tuyauterie
Min./max. zul. Temperatur température min./max. admissible (TS)	10	109	109
Prüfdruck pression d'essai (PT)	13	13	13
Volumen volume (V)	3050	3050	L
Oberflächenbearbeitung l'usinage des surfaces Werkstoff matériel	1.4571/1.4404 316Ti/316L	gebeizt und passiviert décapé et passivé	
Gewicht poids	500	500	
Artikel-Nr. numéro d'article			

11	Entlüftung/ Purge	Rp 2"	DIN 2986		
10	Revisionsöffnung/ Trou d'homme	4,00	RET		
9	Ladevorlauf / Charge aller	Rp 2"	DIN 2986		
8	Kaltwasser / Eau froide	Rp 2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
4	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
2	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
1	Entleerung / Vidange	Rp 3/4"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Norm	Dichtfläche
Nozzle	Denomination			Standard	Facing
					Position
					Roßrabbmessung
					Dimension

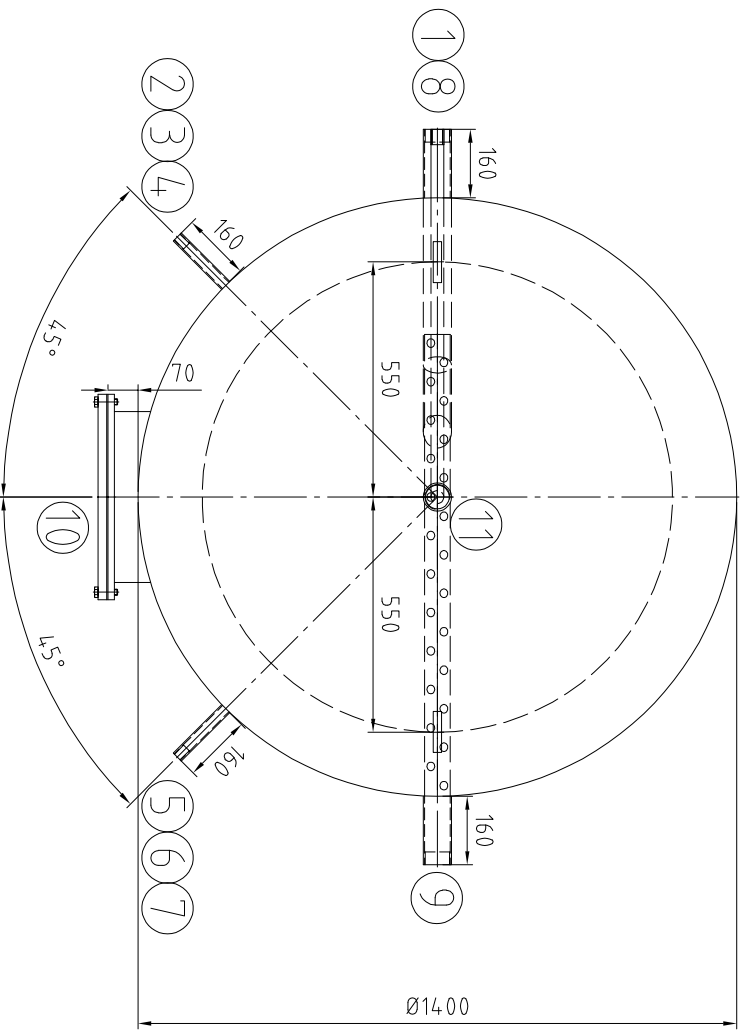

Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi
pour la position des raccords !

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject:	Art der Änderung / Modification
	Datum/date	Name/name			
Gez. / drawn	16.09.2024	Riedel			
Gepr. / appr.	16.09.2024	Wihlan			
Benennung / Designation :	Warmwasserspeicher/ storage tank				
Typ	RET 3000 Sonder 2				

