

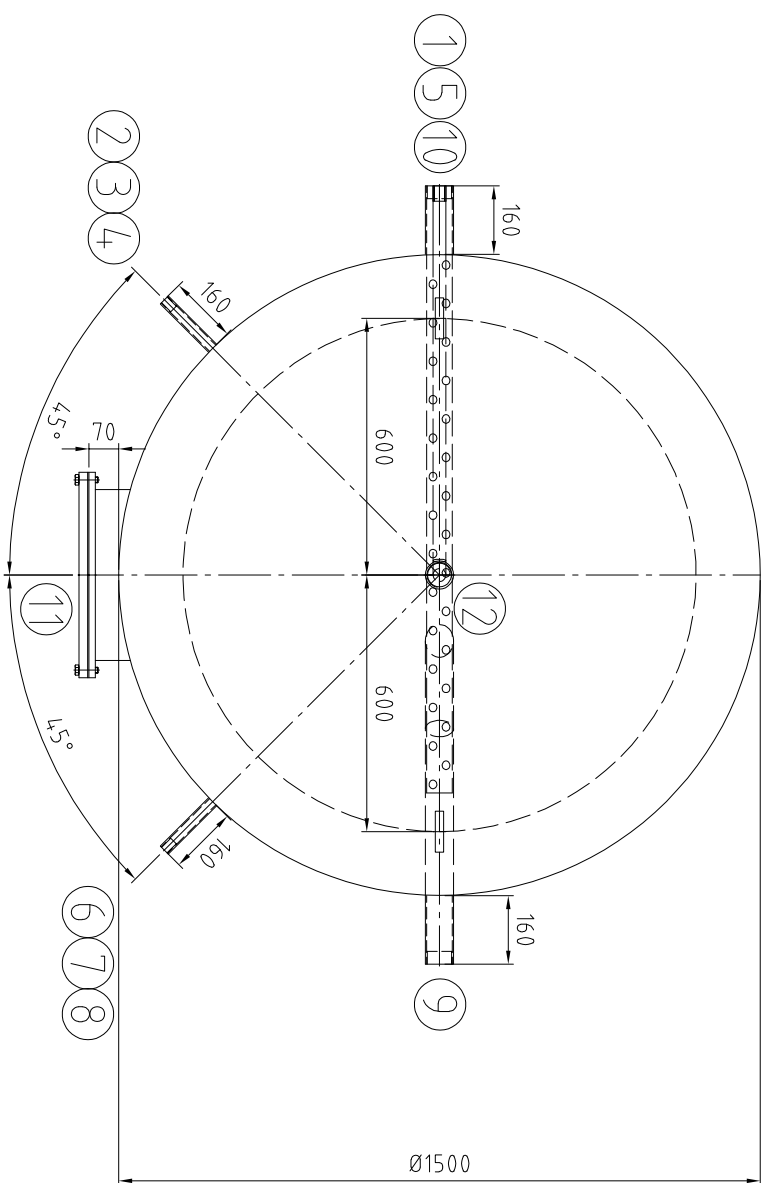


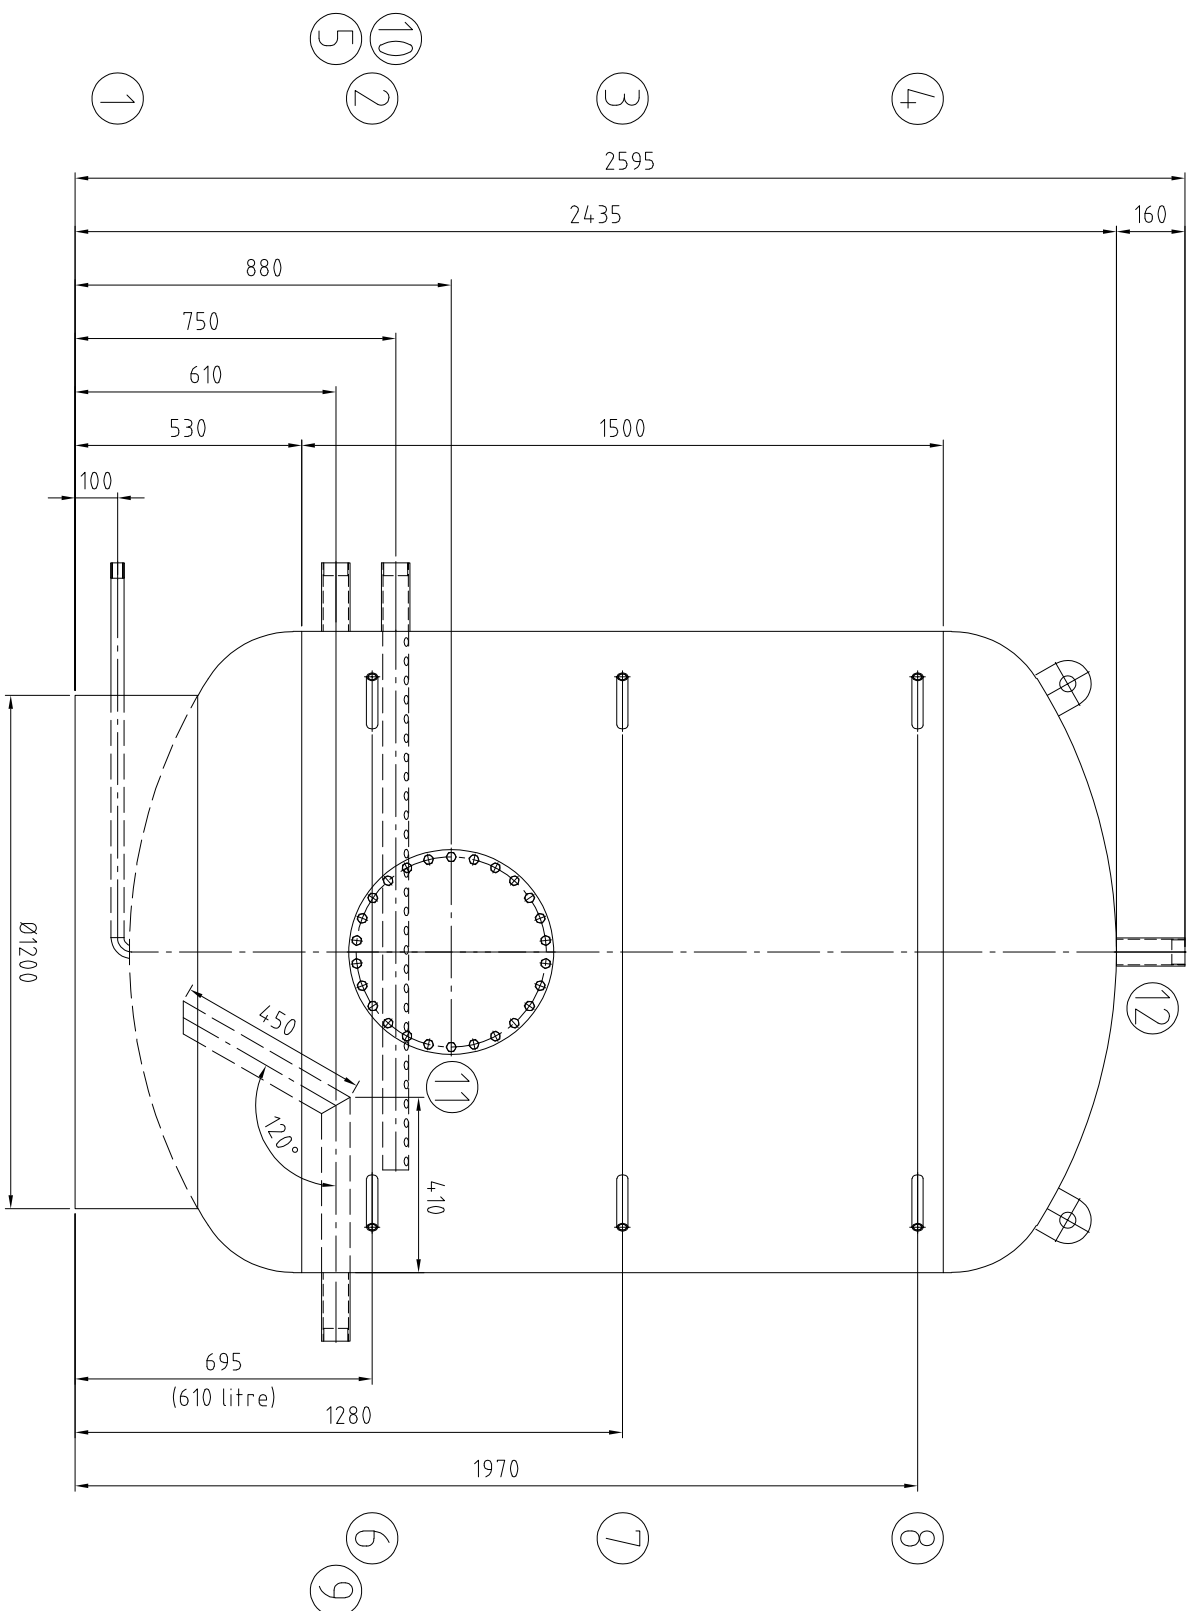

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi pour la position des raccords :

Kippmaß/ Côte de basculement: 2715mm

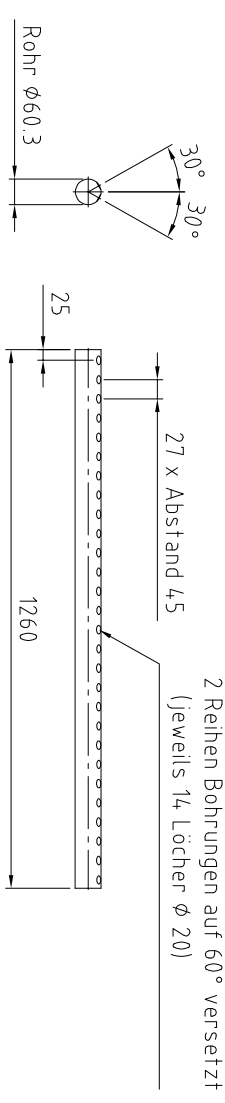

Max. zul. Druck pression max. admissible	(PS)	10	bar
Min./max. zul. Temperatur température min./max. admissible	(TS)	109	°C
Prüfdruck pression d'essai	(PT)	13	bar
Volumen volume	(V)	3550	L
Oberflächenbearbeitung l'usinage des surfaces	gebeitzt und passiviert décapé et passive	1.4571/1.4404 316Ti/316L	
Werkstoff matériel	1.4571/1.4404 316Ti/316L		
Gewicht poids	645		
Artikel-Nr. numéro d'article			

12	Entlüftung/ Purge	Rp 2"	DIN 2986				
11	Revisionsöffnung/ Trou d'homme 400/480	400	RET				
10	Ladevorlauf / Charge aller	Rp 2"	DIN 2986				
9	Laderücklauf / Charge retour	Rp 2"	DIN 2986				
8	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986				
7	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986				
6	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986				
5	Kaltwasser / Eau froide	Rp 2"	DIN 2986				
4	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986				
3	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986				
2	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986				
1	Entlüftung / Vidange	Rp 3/4"	DIN 2986				
Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rehrabmessung Dimension

Benennung / Designation

Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 3500 Sonder 1



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTÄHL - TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzmerkmal DIN34-1-D vorbehalten (Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTÄHL - TECHNIK GmbH; All rights provided by "Schutzmerkmal DIN34-1-D" reserved)	Stand/as per: 16.09.2024
--	-----------------------------