



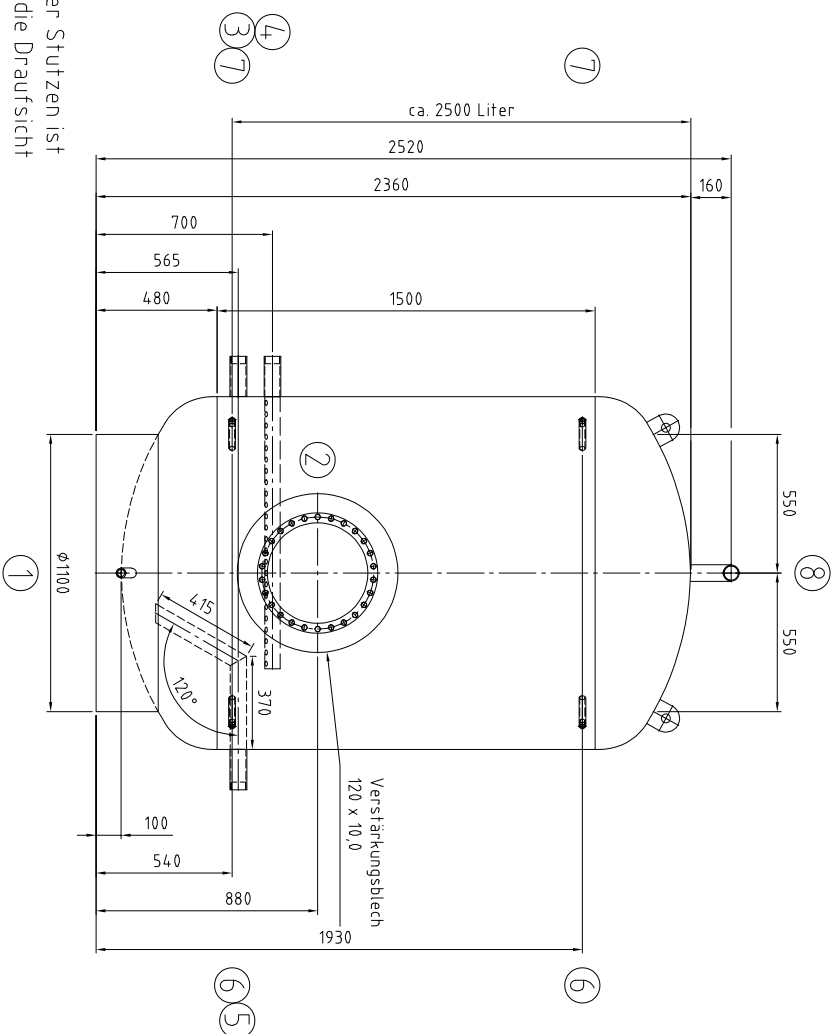


Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi pour la position des raccords !

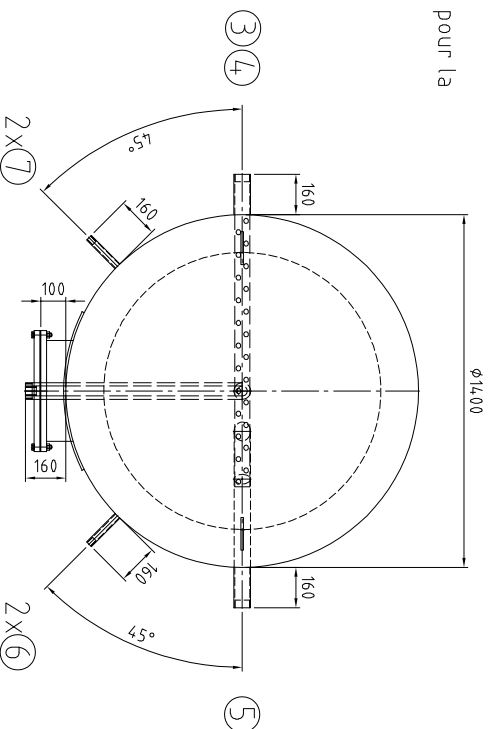

Detail Pos. 4
detail pos. 4

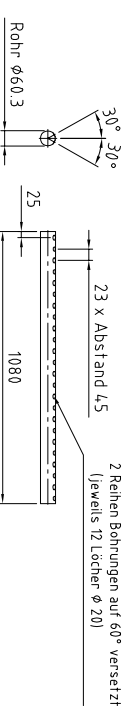

Logements - 1

	Mantelraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Min./max. zul. Druck	(PS) 0 / 16	- bar
Min./max. allow. pressure		
Min./max. zul. Temperatur	(TS) 0 / 109	- °C
Min./max. allow. temperature		
Prüfdruck	(PT) 2,4	- bar
Test pressure		
Volumen	(V) 2990	- L
Capacity		
Oberflächenbearbeitung	gebeizt und passiviert	
Surface treatment	pickled and passivated	
Werkstoff	1.44.04 / 1.571 316Ti / 316L	
material		
Gewicht	900	kg
Weight		
Artikel-Nr.		
Article number		
Kategorie/Modul DGRI 2014/68/EU	Kat 1, Modul A	
Category/module PED 2014/68/EU		
8 Entlüftung / Purge	Rp 2" -	DIN 2986
7 (Zx) Thermometer / Manchon	Rp 1/2" -	DIN 2986
6 (Zx) Fühlersanschluss / Manchon	Rp 1/2" -	DIN 2986
5 Laderücklauf / Charge retour	Rp 2" -	DIN 2986
4 Laderücklauf / Charge aller	Rp 2" -	DIN 2986
3 Kaltwasser / Eau froide	Rp 2" -	DIN 2986
2 Mantelloch / trou d'homme 400 / 480	400	RET AFM
1 Entleerung / Vissage	Rp 1" -	DIN 2986
Bearbeitung	PN	Norm Facing Position
Nozzle Deminishing		Standard Dimension

Gepr. / appr.	16.08.2024
Benennung / Designation :	

Edelstahlspeicher/stainless st. tank

Typ RET 3000 Sonder 1

Zeichnung Nr. / Draht
22579-0 Rev2

Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:
P57795	KST300 / 114711

Bestell-Nr. / Order No.:	Meßstab / Scale	Blatt / sheet
--------------------------	-----------------	---------------

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzmerkmal DIN3-A-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzmerkmal DIN3-A-1-D" reserved

Stand/as per:
24.10.2024

Kipmaß/ Côte de basculement: 2600 mm

1	2	3
---	---	---

9

10

11

12