

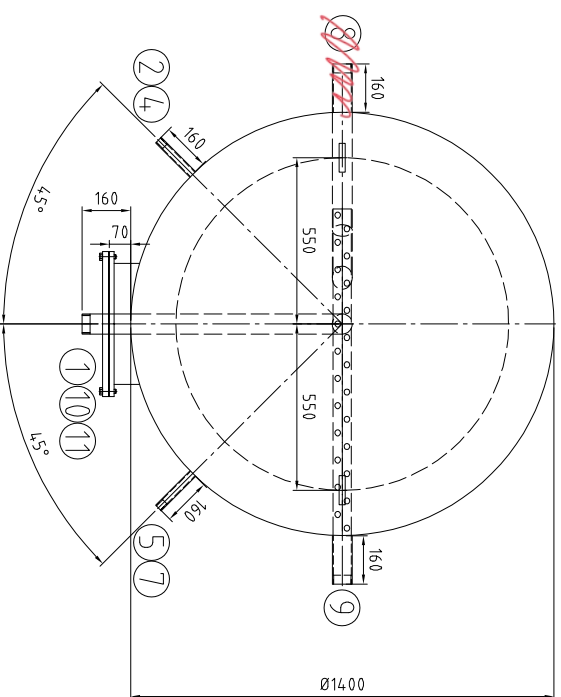


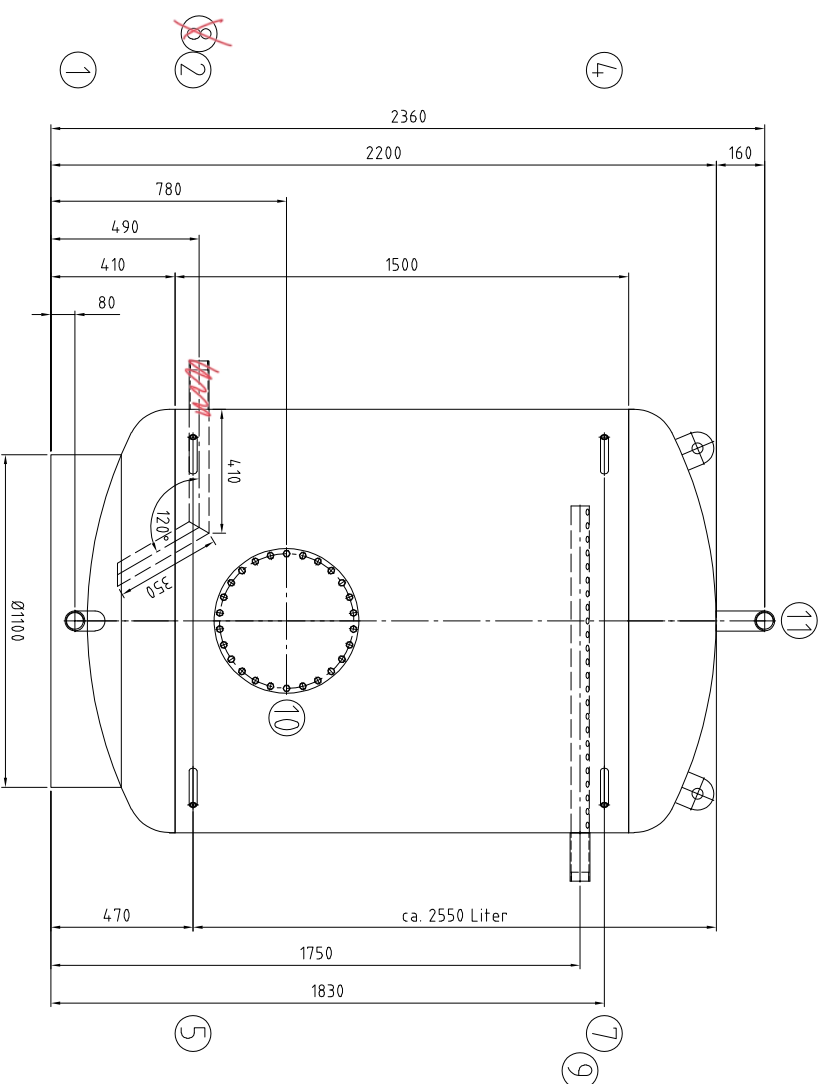

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi pour la position des raccords !

Kippmaß/ Côte de basculement: 2505mm

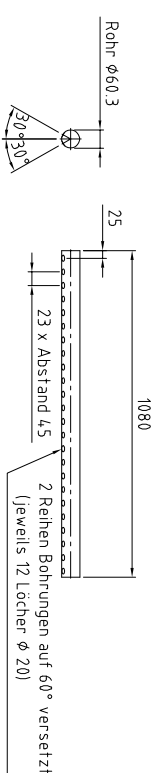

Commerce et bureau - 2

Min./max. zul. Druck	(PS)	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. allow. pressure		0/10	-
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0/109	-
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck Test pressure	(PT)	13	-
Volumen Capacity	(V)	3050	-
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		geblitzt und passiviert pikled and passivated	
Werkstoff material		144.04,14571	316Ti/316L
Gewicht Weight		500	
Artikel-Nr. Article number			
Category/Modul DGR 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Artikel 4., Abs. 3	

11	Entlüftung / Purge	Rp 2"	DN 2986		
10	Revisionsöffnung / Trou d'homme 400/480	4,00	RET		
9	Ladevorlauf / Charge aller	Rp 2"	DN 2986		
8	Kaltwasser / Eau froide	Rp 2"	DN 2986		
7	Thermometer / Manchon	Rp 1/2"	DN 2986		
5	Thermometer / Manchon	Rp 1/2"	DN 2986		
4	Temperaturreglung / Manchon	Rp 1/2"	DN 2986		
2	Temperaturreglung / Manchon	Rp 1/2"	DN 2986		
1	Entleerung / Vidange	Rp 2"	DN 2986		
	Benennung		Norm	Dichtflache	Position
	Bezeichnung	DN	Standard	Facing	Dimension
	Notizen				
	Stutzen				

[illegible]

Warmwasserspeicher/ storage tank

Typ RET 3000 Sonder 2

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Project Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22637-0Rev1	P57795	KST300/114.711	1:12.5	1/1



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte aus Schutzmerkmal DIN 34-1-10 vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzmerkmal DIN 34-1-10" reserved.
24.10.2024