
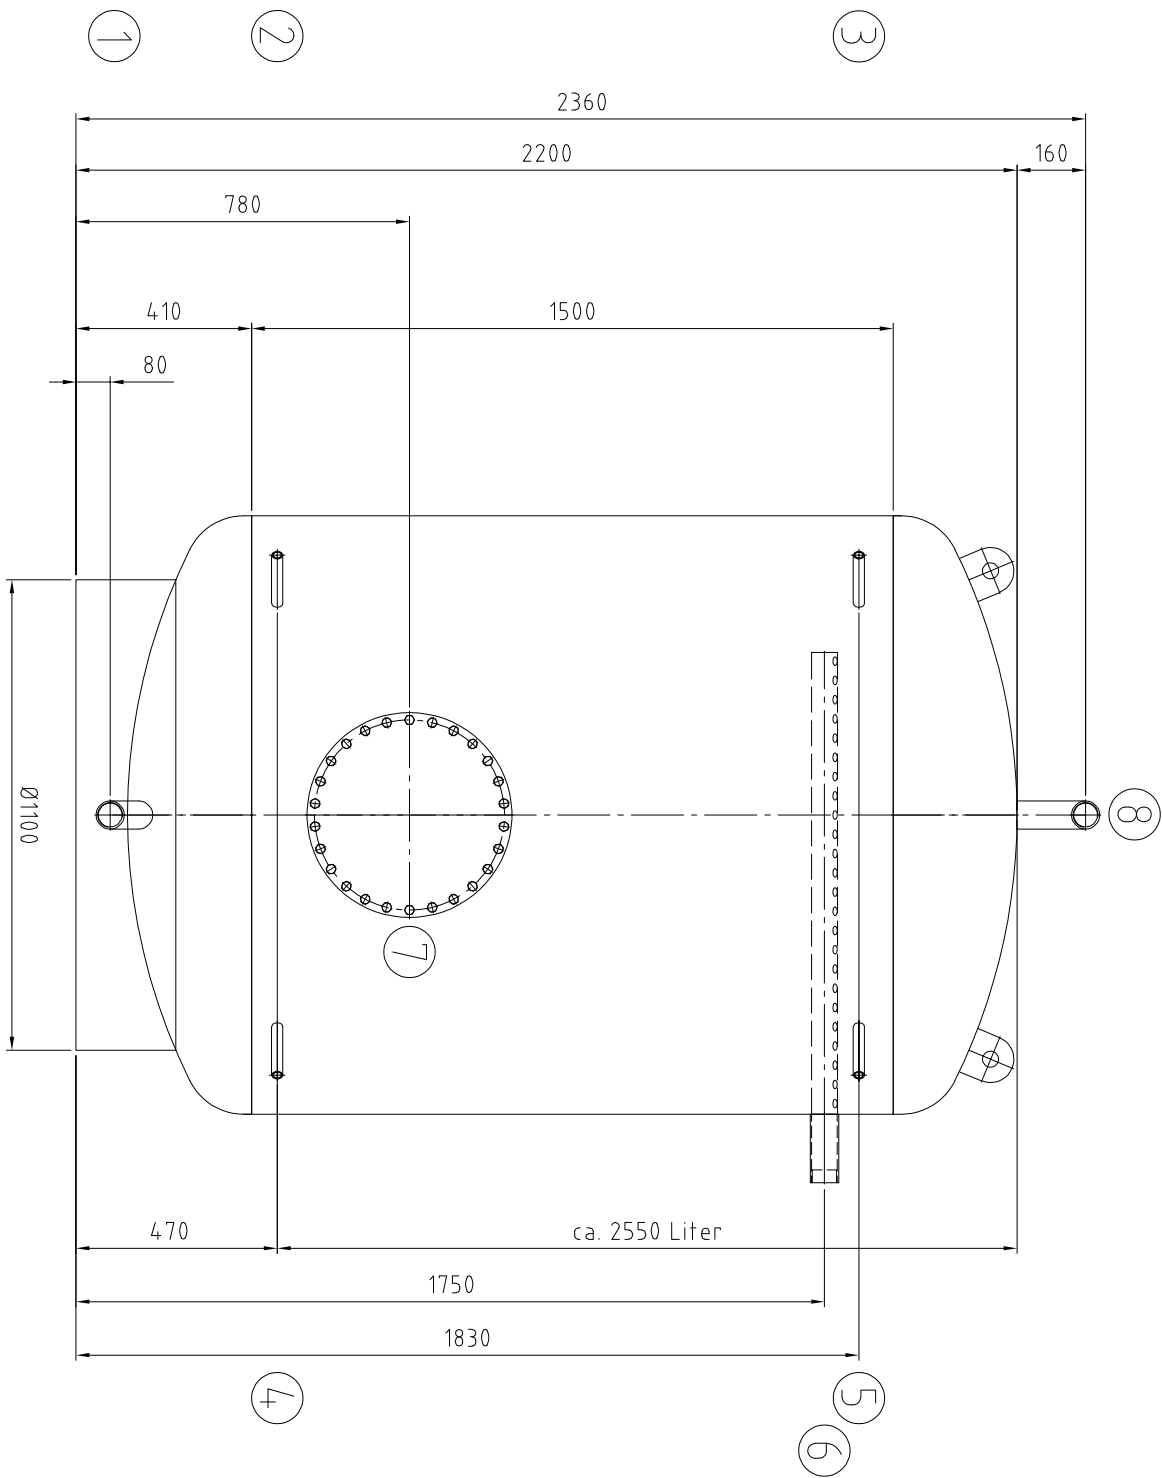


Commerce et bureau – 2

Min./max. zul. Druck	(PS)	0/10	bar
Min./max. allow. pressure			
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0/109	°C
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck	(PT)	13	bar
Test pressure			
Volumen	(V)	3050	L
Capacity			
Oberflächenbearbeitung		gebeizt und passiviert	
Surface treatment		pickled and passivated	
Werkstoff		1.4404/1.4571 316Ti/316L	
material			
Gewicht		500	
Weight		kg	
Artikel-Nr.			
Article number		Artikel 4, Abs. 3	
Kategorie/Modul DGR 2014/68/EU			
Category/module PED 2014/68/EU			

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi pour la position des raccords !

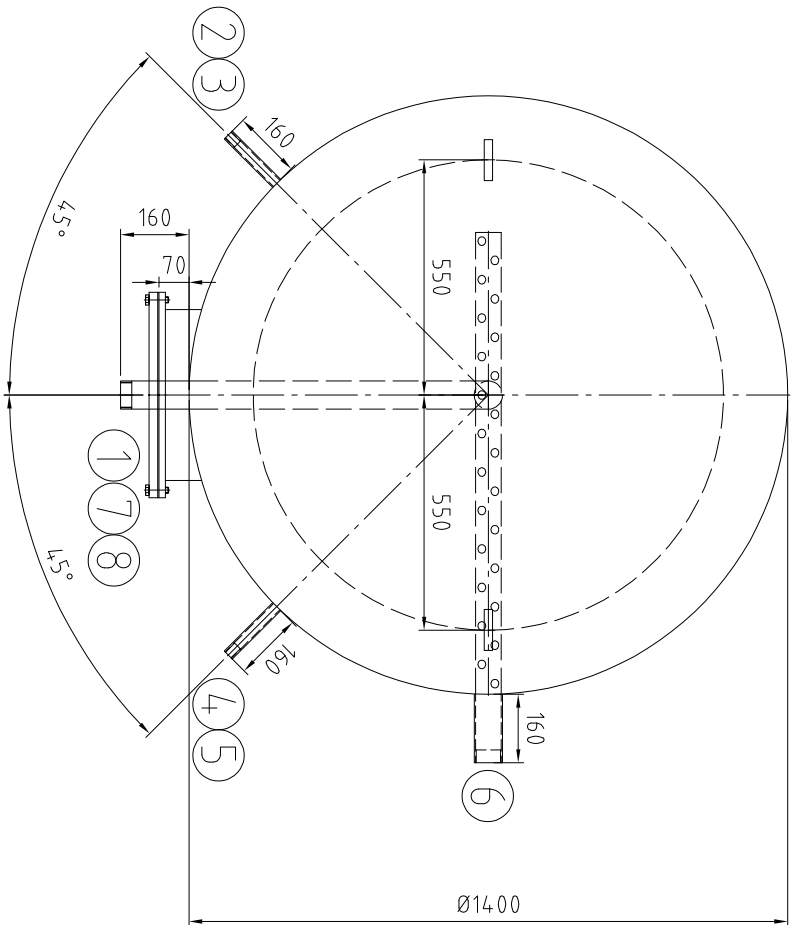

Kippmaß/ Côte de basculement: 2505mm

8	Entlüftung/ Purge	Rp 2"	DIN 2986		
7	Revisionsöffnung/ Trou d'homme 400/480	400	RET		
6	Ladevorlauf / Charge aller	Rp 2"	DIN 2986		
5	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
4	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
2	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
1	Entleerung / Vidange	Rp 2"	DIN 2986		
Stützen	Benennung	DN	PN	Norm	Dichtfläche
Nozzle	Denomination			Standard	Facing
					Position
					Dimension
Rev2	29.10.2024	Riedel	Whan	Anpassungen nach Kundenwunsch	
Rev1	24.10.2024	Bartsch	Whan		
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.		
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:		
Gez. / drawn	16.09.2024	Riedel			
Gepr. / appr.	16.09.2024	Whan			
Benennung / Designation :					
Warmwasserspeicher/ storage tank					
Typ RET 3000 Sonder 2					
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :	
22637-0Rev2		P57795		KST300/114.711	
				Maßstab / Scale	
				1:12.5	
				Blatt / sheet	
				1/1	



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved