


Min./max. zul. Druck	(PS)	0/6	bar
Min./max. allow. pressure	(PS)	0/95	°C
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	9	bar
Min./max. allow. temperature	(TS)	3095	L
Prüfdruck	(PT)	gebätzt und passiviert	
Test pressure	(PT)	picked and passivated	
Volumen	(V)	1.4.04/1.4.571	3.61/1.3.61L
Capacity	(V)	4.60	kg
Oberflächenbearbeitung			
Surface treatment			
Werkstoff			
material			
Gewicht			
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			
Kategorie/Module DGRL 2014/68/EU			
Category/module PED 2014/68/EU			
Artikel 4, Abs. 3			

16	Muffenschluss / socket connection	Rp 2"	DIN 2986
15	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986
14	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
13	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
12	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
11	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
10	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
9	Revisionsöffnung / manhole 4.00/4.80	4.00	EPDM
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
7	Entlüftung / drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986
6	Muffenschluss / socket connection	Rp 2"	DIN 2986
5	Muffenschluss / socket connection	Rp 2"	DIN 2986
4	Warmwasser / warm water	Rp 1 1/4"	DIN 2986
3	Ladevorlauf / heating return	Rp 1 1/4"	DIN 2986
2	Rücklauf / heating return	Rp 1 1/4"	DIN 2986
1	Kaltwasser / cold water	Rp 1 1/4"	DIN 2986
Stützen	Benennung	DN	PN
Nozle	Denomination	DN	PN

Rev1	16.10.2024	Bartsch	Whan	Adressen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	02.10.2024	Bartsch		
Gepr. / appr.	02.10.2024	Whan		
Benennung / Designation				
Zeichnung Nr. / Drawing No.	PS8771	Bestell-Nr. / Order No.	KST300/115774	Maßstab / Scale
Typ RET 3000 Sonder als Bausatz 2-teilig				1:12.5
22671-0Rev1				Blatt / sheet
				1/1

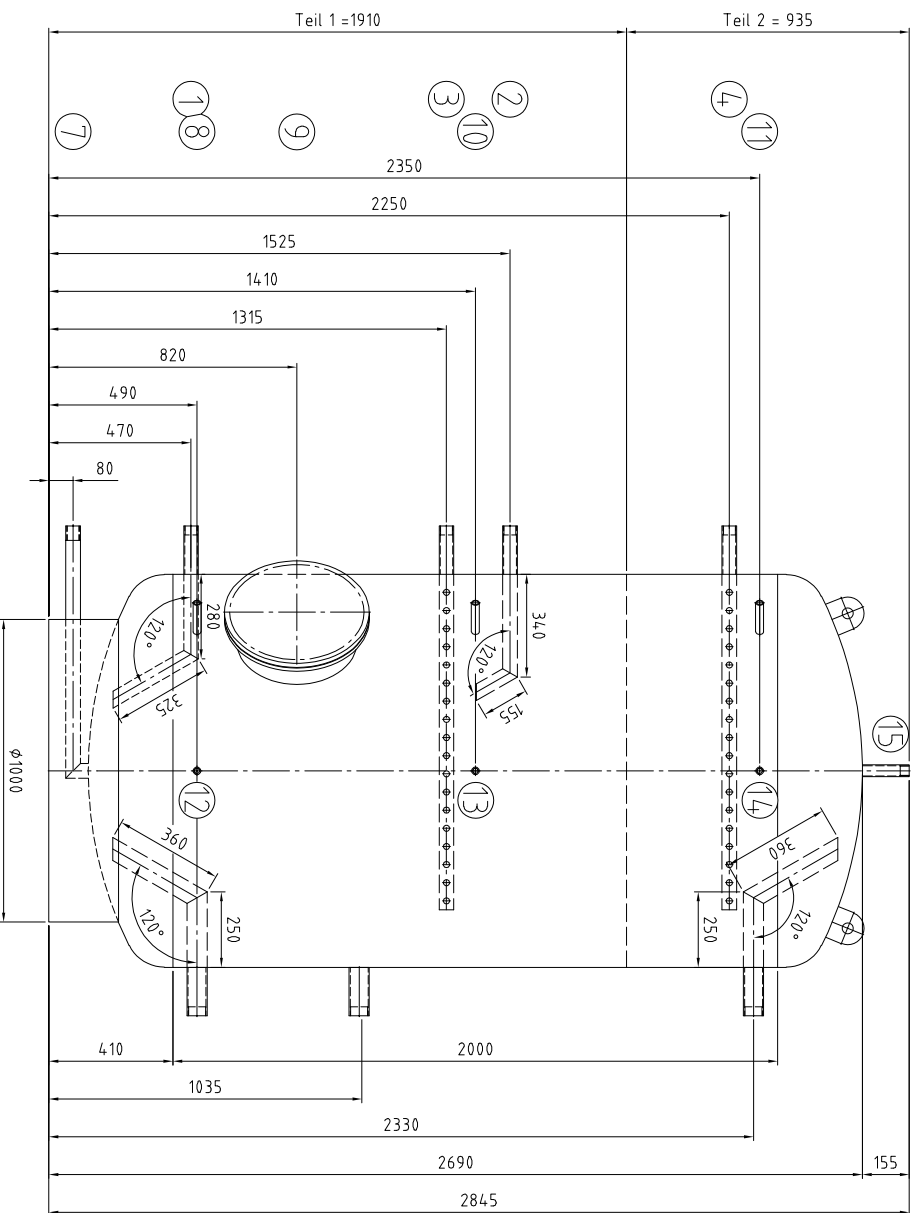

Kippmaß/ tilting tight: 2930 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich:
Nozle direction only according to the top view!!