
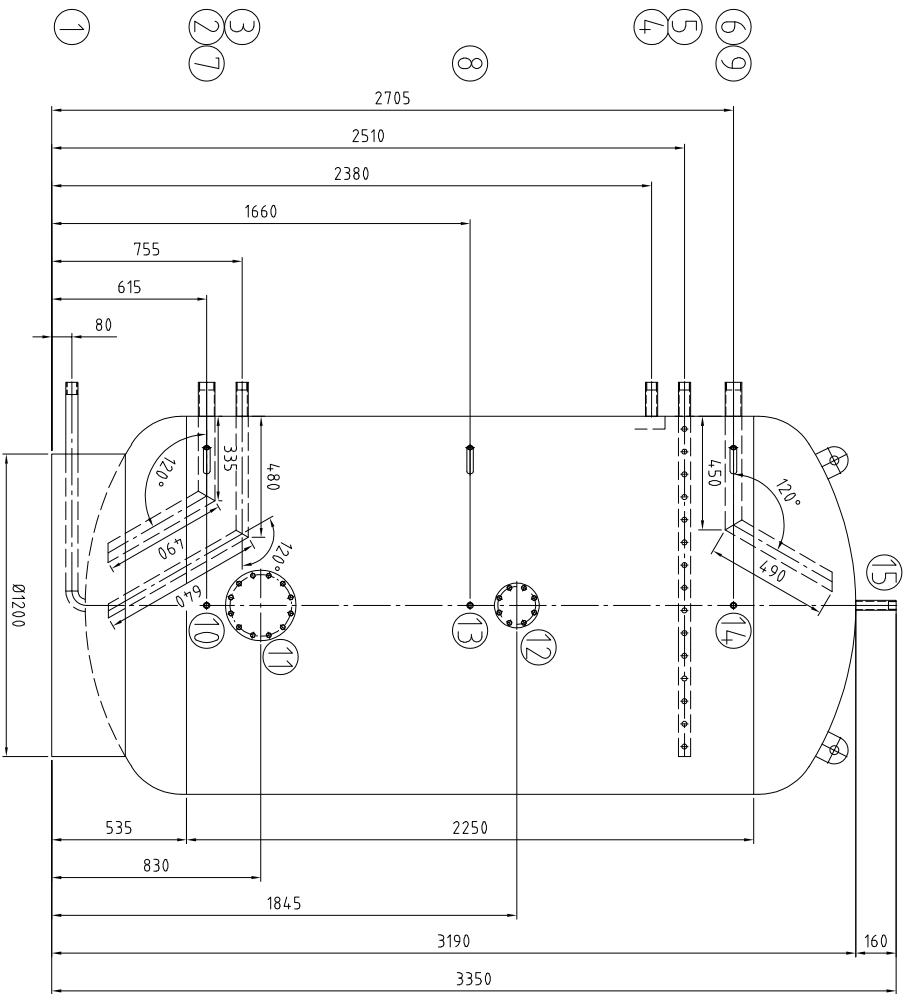


Manterraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck (PS)	0/6 bar
Min./max. zul. pressure (TTS)	109 °C
Min./max. zul. Temperature (PT)	0/9 bar
Test pressure (V)	4.855 L
Volumen Capacity	gebölt und passiviert pickled and passivated
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	14.04/14.571 316Ti/316L
Werkstoff material	715 kg
Gewicht Weight	Artikel-Nr. Article number
Kategorie/Modul DGR 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	Artikel 4, Abs.3

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top view!!

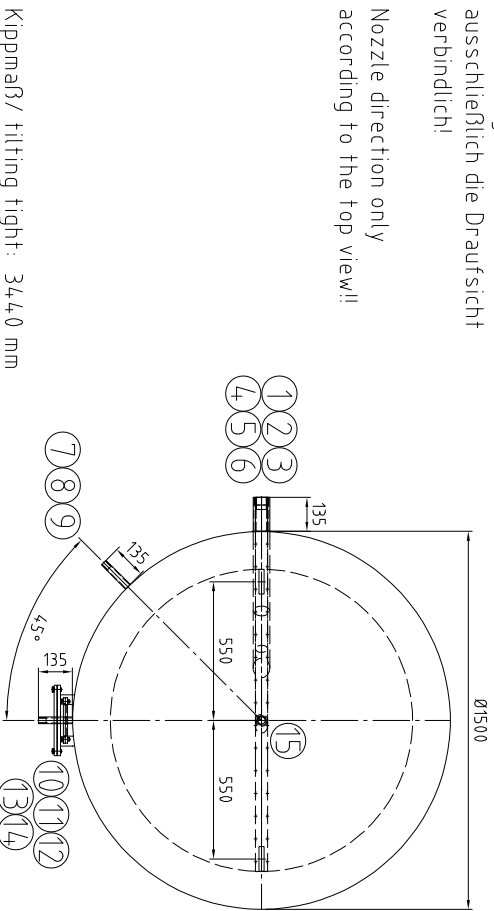

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	14.10.2024	Bartsch			
Gepr. / appr.	14.10.2024	Rudert			
Benennung / Designation	Warmwasserspeicher / storage tank				
Typ RET 5000 Sonder					
Zeichnung Nr. / Drawing No.	Projekt Nr. / Project No.	Bestell-Nr. / Order No.	Maßstab / Scale	Blatt / Sheet	
22683-0	P58180	KST300/115775	1:15	1/1	



Kippmaß/ tilting tight: 34,40 mm

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DWS-1-D reserved.
Copyright by HESSIG RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by: Schulzreimer DWS-1-D reserved