
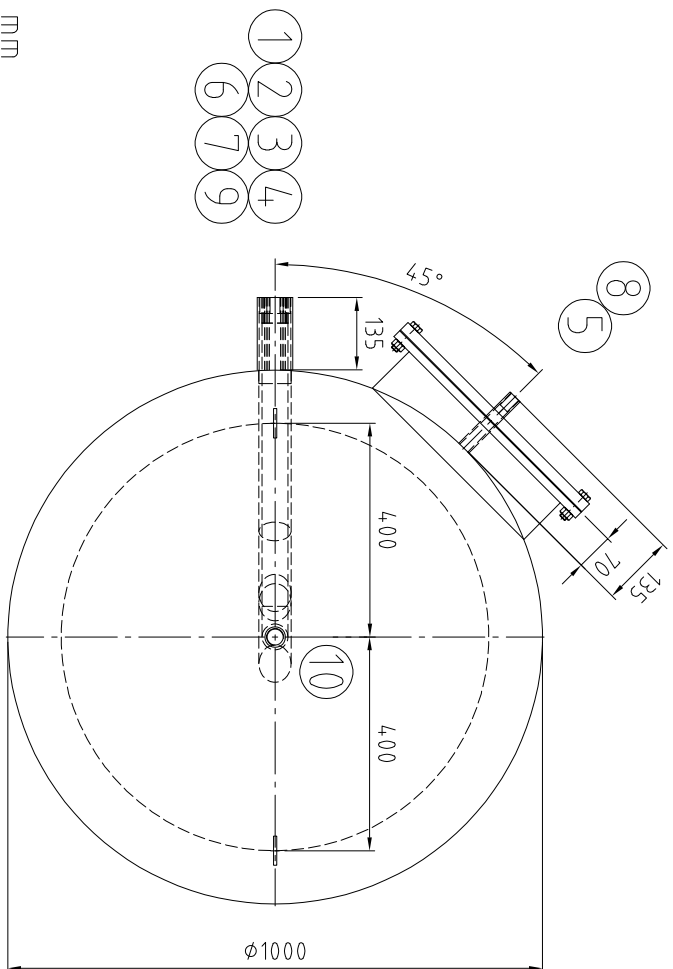


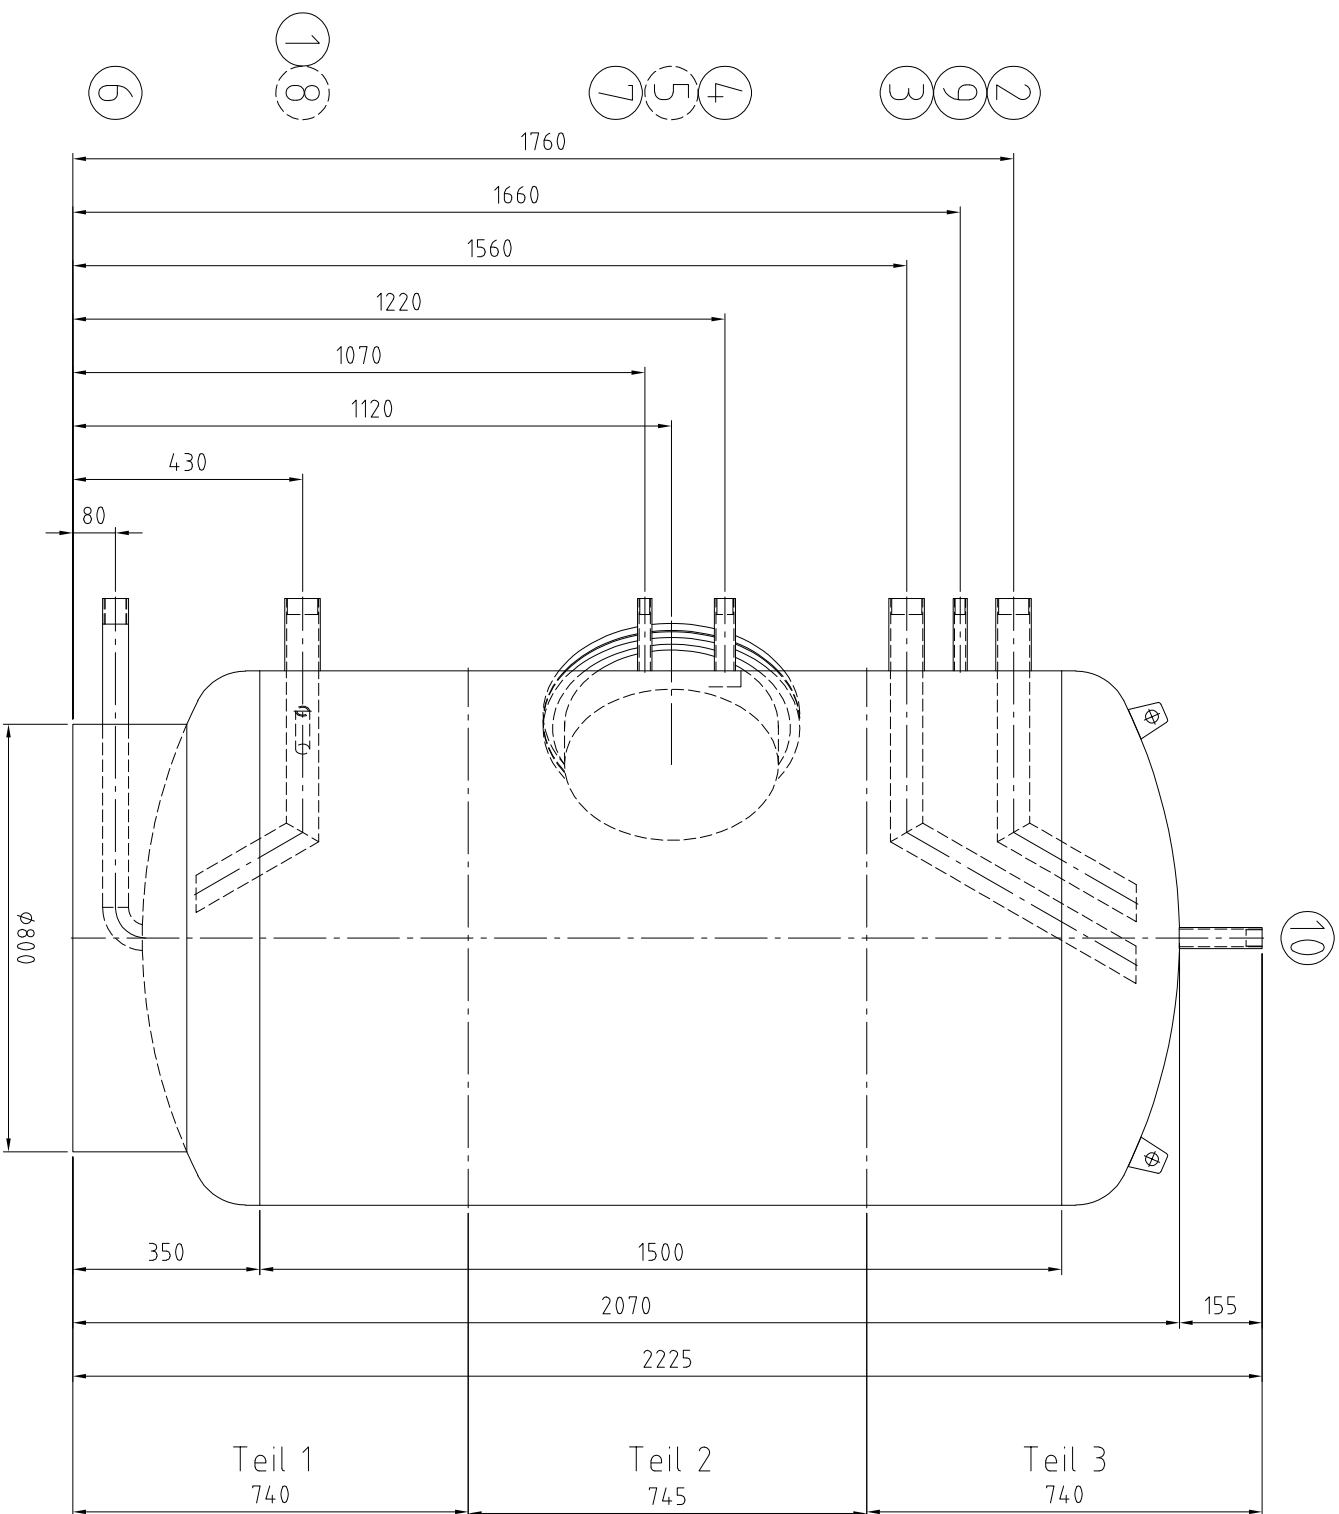

Kippmaß/ tilting tight: 2280 mm

Birbal De Bourgues
31.10.2024

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tube
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS) 0 / 6	-
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS) 0 / 95	-
Prüfdruck Test pressure	(PT) 12	-
Volumen Capacity	(V) 14,15	-
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4571 / 1.4404 316Ti / 316L	
Gewicht Weight	228	
Artikel-Nr. Article number	-	
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	Art. 4. Abs. (3) / art. 4 (3)	

10	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986			
9	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Entleerung/ drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
5	Revisionsöffnung/ manhole 4,00/4,80	4,00	RET			
4	Zirkulation/ circulation	Rp 1"	DIN 2986			
3	Ladevorlauf/ heating flow	Rp 2"	DIN 2986			
2	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986			
1	Kaltwasser/ Laderücklauf/ cold water/ heating return	Rp 2"	DIN 2986			
Stutzen	Benennung	DN	PN	Norm	Dichtfläche	Position
Nozle	Denomination			Standard	Facing	Dimension

[illegible]

Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 1500 Sonder als Bausatz 3-teilig

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$
--	--

Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22682-0	P58243	KST300/115998	1:10	1/1

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzmerkmal DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights are provided by "Schutzmerkmal DIN34-1-D" reserved
11.10.2024
Stand/as per: