



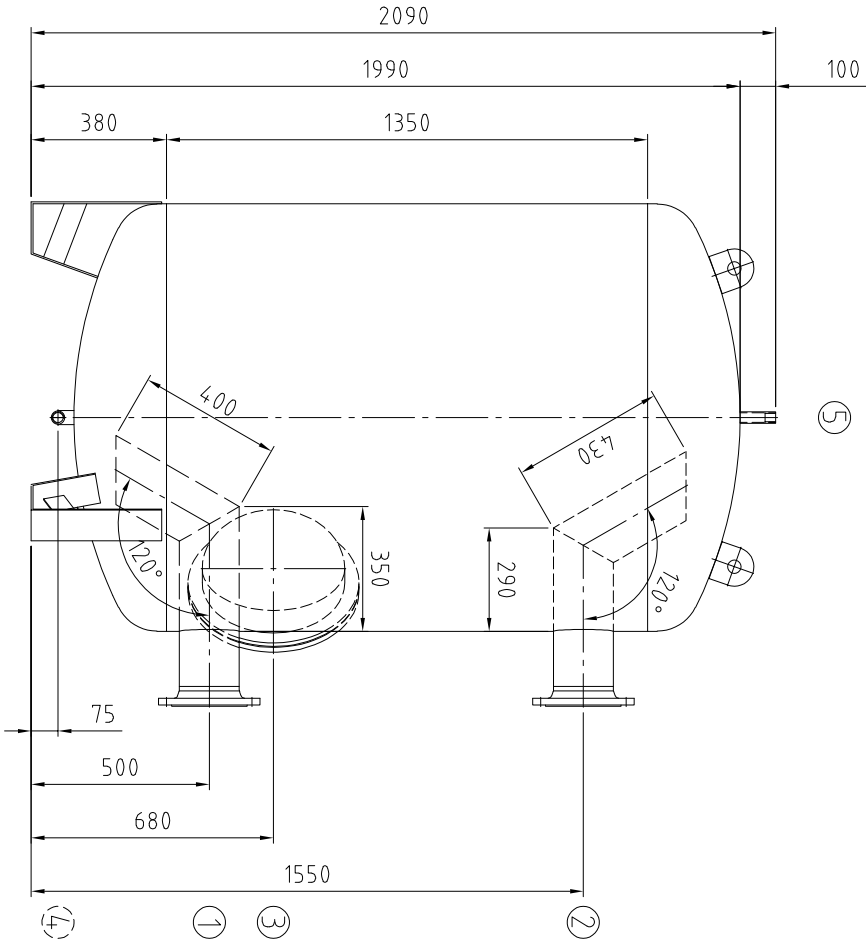

Mathieu Charpin
11.10.2024

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

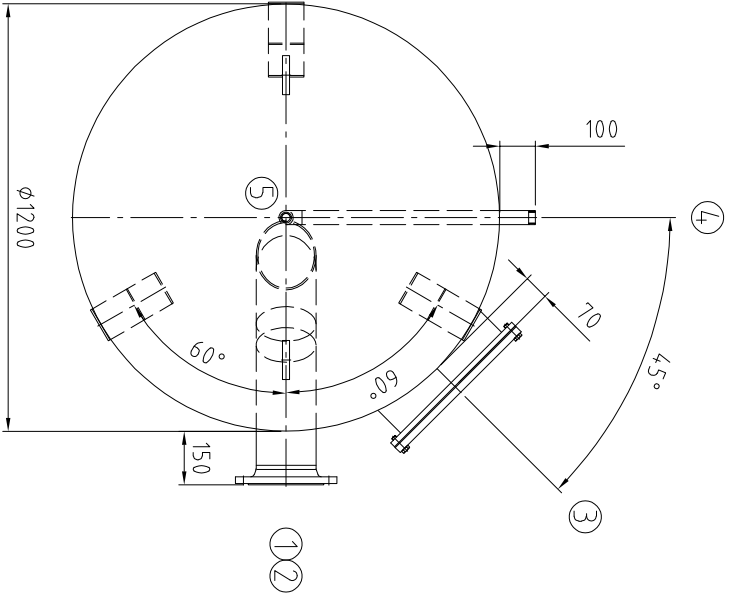

Min./max. zul. Druck (PS)		Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. allow. pressure		0 / 3		-	
Min./max. zul. Temperatur (TS)		0 / 4.0		-	
Min./max. allow. temperature					
Prüfdruck (PT)		12		-	
Test pressure				bar	
Volumen (V)		1850		-	
Capacity				L	
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material		1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L			
Gewicht		295			
Weight		kg			
Artikel-Nr. Article number					
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU					

5	Muffenanschluss / socket connection	Rp 3/4"	DIN 2986	
4	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1"	DIN 2986	
3	handhole 4.00/4.80	4.00	RET	0-Ring
2	Vorschweißflansch / welding neck flange	150	EN 1092-1	ø285
1	Vorschweißflansch / welding neck flange	150	EN 1092-1	ø285
Stützen	Benennung	DN	PN	Norm
Nozzle	Denomination			Dichtfläche Facing
				Position
				Rohrabmessung Dimension

Rev1	08.10.2024	Whan	Rudert	Anpassungen nach Kundenwunsch	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
Gez. / drawn	30.09.2024	Altmannshofer			
Gepr. / appr.	30.09.2024	Whan			

Benennung / Designation :
Warmwasserspeicher / storage tank

Typ RET 1850 Sonder 1



Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22665-0Rev1	P5814.3/01	KST300/115632	1:15	1/X
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved				
				Stand/as per: 08.10.2024