
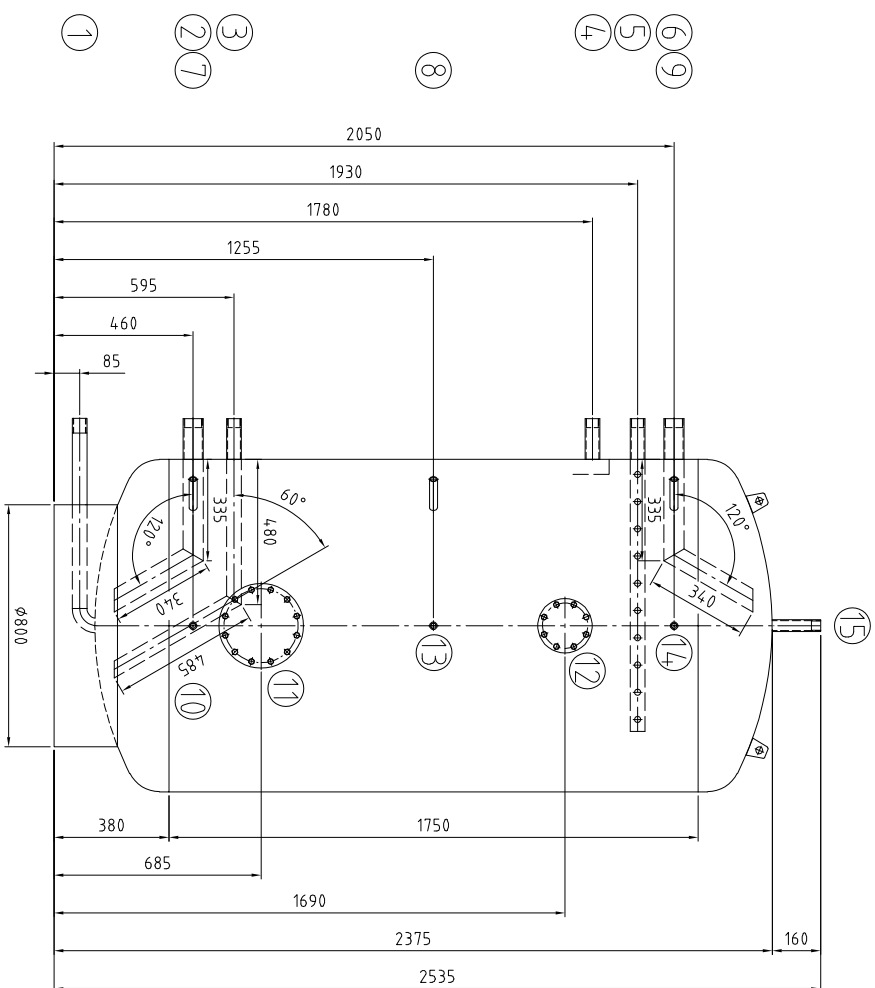


Sāšbastien Reyren
14.10.2024

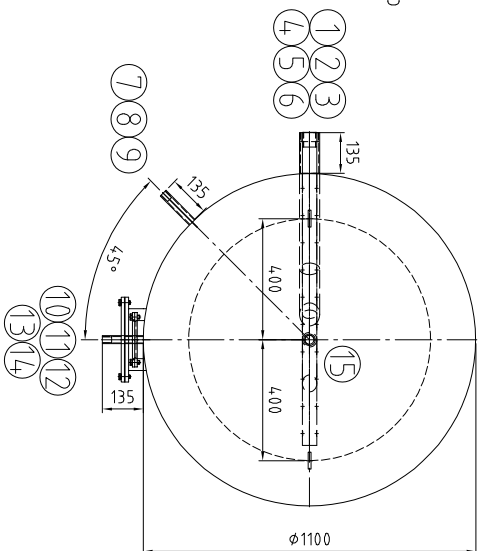

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

[illegible]

Stutzen Nozzle	Benennung Designation	PN	DN	Norm. Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Roßabmessung Dimension
15	Entlüftung/ air vent	Rp 1"		DIN 2986			
14	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"		DIN 2986			
13	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"		DIN 2986			
12	Revisionsöffnung/ handhole 120/180	120		RET		O-Ring	
11	Revisionsöffnung/ handhole 200/280	200		RET		EPDM	
10	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"		DIN 2986			
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
8	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
6	Warmwasser/ warm water	Rp 2"		DIN 2986			
5	Ladevorlauf / heating flow	Rp 1 1/4"		DIN 2986			
4	Zirkulation / circulation	Rp 1 1/4"		DIN 2986			
3	Laderücklauf / heating return	Rp 1 1/4"		DIN 2986			
2	Kaltwasser / cold water	Rp 2"		DIN 2986			
1	Entlüftung/ drain	Rp 1 1/4"		DIN 2986			
	Benennung Designation	PN	DN	Norm. Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Roßabmessung Dimension

[illegible]

Warmwasserspeicher/ storage tank



Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:
22684-0	P58180	KST300/115775

Kippmaß/ tilting tight: 2605 mm

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DM34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DM34-1-D" reserved