
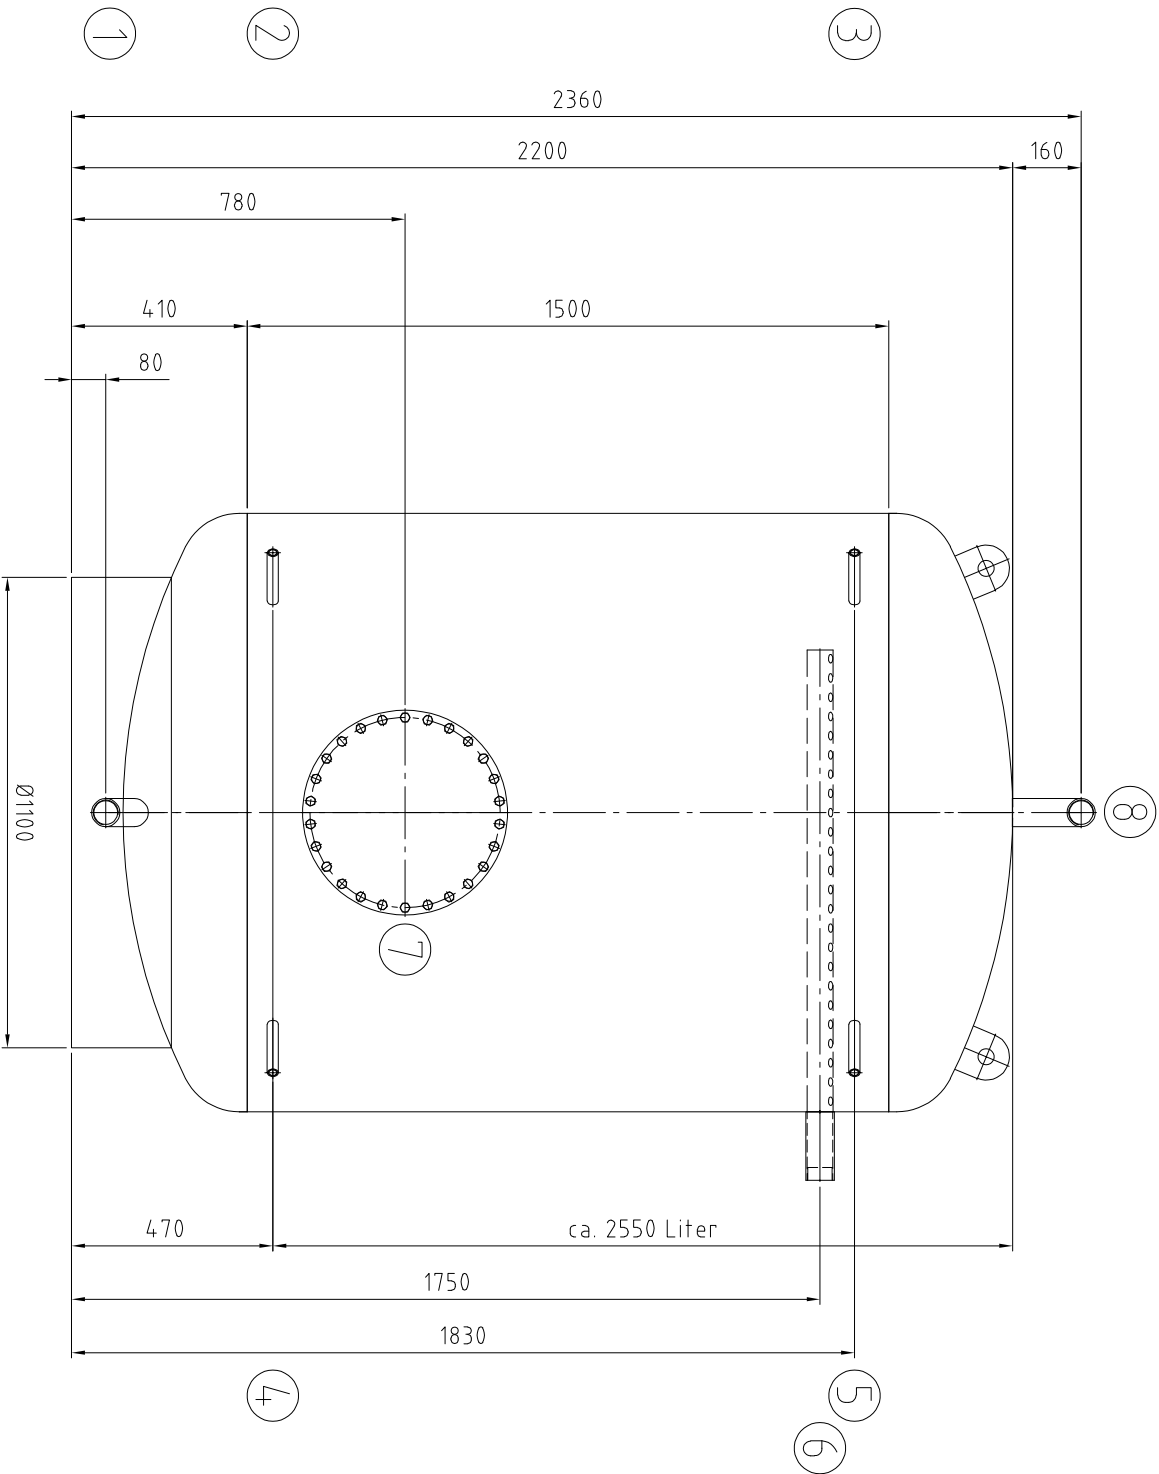


Fidan Nishori
29.10.2024

Commerce et bureau – 2

Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure (PS)	Manletraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
0/10	0/10	-
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature (TS)	0/109	-
Min./max. allow. temperature (PT)	13	-
Test pressure (V)	3050	-
Volumen Capacity	3050	-
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4404, 1.4571 316Ti/316L	
Gewicht Weight	500	kg
Artikel-Nr. Article number	Artikel 4, Abs. 3	
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		

Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!
Seule la vue de dessus fait foi
pour la position des raccords !

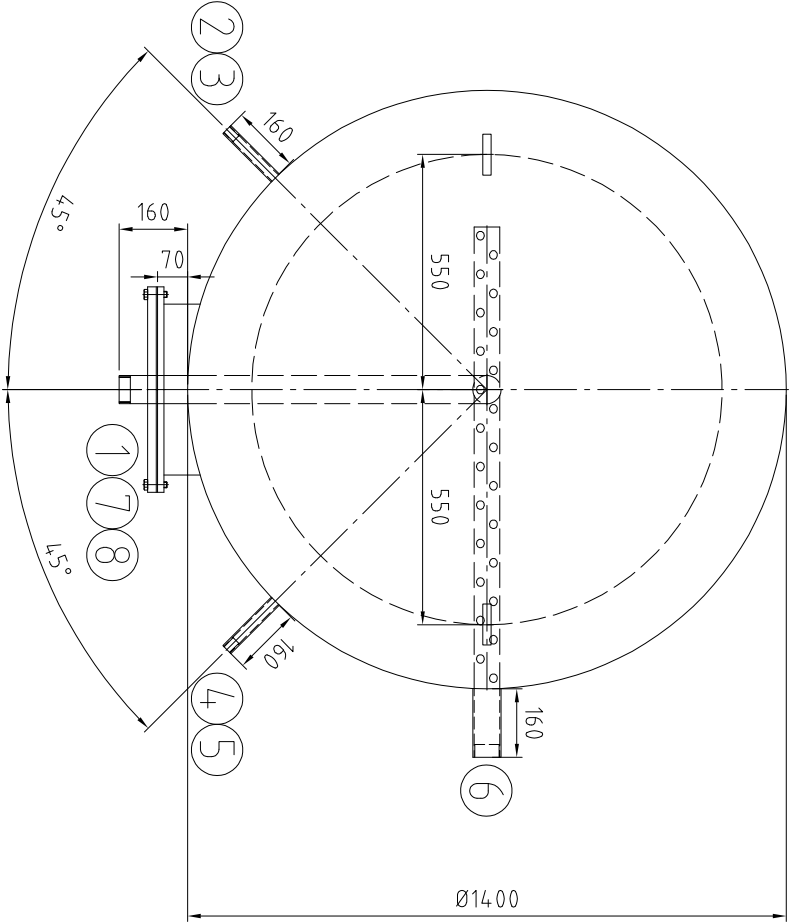

8	Entlüftung/ Purge	Rp 2"	DIN 2986		
7	Revisionsöffnung/ Trou d'homme 400/480	400	RET		
6	Ladevorlauf / Charge aller	Rp 2"	DIN 2986		
5	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
4	Thermometer/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
2	Temperaturregelung/ Manchon	Rp 1/2"	DIN 2986		
1	Entleerung / Vidange	Rp 2"	DIN 2986		
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Dichtfläche Standard Facing	Position Position
Rev2	29.10.2024	Riedel	Wihan	Anpassungen nach Kundenwunsch	
Rev1	24.10.2024	Bartsch	Wihan	Anpassungen nach Kundenwunsch	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
Gez / drawn	16.09.2024	Riedel			
Gepr. / appr.	16.09.2024	Wihan			



Warmwasserspeicher/ storage tank

Typ RET 3000 Sonder 2

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22637-0Rev2	P57795	KST300/114.711	1:12.5	1/1

Kippmaß/ Côte de basculement: 2505mm

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzmerkmal DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzmerkmal DIN34-1-D" reserved

Stand/as per:
29.10.2024