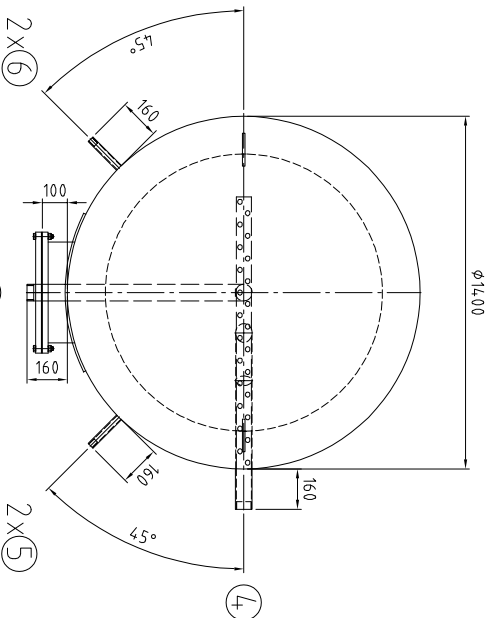
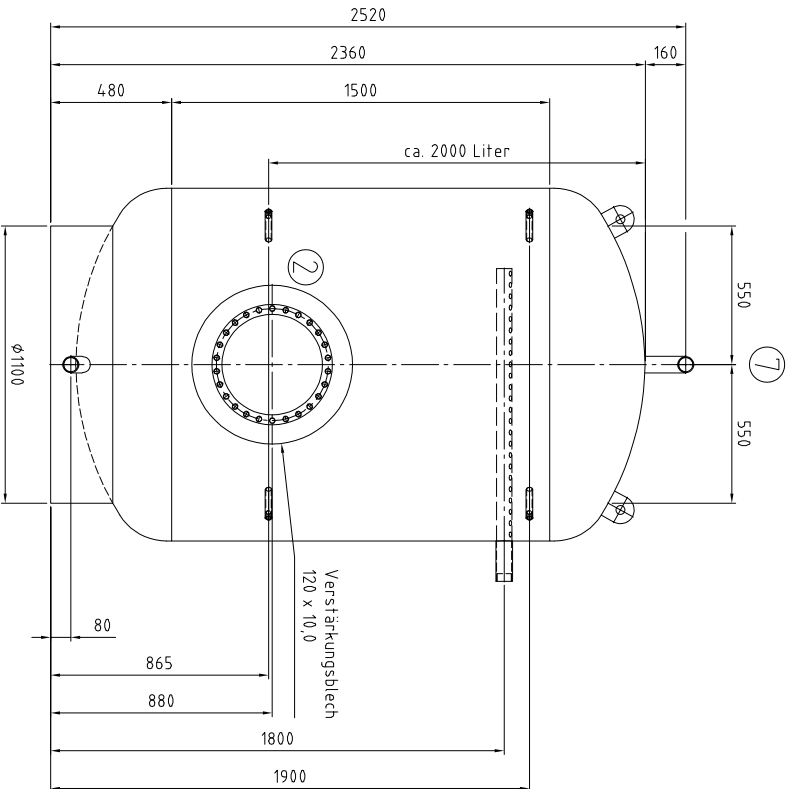


Detallos. 4
detallos. 4
Fidan Nishori
29.10.2024

Logements - 2

Min./max. zul. Druck	(PS)	0/16	bar
Min./max. allow. pressure	(PS)	0/16	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0/109	°C
Min./max. allow. temperature	(TS)	0/109	°C
Prüfdruck	(PT)	2,4	bar
Test pressure	(PT)	2,4	bar
Volumen	(V)	2990	L
Capacity	(V)	2990	L
Oberflächenbearbeitung	gebeizt und passiviert		
Surface treatment	pickled and passivated		
Werkstoff material	1.4404/1.4571 136Ti/316L		
Gewicht	900		kg
Weight	900		kg
Artikel-Nr.			
Article number			
Kategorie/Modul DGR 2014/68/EU	Artikel 4, Abs. 3		
Category/module PED 2014/68/EU	Artikel 4, Abs. 3		

7	Entlüftung / Purge	Rp 2" -	DN 2986		
6 (2x)	Thermometer / Manchon	Rp 1/2" -	DN 2986		
5 (2x)	Fühleranschluss / Manchon	Rp 1/2" -	DN 2986		
4	Ladevorlauf / Charge aller	Rp 2" -	DN 2986		
2	Manloch / trou d'homme 400 / 480	400	25	EPDM	
1	Entleerung / Vidange	Rp 2" -	DN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Norm	Dehnräte Position
Nozle	Denomination			Standard	Rating Position Dimension

Revl	24.10.2024	Bartsch	Whan	Anpassungen nach Kundenwunsch	Art der Änderung / Modification
Index	Datum/date	Ges./drawn	Name/name	Kennwert/Subject	
Ges. / drawn	16.09.2024	Riedel			
Gespr. / appr.	16.09.2024	Whan			

Benennung / Designation

Typ RET 3000 Sonder 2



Zzeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22639-0Rev1	P57795	KST300 / 114.711	1:15	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der ROBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs ROBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi pour la
position des raccords !

Kipmaß/ Côte de basculement: 2600 mm