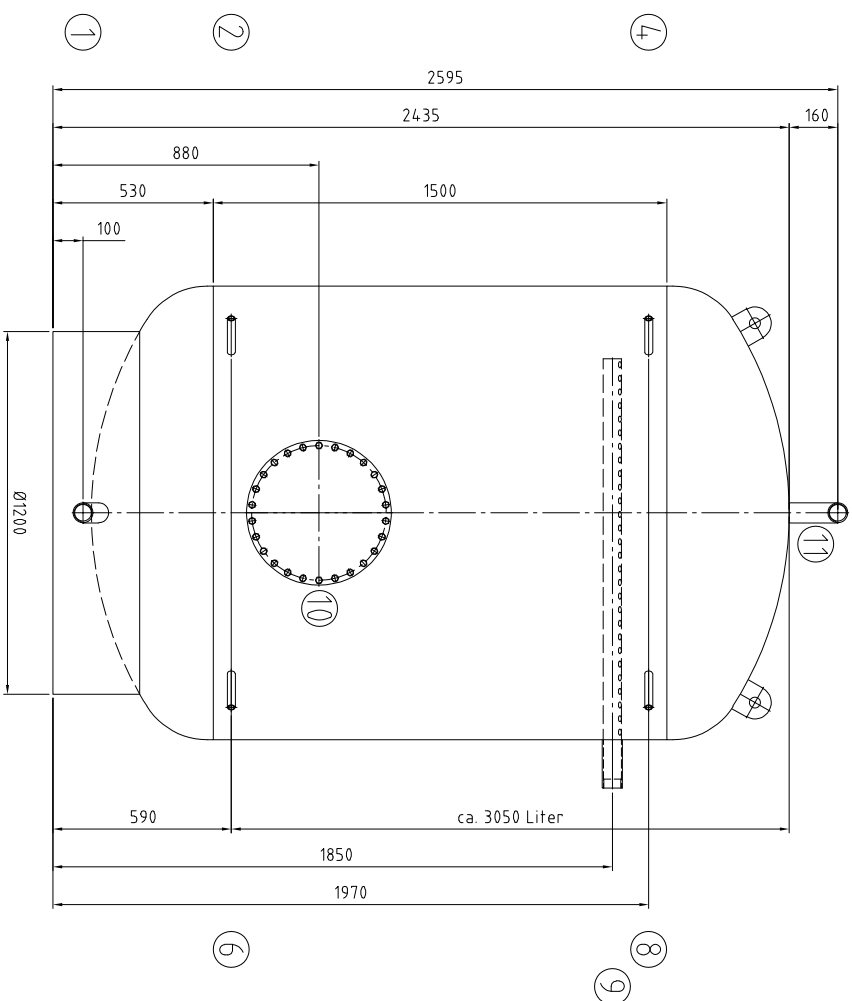


Fidan Nishori
29.10.2024

app service - 2

	Materialraum inside of jacket	Rohrtraum inside of tubes
Min./max. zul. Druck	0/10	-
Min./max. allow. pressure		bar
Min./max. zul. Temperatur	0/109	-
Min./max. allow. temperature		°C
Prüfdruck	13	-
Test pressure		bar
Volumen	3550	-
Capacity		L
Oberflächenbearbeitung	gebeizt und passiviert	
Surface treatment	pickled and passivated	
Werkstoff	1.4404/1.4571 316Ti/316L	
material		
Gewicht	645	
Weight		kg
Artikel-Nr.		
Article number		
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU	Artikel 4, Abs. 3	
Category/module PED 2014/68/EU		

11	Entlüftung / Purge	Rp 2"	DN 2986		
10	Revisionsöffnung / Trou d'homme 400/400	400	RET		
9	Ladevorlauf / Charge aller	Rp 2"	DN 2986		
8	Thermometer / Manchon	Rp 1/2"	DN 2986		
6	Thermometer / Manchon	Rp 1/2"	DN 2986		
4	Temperaturregelung / Manchon	Rp 1/2"	DN 2986		
2	Temperaturregelung / Manchon	Rp 1/2"	DN 2986		
1	Entleerung / Vidange	Rp 2"	DN 2986		
	Bemerkung	DN	PN	Dichtfläche Facing	Position Position
	Nozzle Denomination			Standard	Rohrmaßnahme Dimension

Anpassungen nach Kundenwunsch

Alt der Änderung / Modifikation	



Warmwasserspeicher/ storage tank

Typ RET 3500 Sonder 2

22638-0Rev1

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:
------------------------------	----------------------------

22638-0Rev1 P57795

22638-0Rev1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
[Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH; All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved]

Stand/as per: 24.10.2024

Kippmaß/ Côte de basculement: 2715mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi pour la position des raccords !

