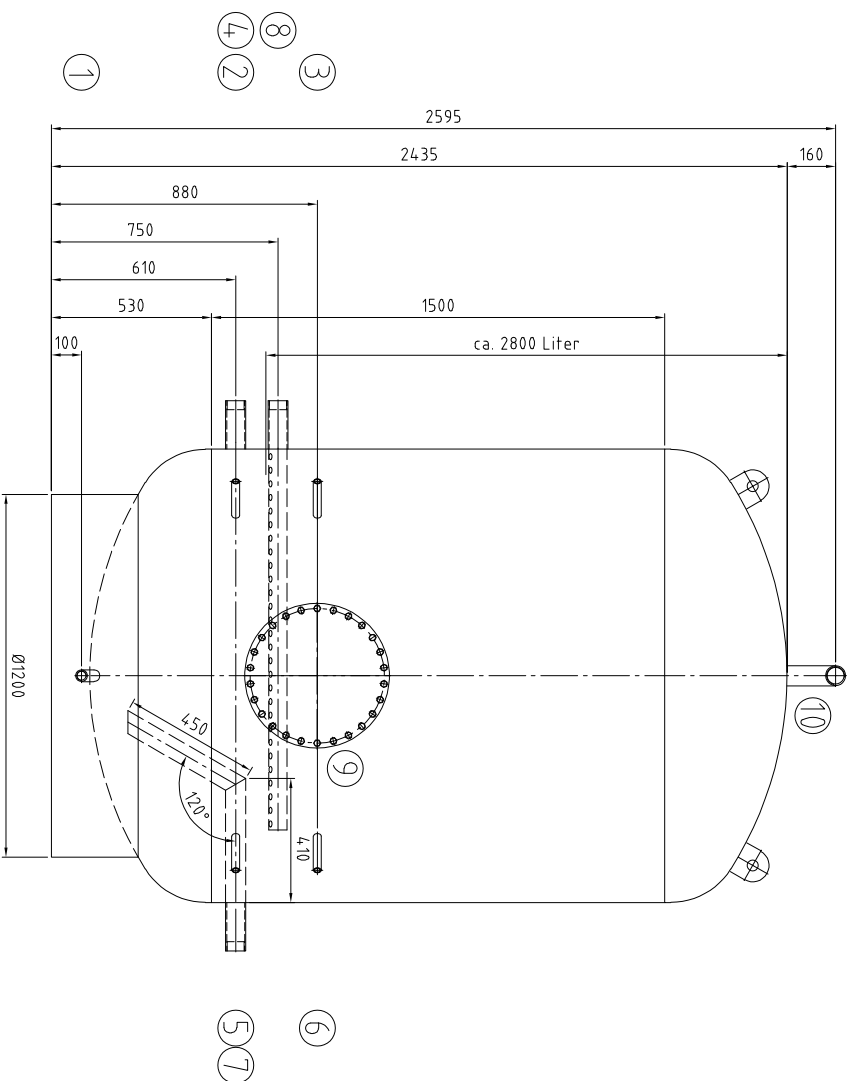



Fidan Nishori
30.10.2024

app service - 1

	Mantelraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Min./max. zul. Druck	(PS)	
Min./max. allow. pressure	0/10	-
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	
Min./max. allow. Temperature	0/109	-
Prüfdruck	(PT)	
Test pressure	13	-
Volumen		
Capacity	(V)	
	35,50	-
Oberflächenbearbeitung		
Surface treatment		geätzt und passiviert pickled and passivated
Werkstoff		
material	1.4404/1.4571	316Ti/316L
Gewicht		
Weight	64,5	
Artikel-Nr.		
Article number		
Kategorie/Modul DGR 104/68/EU		
Category/module PED 2014/68/EU	Artikel 4., Abs. 3	

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Seule la vue de dessus fait foi pour la position des raccords !

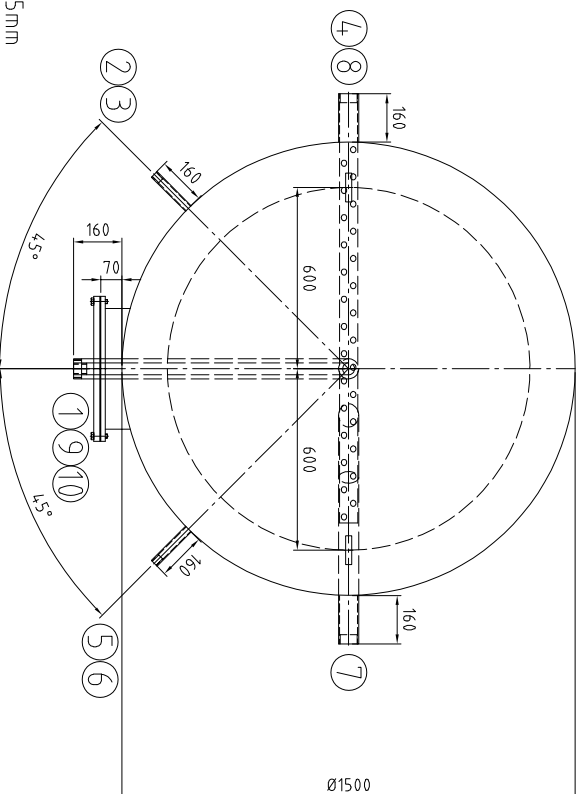

Kippmaß/ Côte de basculement: 2715mm

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 22578-0 Rev.4		Projekt Nr. / Project No.: P5795		Bestell Nr. / Order No.: KST300/114.711		Maßstab / Scale 1:125		Blatt / Sheet 1/1	
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBELT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH trägt als Schutzvermerk DIN-10 verbleiben Copyright by RÜBELT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by Schutzvermerk DIN-10-10 verbleiben 29.10.2024									

