


SÄSbastien Reyren
14.10.2024

Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PSI)	0/6	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	10/9	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	0/9	bar
Volumen Capacity	(V)	4.855	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebleizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material	14404/14571 316Ti/316L		
Gewicht Weight	715		kg
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	Artikel 4, Abs. 3		

15	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DN 2986
14	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986
13	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986
12	Revisionsöffnung/ handhole 120/180	120	RET
11	Revisionsöffnung/ handhole 200/280	200	RET
10	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2986
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2986
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2986
6	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DN 2986
5	Ladevorlauf / heating flow	Rp 1 1/4"	DN 2986
4	Zirkulation / circulation	Rp 1 1/4"	DN 2986
3	Laderücklauf / heating return	Rp 1 1/4"	DN 2986
2	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DN 2986
1	Entleerung / drain	Rp 1 1/4"	DN 2986
Strutzen	Benennung	DN	PN
Nozzle	Denomination	Norm	Deinrichte
		Standard	Rating
		Position	Position
		Dimension	Dimension

Index	Datum/dare	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwert/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	14.10.2024	Bartsch			
Gepr. / appr.	14.10.2024	Rudert			
Benennung / Designation :					
Warmwasserspeicher/ storage tank					
Typ RET 5000 Sonder					
Zeichnung Nr. / Drawing No. : P58180					
Projekt Nr. / Project No. : KST300/115775					
Maßstab/ Scale : 1:15					
Blatt/ sheet : 1/1					

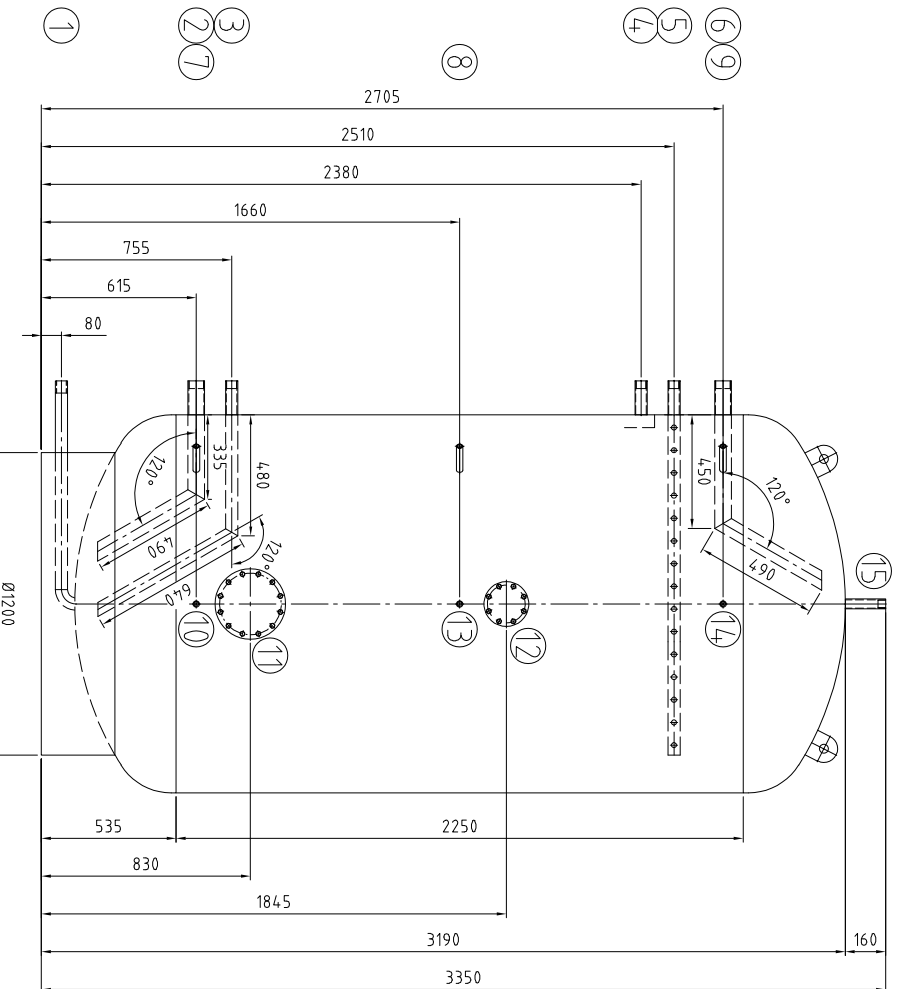

Kippmaß/ tilting tight: 3440 mm

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!