



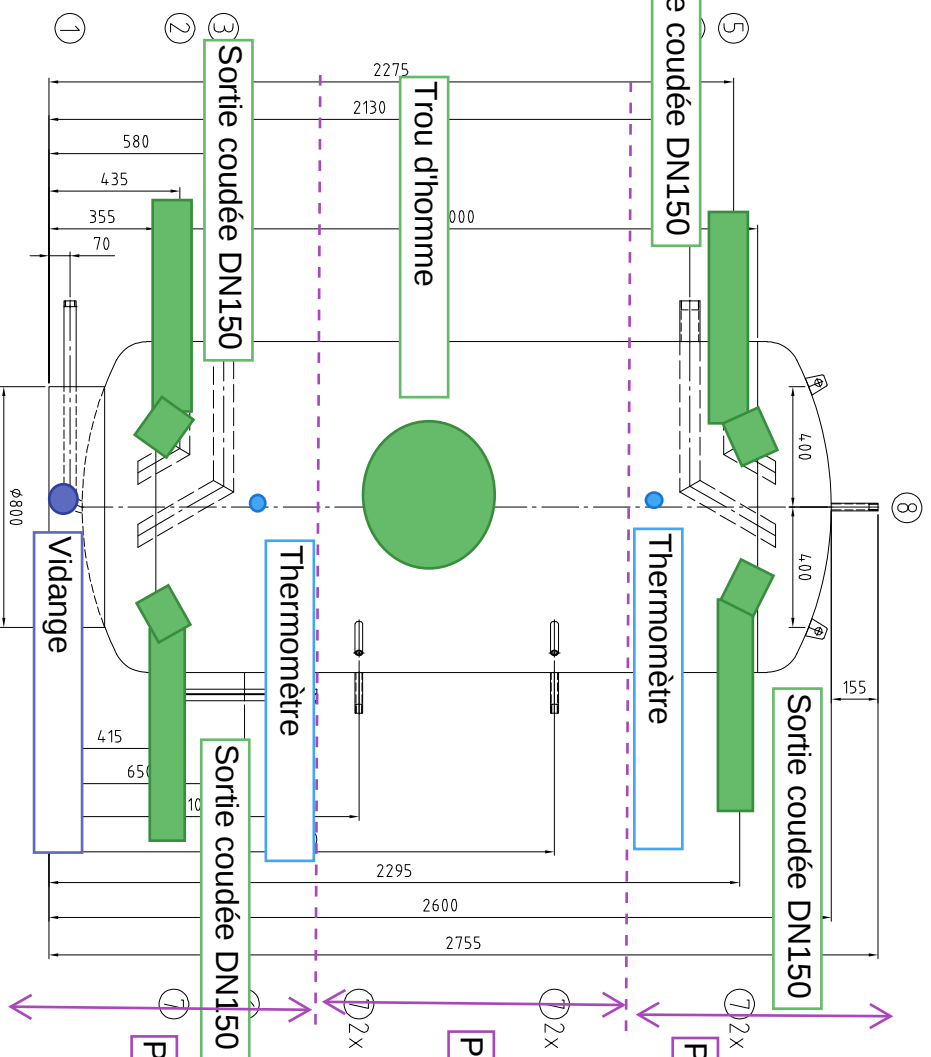

Remarques PCD :

- 4 sorties coudées DN150, position à 180°
- Trou d'homme à 90°
- Découpe du ballon pour passage de porte largeur 90cm
- 2 Thermomètres

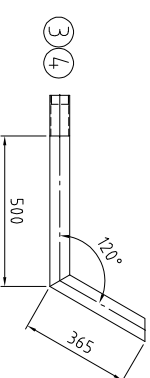

	Mantelraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Min./max. zul. Druck	0 / 6	-
Min./max. allow. pressure	bar	bar
Min./max. zul. Temperatur	0 / 109	-
Min./max. allow. temperature	°C	°C
Prüfdruck	12	-
Test pressure	bar	bar
Volumen		
Capacity	2110	-
	L	L
Oberflächenbearbeitung	gebozt und passiviert pickled and passivated	
Surface treatment		
Werkstoff	1.44.04 / 1.45.71	
material		
Gewicht	310	
Weight	kg	kg
Artikel-Nr.		
Article number		
Kategorie/Modul DGR 2014/68/EU	n. Art. 4 Abs. (3)	
Category/module PED 2014/68/EU		

8	Entlüftung/ air vent	Rp 1/2"	DN 2986			
7 (7X)	Muffenschluss/ socket connection	Rp 1/2"	DN 2986			
6	Revisionsöffnung/ handhole 4.00/4.80	1.40	DN 2986			
5	Muffenschluss/ socket connection	Rp 2"	DN 2986			
4	Muffenschluss/ socket connection	Rp 2"	DN 2986			
3	Muffenschluss/ socket connection	Rp 2"	DN 2986			
2	Muffenschluss/ socket connection	Rp 2"	DN 2986			
1	Entleerung/ drain	Rp 1"	DN 2986			
	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position	Roßabmessung
	Stutzen			Standard	Facing	Dimension
	Nozzle					
	Denomination					

[illegible]

Bank

Typ RET 2110 special

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:
------------------------------	----------------------------	--------------------------

22743-0	V1129	KST300/116611
---------	-------	---------------

Zusammenfassung des BILDENT ENDETAU	TECHNIK Gmbh Berlin zur Schuldversch.	NIMZ 10 Westhafen	Stand/as vor:
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------	---------------

Copyright by Messrs. RUDERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH; All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved 11.11.2024

9	10	11	12
---	----	----	----

12