


Datum _____ Unterschrift _____

Datum

.....
Unterschrift



Kom.:

KST300 117350 WTC

Auftragsnr.:	49828
--------------	-------

Stückzahl:	1
------------	---

Bezeichn:	Pufferspeicher
-----------	----------------

Genauer:	--
----------	----

Inhalt: 3007 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 433 kg

Betriebstemperatur: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa

Oberfläche außen: grundiert


Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 4/3


Kippmaß: 2118 mm

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
bauseits

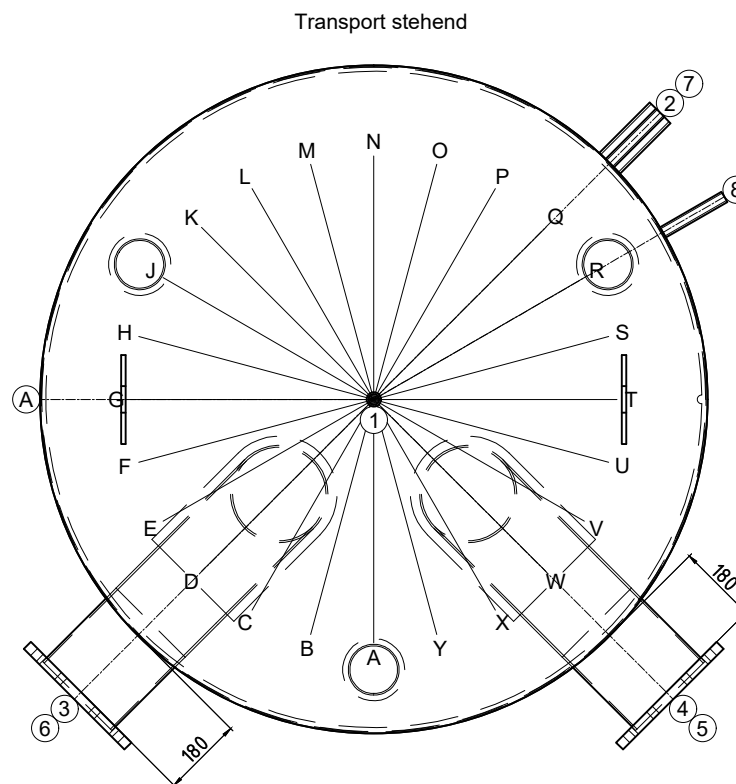

Ersteller/Datum: egl / 09.12.2024

Z.-Nr.: 49828/1 Blatt 2 von 2 – Anschlussliste


Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	1	160	135	Muffe 2" Entleerung
3	1	180	315	Flansch Typ01 DN200 PN6 mit Bogenrohr
4	1	180	45	Flansch Typ01 DN200 PN6 mit Bogenrohr
5	1	180	45	Flansch Typ01 DN200 PN6 mit Bogenrohr
6	1	180	315	Flansch Typ01 DN200 PN6 mit Bogenrohr
7	3	160	135	Muffe 1/2" Thermometer
8	3	160	120	Muffe 1/2" Fühler
9	1	0	-	Lochblech
1001	2	--	270	Hebeöse oben