



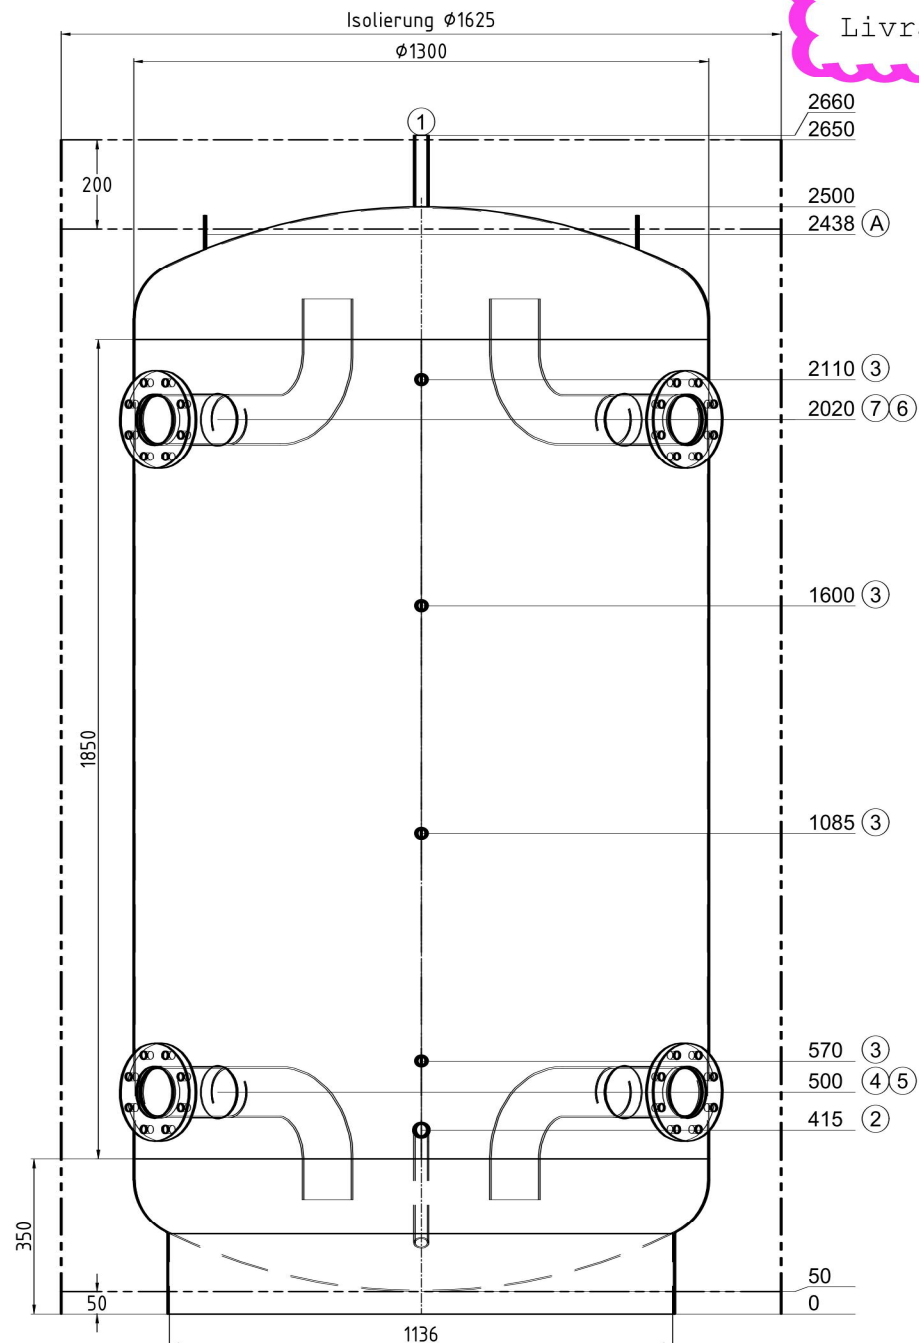

Livraison sur site Madeleine 2 1964 Conthey

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	160	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	1	180	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung
3	4	160	0	Muffe 1/2"
4	1	180	315	Flansch Typ01 DN100 PN16 mit Bogenrohr
5	1	180	45	Flansch Typ01 DN100 PN16 mit Bogenrohr
6	1	180	45	Flansch Typ01 DN100 PN16 mit Bogenrohr
7	1	180	315	Flansch Typ01 DN100 PN16 mit Bogenrohr
A	2	--	270	Hebeöse oben

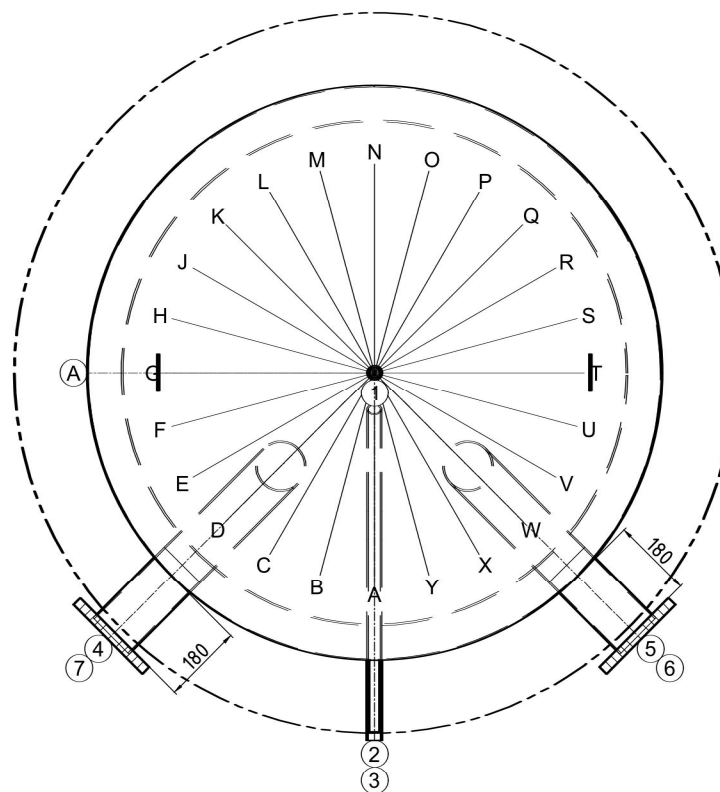

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 50022/1

Kom.:
KST300 117909 Conthey

Auftragsnr.: 50022

Stückzahl: 2

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --


Inhalt: 2980 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 338 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 3/3
Kippmaß: 2721 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
~~PE-Vlies 160 mm, 17 kg/m²~~
~~PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau~~
~~AussenØ Isolierung: 1625.4 mm~~
~~Gewicht Isolierung: 42.4 kg~~

28.01.2025

COMMANDE
GDclimat SA
CHAUFFAGE ET VENTILATION
Rte des Iles 40 - CP 629 - 1951 Sion
Tél. 027 327 24 20 - Fax 027 323 20 93

[Signature]



Ersteller/Datum: egl / 27.01.2025