
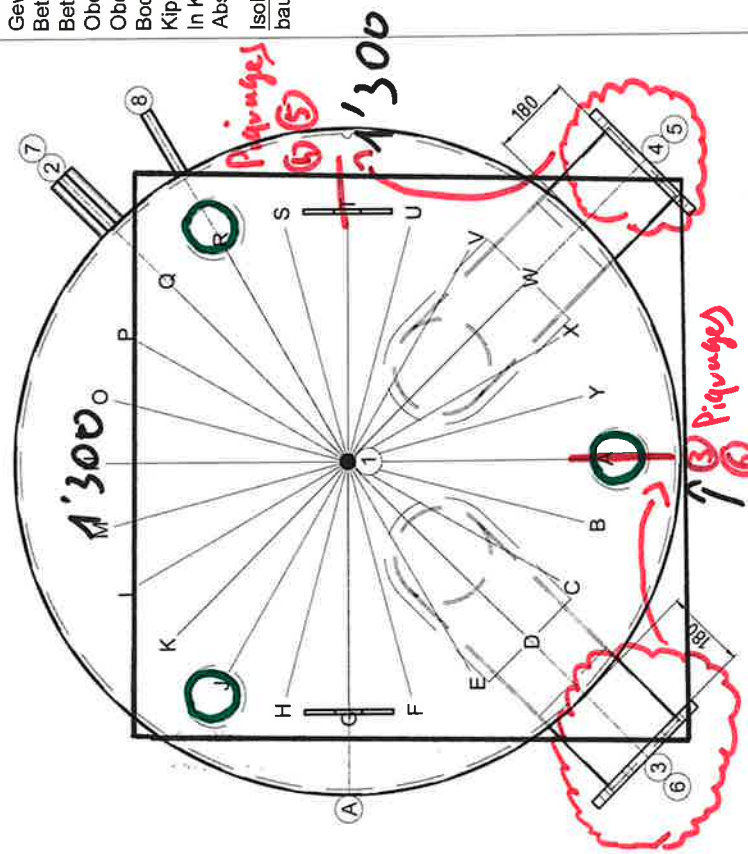


Demande de modifications :


- Les piquages n°3 et n°6 doivent être réalisés sur l'axe A
- Les piquages n°4 et n°5 doivent être réalisés sur l'axe T
- La position des pieds ne doit pas être modifiée

transport stehend

Pos. Stk.	L	w°	Bezeichnung
1 1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2 1	160	135	Muffe 2" Entleerung
3 1	180	315	Flansch Typ01 DN200 PN6
4 1	180	45	Flansch Typ01 DN200 PN6 mit Bogenrohr
5 1	180	45	Flansch Typ01 DN200 PN6
6 1	180	315	Flansch Typ01 DN200 PN6 mit Bogenrohr
7 3	160	135	Muffe 1/2" Thermometer
8 3	160	120	Muffe 1/2" Fühler
9 1	0	-	Lochblech
10 1	0	-	Lochblech
A 2	--	270	Hebeöse oben

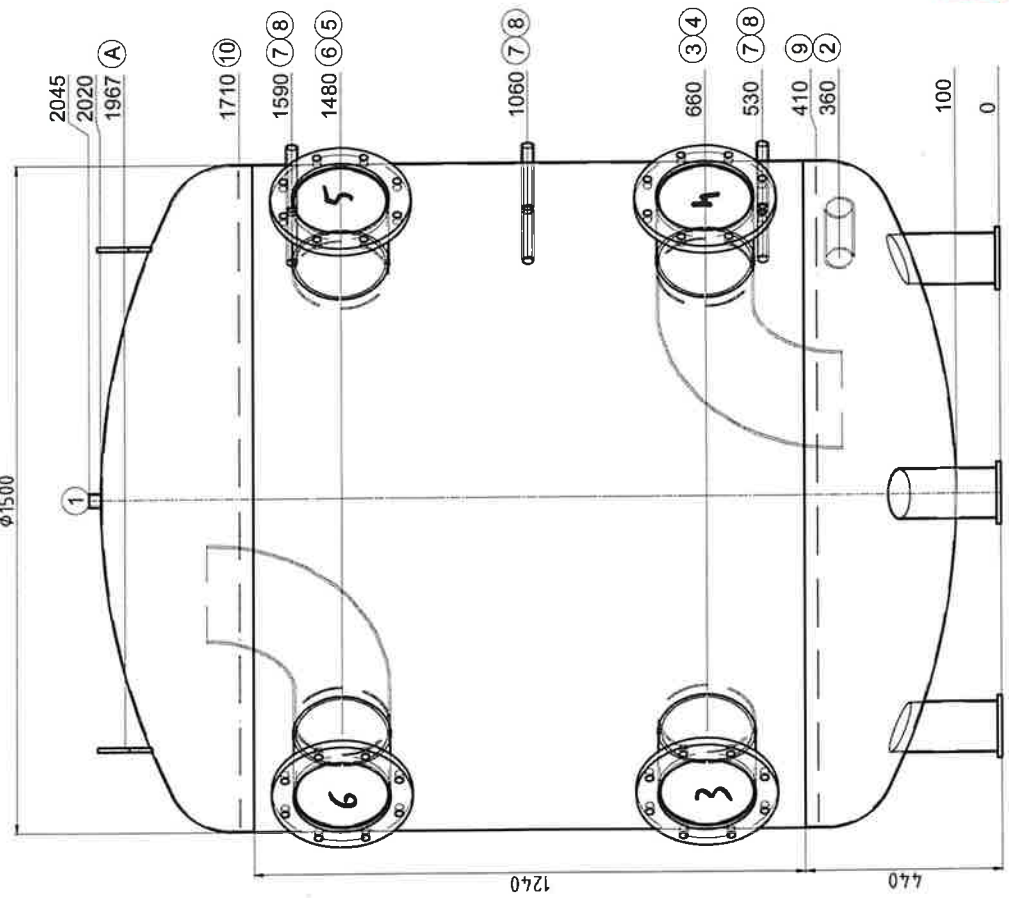

Plaque de repartition
Din. 1'300 x 1'300



Gut zur Fertigung

Datum
Unterschrift



Z.-Nr.: 49828/3
Kon.: KST300 117350 WTC
Auftragsnr.: 49828
Stückzahl: 1
Bezeichn: Pufferspeicher
Genauer: --

Inhalt: 3007 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 430 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 4/3
Kippmaß: 2118 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4
Abs. 3.

Isolierung:
bauselts