
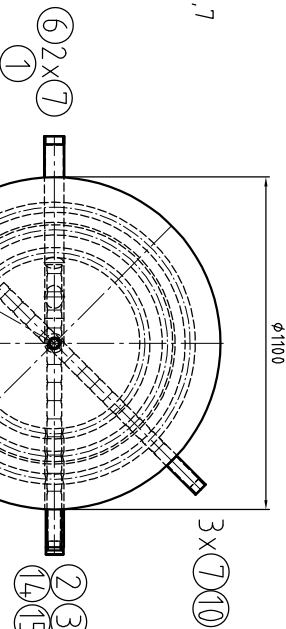


Je 13 Bohrungen Ø20 um 180° versetzt /
13 holes Ø20 each offset by 180°

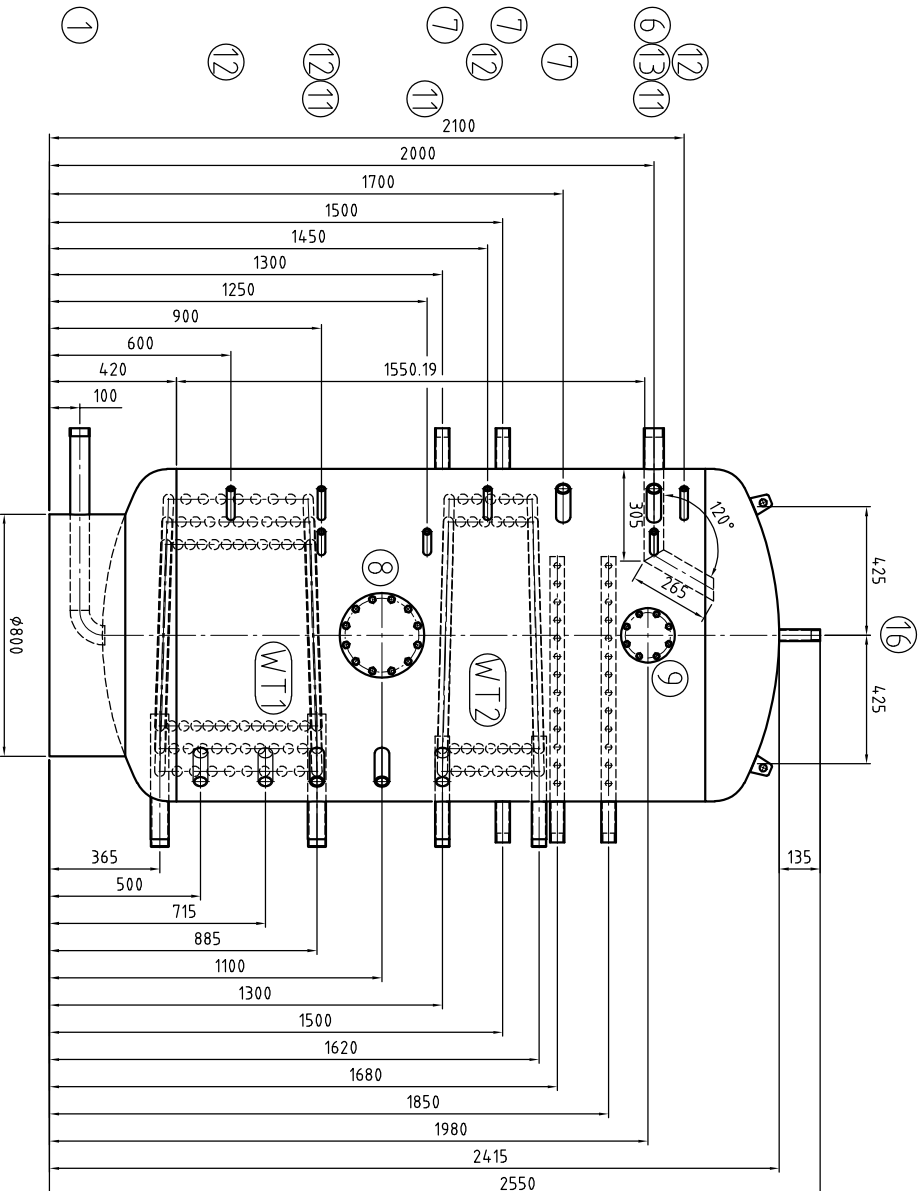

WT1 WT - 8m²
WT - Rohr / tube - Ø33,7
Ø900 - 9 Wind. / conv.
Ø750 - 11 Wind. / conv.
Ø600 - 13 Wind. / conv.

WT2 WT - 4m²
WT - Rohr / tube - Ø33,7
Ø900 - 7 Wind. / conv.
Ø750 - 8 Wind. / conv.

Kippmaß/ tilting tight: 2605 mm

Muffenlänge/inlet thread connection length = 135mm
Nippellänge/outlet thread connection = 150mm

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich
die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top
view!!

Min./max. zul. Druck	(PS)	0/6	0/10	bar
Min./max. allow. pressure				
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0/109	0/109	°C
Min./max. allow. temperature				
Prüfdruck	(PT)	9	20	bar
Test pressure				
Volumen	(V)	1975	28/56	L
Capacity				
Oberflächenbearbeitung		geätzt und passiviert		
Surface treatment		pickled and passivated		
Werkstoff		1.4571/1.4404		
material				
Gewicht		4,15		
Weight				
Artikel-Nr.				
Article number				
Kategorie/Module DGR, 2014/68/EU		Art 4 (3) / art.(3)		
Category/module PED 2014/68/EU				

15	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986	
16	Anschl. Sprührohr / conn. with spray tube	Rp 1 1/4"	DIN 2986	
14	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1 1/4"	DIN 2986	
13	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1 1/4"	DIN 2986	
12	(4x) Sonde / sonde	Rp 1/2"	DIN 2986	
11	(3x) Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
10	Anschl. Sprührohr / conn. with spray tube	Rp 1 1/4"	DIN 2986	
9	Handloch / hand hole	120/180	120	RET
8	Handloch / hand hole	200/280	200	RET
7 (8x)	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1 1/4"	DIN 2986	EPDM
6	Warmwasser / hot water	Rp 2"	DIN 2986	
5	Heizwasservorlauf / heating flow	R 1 1/2"	DIN 2982	
4	Heizwasserrücklauf / heating return	R 1 1/2"	DIN 2982	
3	Heizwasservorlauf / heating flow	R 2"	DIN 2982	
2	Heizwasserrücklauf / heating return	R 2"	DIN 2982	
1	Kaltwasser, Entleerung / cold water, drain	Rp 2"	DIN 2986	
Stutzen	Benennung	Norm	PN	Position
Nozzle	Denomination		Standard	Facing

RevZ 27.03.2025	Riedel	Wuhan	Änderungen nach Kundenwunsch/ changes acc. customer's request		
Rev1 26.02.2025	Becker	Wuhan	Änderungen nach Kundenwunsch/ changes acc. customer's request		
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Name/name	Kennwort/Subject
Gez. / drawn	21.01.2025	Einheitsmaß		Wuhan	
Gepr. / appr.	21.01.2025	Wuhan			
Benennung / Designation :					
Wärmwasserspeicher					
R-HLS 2 2000 Sonder					
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell-Nr. / Order No. :	
22831-0RevZ		P2500045		KST300 / 117754	
				Maßstab / Scale	Blatt / sheet
				1:125	1/1
				Stand/as per:	27.03.2025