



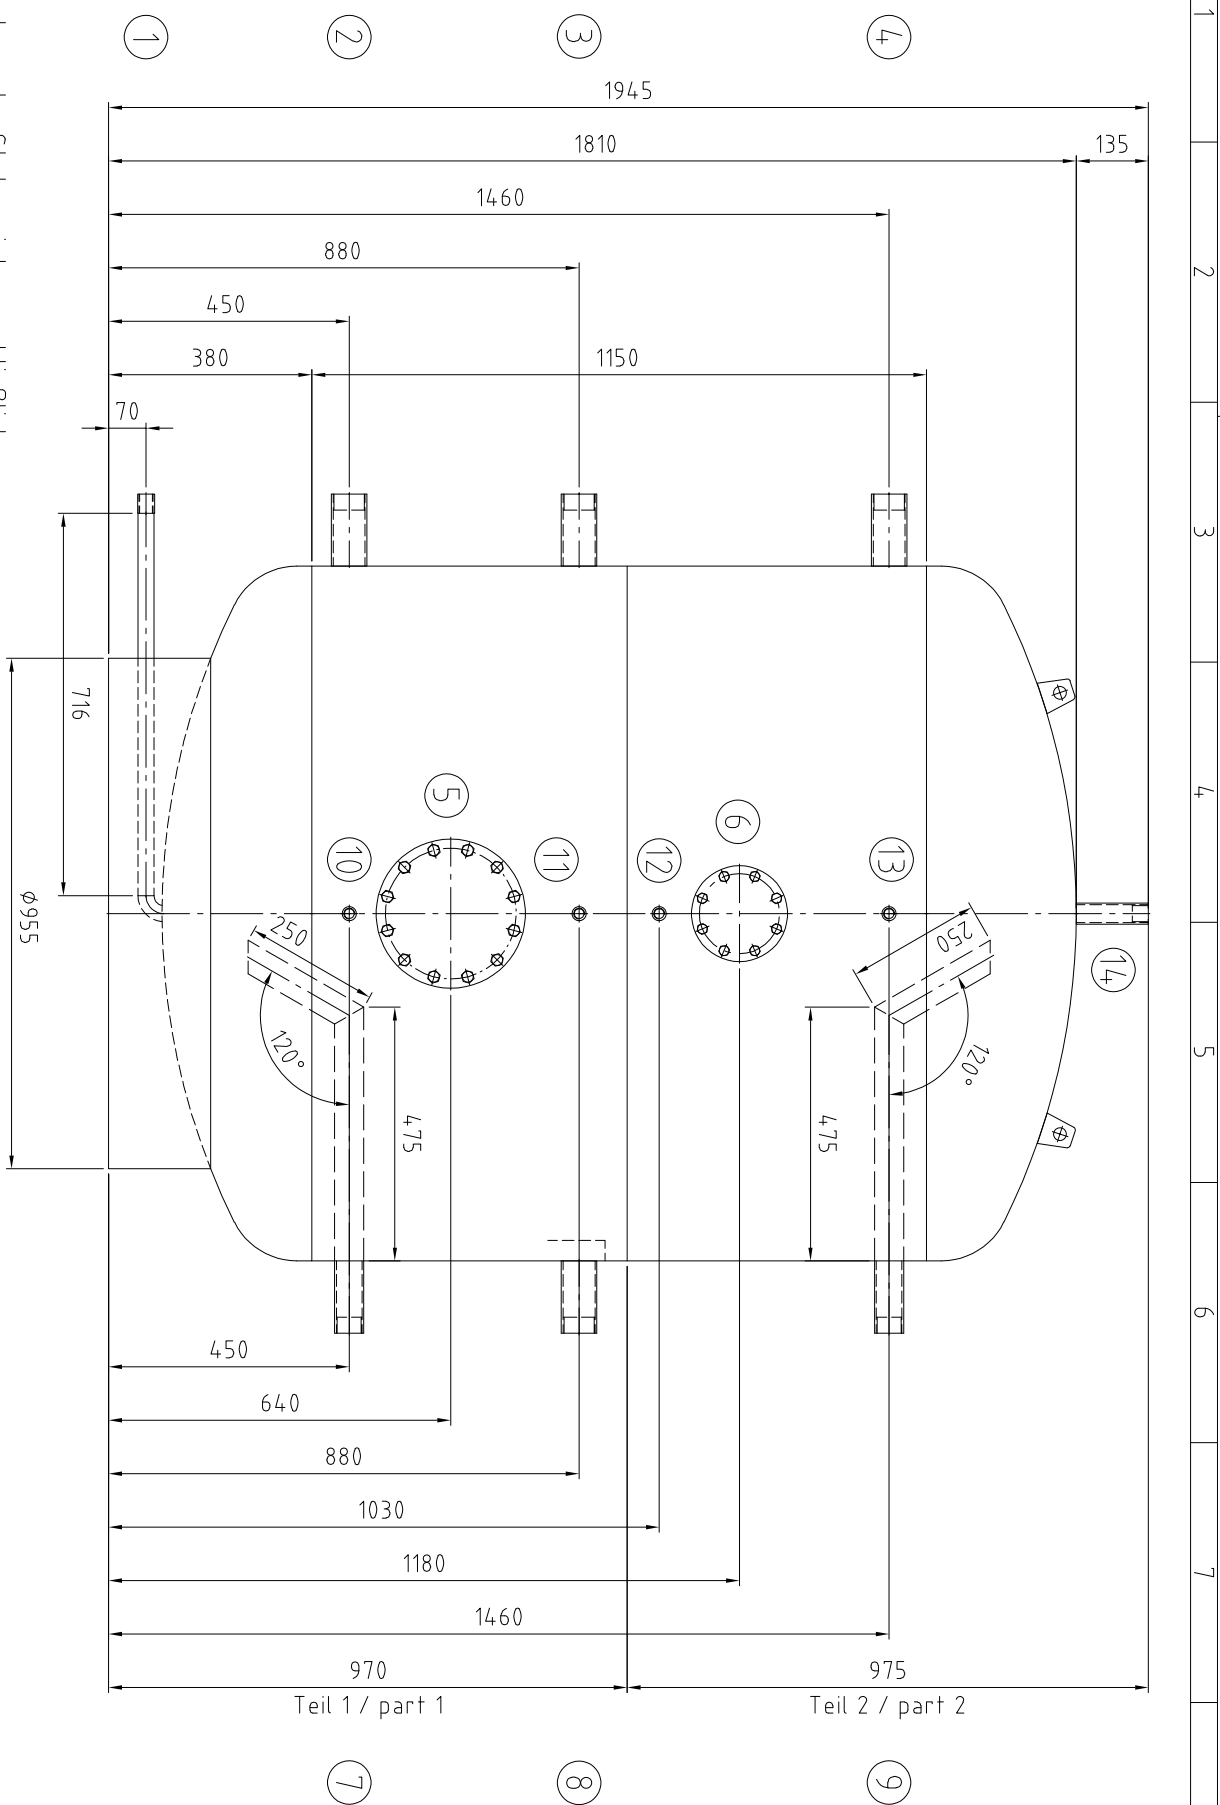


Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

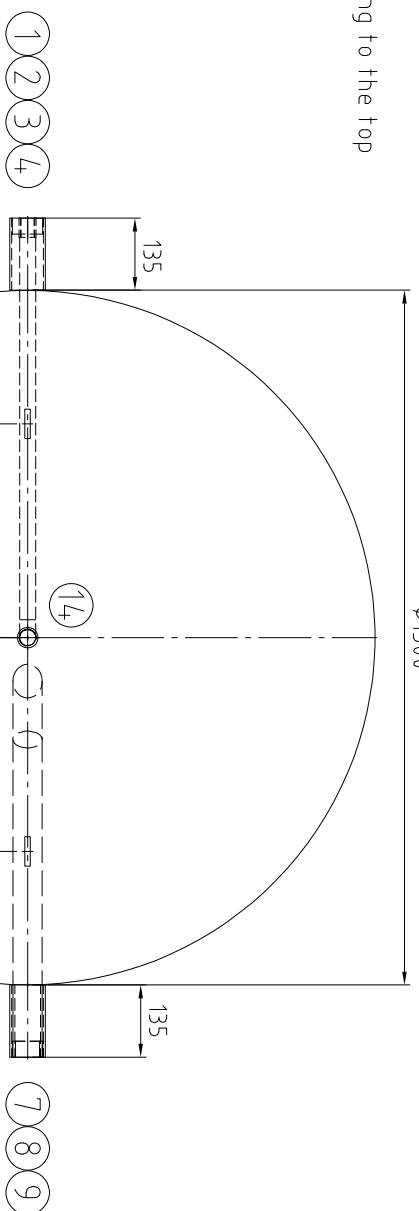

Kippmaß/ tilting tight: 2040 mm

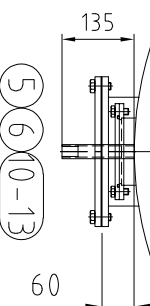

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck		
Min./max. allow. pressure	0 / 6	-
(PS)		bar
Min./max. zul. Temperatur	0 / 109	-
(TS)		°C
Min./max. allow. temperature		
Prüfdruck	9	-
(PT)		bar
Test pressure		
Volumen	2000	-
(V)		L
Capacity		
Oberflächenbearbeitung	gebeizt und passiviert	
Surface treatment	pickled and passivated	
Werkstoff	1.4571/ 1.4404	316Ti/ 316L
material		
Gewicht	315	
Weight		kg
Artikel-Nr.		
Article number		
Kategorie/Modul DGRJ 2014/68/EU	n. Art. 4. Abs. (3)	
Category/module PED 2014/68/EU		

14	Entlüftung / air vent	Rp 1"		DIN 2986		
13	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"		DIN 2986		
12	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"		DIN 2986		
11	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"		DIN 2986		
10	Muffenanschluss /socket connection	Rp 1/2"		DIN 2986		
9	Warmwasser/ warm water	Rp 1/2"		DIN 2986		
8	Zirkulation/ circulation	Rp 2"		DIN 2986		
7	Kaltwasser / cold water	Rp 1 1/2"		DIN 2986		
6	Handloch / hand hole 120/180	120		RET	0-Ring	
5	Handloch / hand hole 200/280	200		RET	EPDM	
4	Muffenanschluss /socket connection	Rp 2"		DIN 2986		
3	Muffenanschluss /socket connection	Rp 2"		DIN 2986		
2	Muffenanschluss /socket connection	Rp 2"		DIN 2986		
1	Entleerung/ drain	Rp 3/4"		DIN 2986		
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position
						Rohrmaßung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject:	Art der Änderung / Modification
	Datum/date	Name/name			
Gez. / drawn	28.03.2025	Riedel			
Gepr. / appr.	28.03.2025	Wihlan			

Warmwasserspeicher / storage tank



Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22973-0	P2500253	KST300/119000	1:10	1/1