


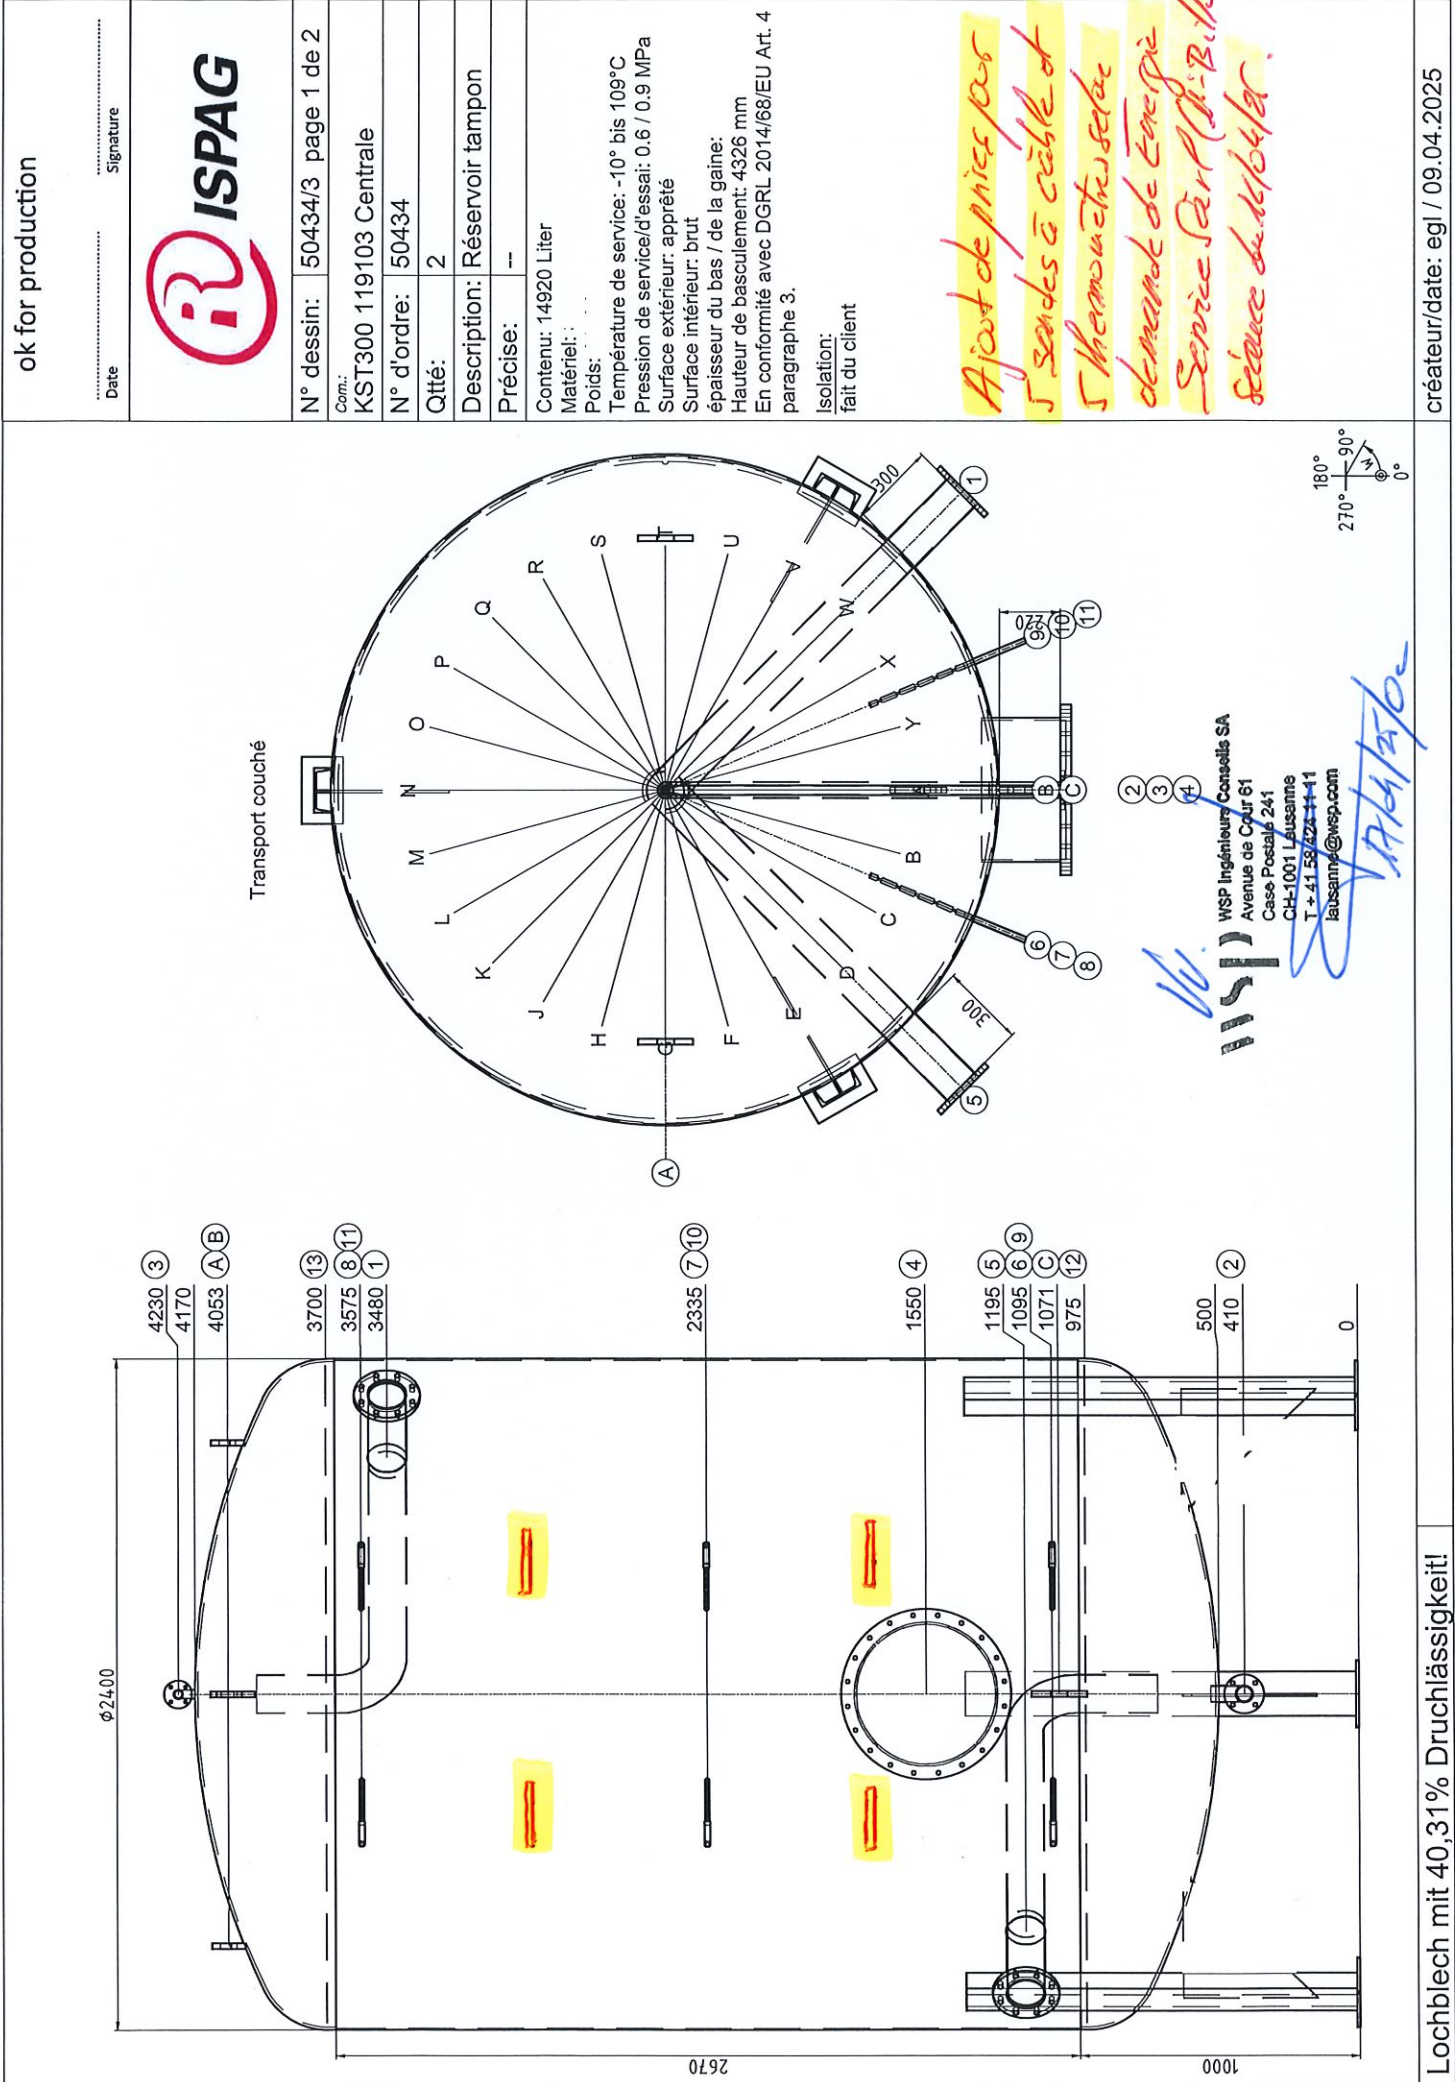

ok for production		Date	Signature
N° dessin:	50434/3	page 1 de 2	
Com.:	KST300 119103 Centrale		
N° d'ordre:	50434		
Qté:	2		
Description:	Réservoir tampon		
Précise:	--		
Contenu:	14920 Liter		
Matériel:			
Poids:			
Température de service:	-10° bis 109°C		
Pression de service/d'essai:	0.6 / 0.9 MPa		
Surface extérieure:	apprêté		
Surface intérieure:	brut		
épaisseur du bas / de la gaine:			
Hauteur de basculement:	4326 mm		
En conformité avec:	DGRL 2014/68/EU Art. 4		
paragraphe 3.			
Isolation:			
fait du client			


Ajout de prise par
5 sondes à câble et
5 thermocouples
demande de Energie
Service S&P (M. B. B.)
Service du K&P&P.

Lochblech mit 40,31% Durchlässigkeit!

créateur/date: egl / 09.04.2025

2400 +5

2768 +5

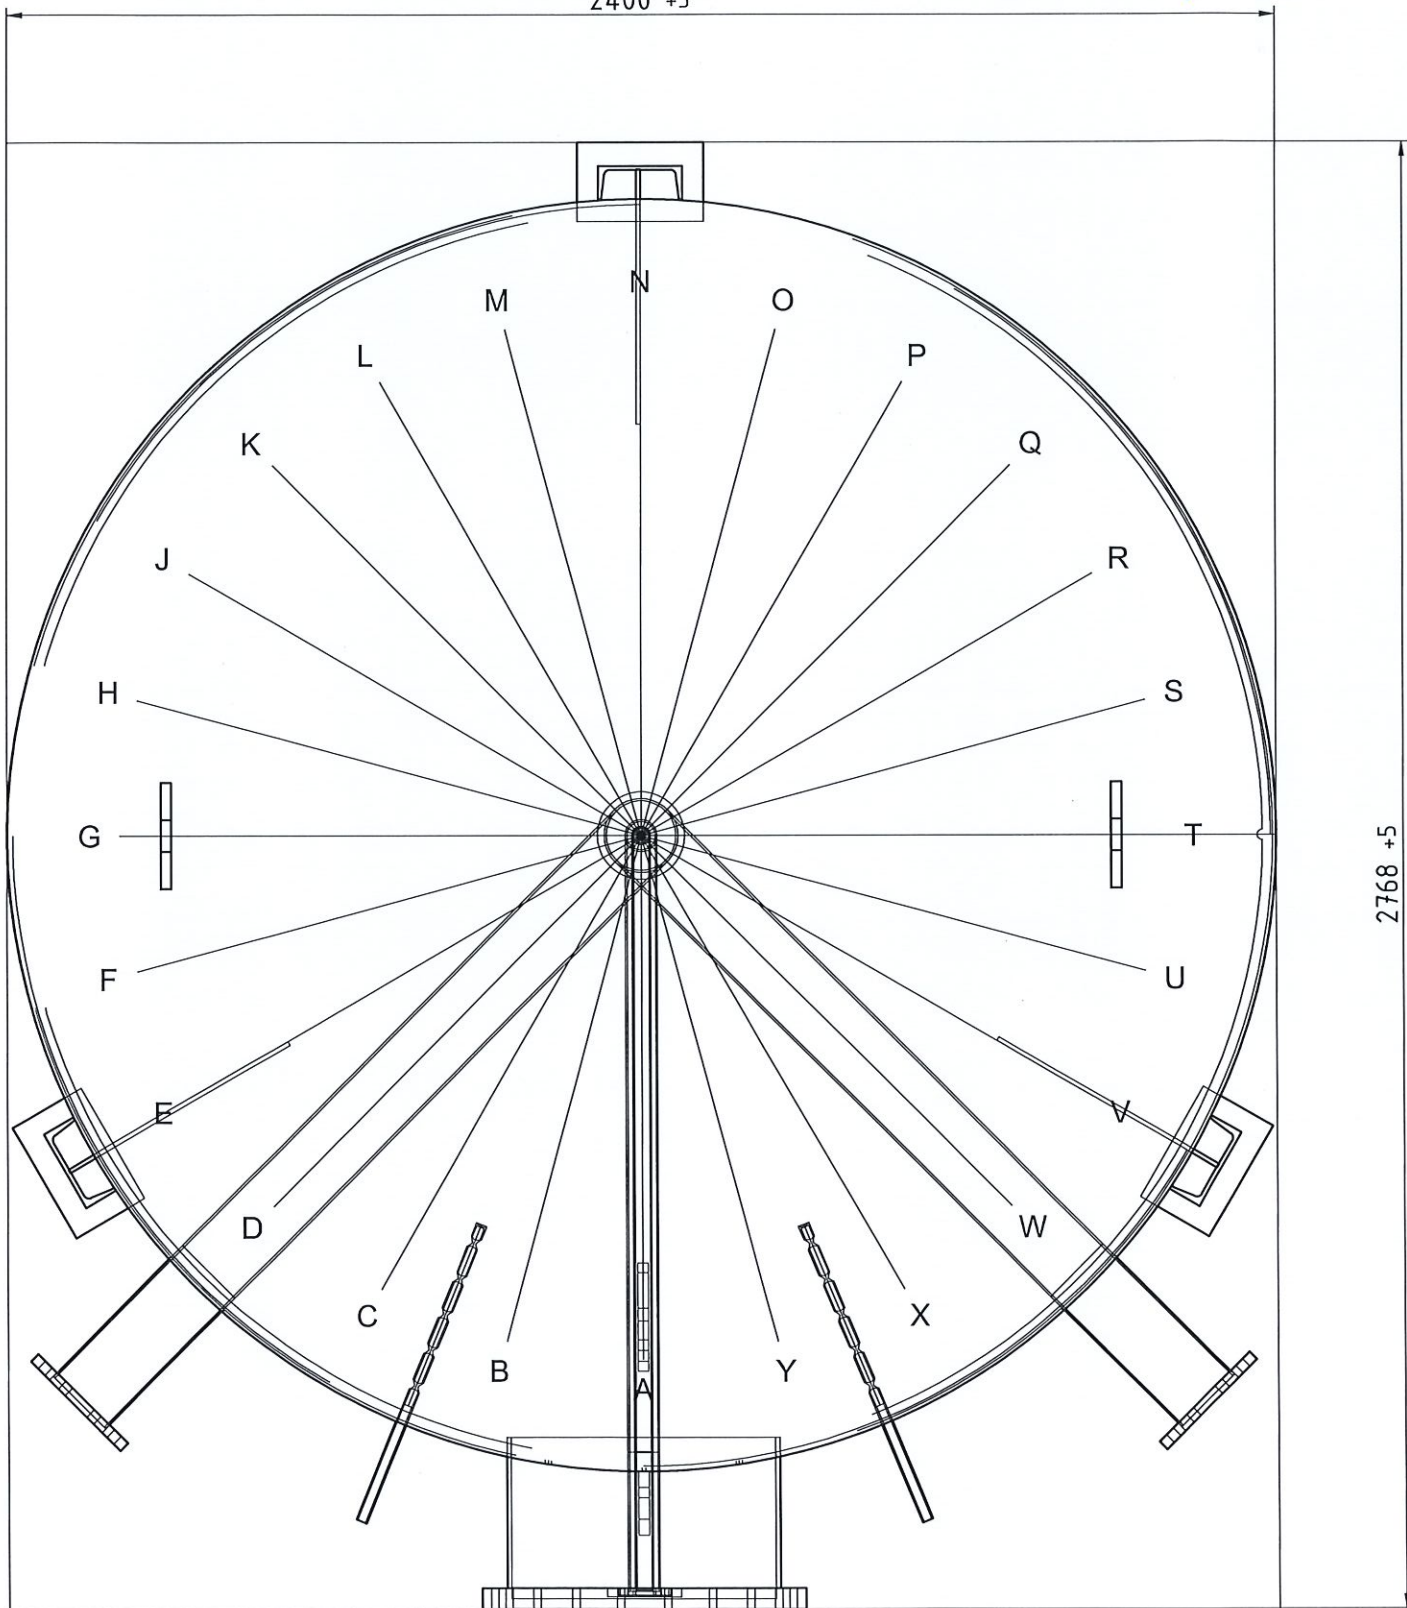

50434/3

Einbringmasse

N° dessin: 50434/3 Blatt 2 von 2 – Anschlussliste



Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	300	45	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube coudé
2	1	220	0	Flasque Typ01 2" PN6 avec tube coudé Entleerung
3	1	220	0	Flasque Typ01 1" PN6 avec tube coudé Entlüftung
4	1	220	0	Trou d'homme NW500 PN6
5	1	300	315	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube coudé
6	1	200	337.5	Manchon 1/2" avec tube de vaporisateur Thermometer
7	1	200	337.5	Manchon 1/2" avec tube de vaporisateur Thermometer
8	1	200	337.5	Manchon 1/2" avec tube de vaporisateur Thermometer
* 9	1	200	22.5	Manchon 1/2" avec tube de vaporisateur Fühler
10	1	200	22.5	Manchon 1/2" avec tube de vaporisateur Fühler
11	1	200	22.5	Manchon 1/2" avec tube de vaporisateur Fühler
12	1	0	-	tôle perforée
13	1	0	-	tôle perforée
1001	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut
1002	1	--	0	(EN) Lifting lug en haut
1003	1	120	270	(EN) Lifting lug latéralement

* sonde à câble à charge de Energie Service S&P (M-Biller)
 selon service planifier % WSP du 16/6/25.

- 5 sondes à câble
- 5 thermomètres

WSP
 WSP Ingenieure Conseils SA
 Avenue de Cour 61
 Case Postale 241
 CH-1001 Lausanne
 T + 41 58 424 11 11
 lausanne@wsp.com

17/6/25/02