

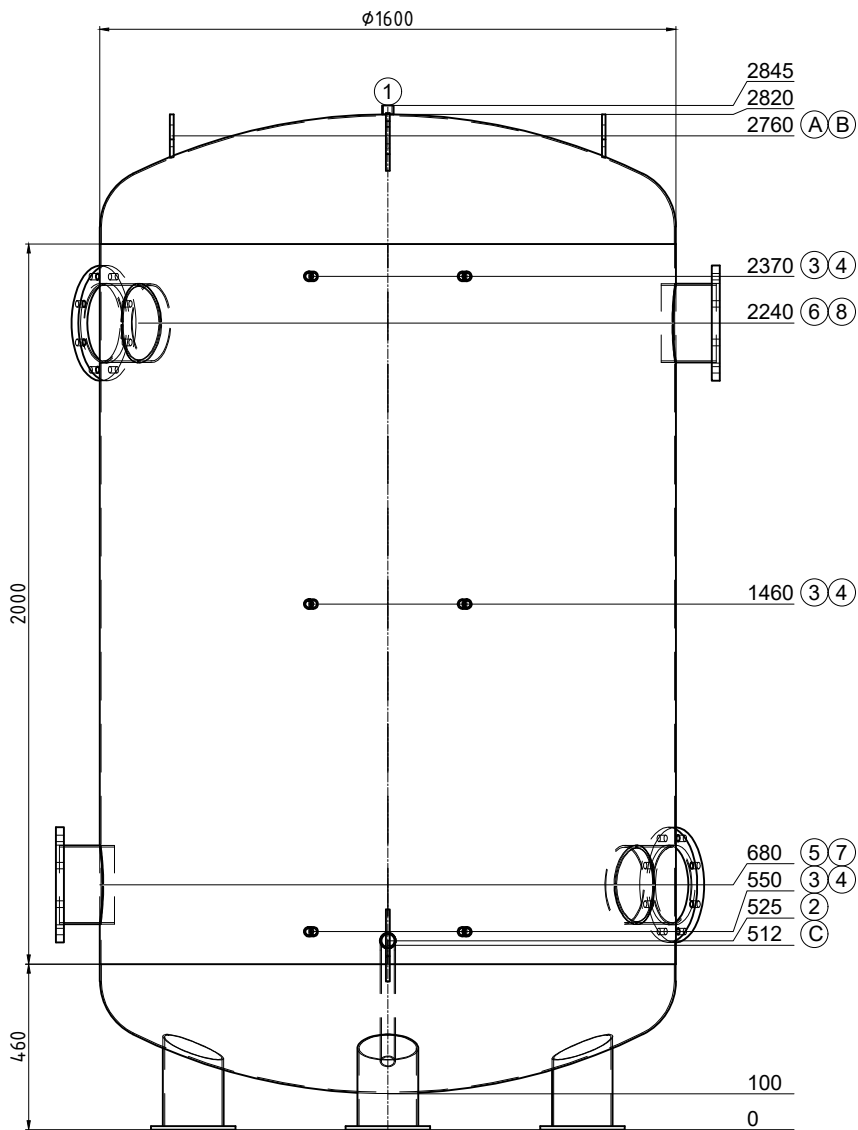




#### Transport couché

| Pos. | Pcs | L   | w°  | Description                                  |
|------|-----|-----|-----|----------------------------------------------|
| 1    | 1   | 25  | 0   | raccord 3/4" Entlüftung                      |
| 2    | 1   | 70  | 0   | mamelon 5/4" avec tube coudé 135° Entleerung |
| 3    | 3   | 50  | 345 | raccord 1/2" Thermometer                     |
| 4    | 3   | 50  | 15  | raccord 1/2" Fühler                          |
| 5    | 1   | 100 | 270 | Flasque Typ01 DN200 PN6                      |
| 6    | 1   | 100 | 240 | Flasque Typ01 DN200 PN6                      |
| 7    | 1   | 100 | 120 | Flasque Typ01 DN200 PN6                      |
| 8    | 1   | 100 | 90  | Flasque Typ01 DN200 PN6                      |
| A    | 2   | --  | 270 | (EN) Lifting lug en haut                     |
| B    | 1   | --  | 0   | (EN) Lifting lug en haut                     |
| C    | 1   | 120 | 270 | (EN) Lifting lug latéralement                |

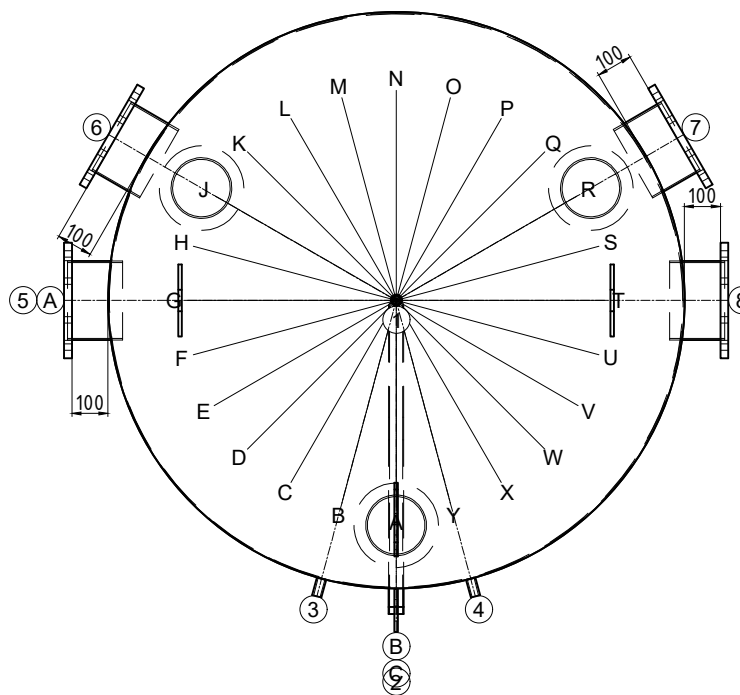

ok for production  
 ENTREPRISE DU GAZ  
 01.04.2025  
 Date  
 Signature  
 SANITAIRE CHAUFFAGE DÉPANNAGE 24/24 SERVICE DES EAUX  
 Route d'Ailly 38725004 CORRENTUY  
 Rue du Puits 13000 DELÉMONT



N° dessin: 50441/2

Com.:  
 KST300 119104 Les Breleux

N° d'ordre: 50441

Qté: 1


Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 4989 Liter  
 Matériel: S235JR  
 Poids: 462 kg  
 Température de service: -10°C bis 50°C  
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa  
 Surface extérieure: 1K poussière de zinc  
 Surface intérieure: brut  
 épaisseur du bas / de la gaine: 4/3  
 Hauteur de basculement: 2875 mm  
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4  
 paragraphe 3.

Isolation:  
 fait du client

créateur/date: egl / 01.04.2025

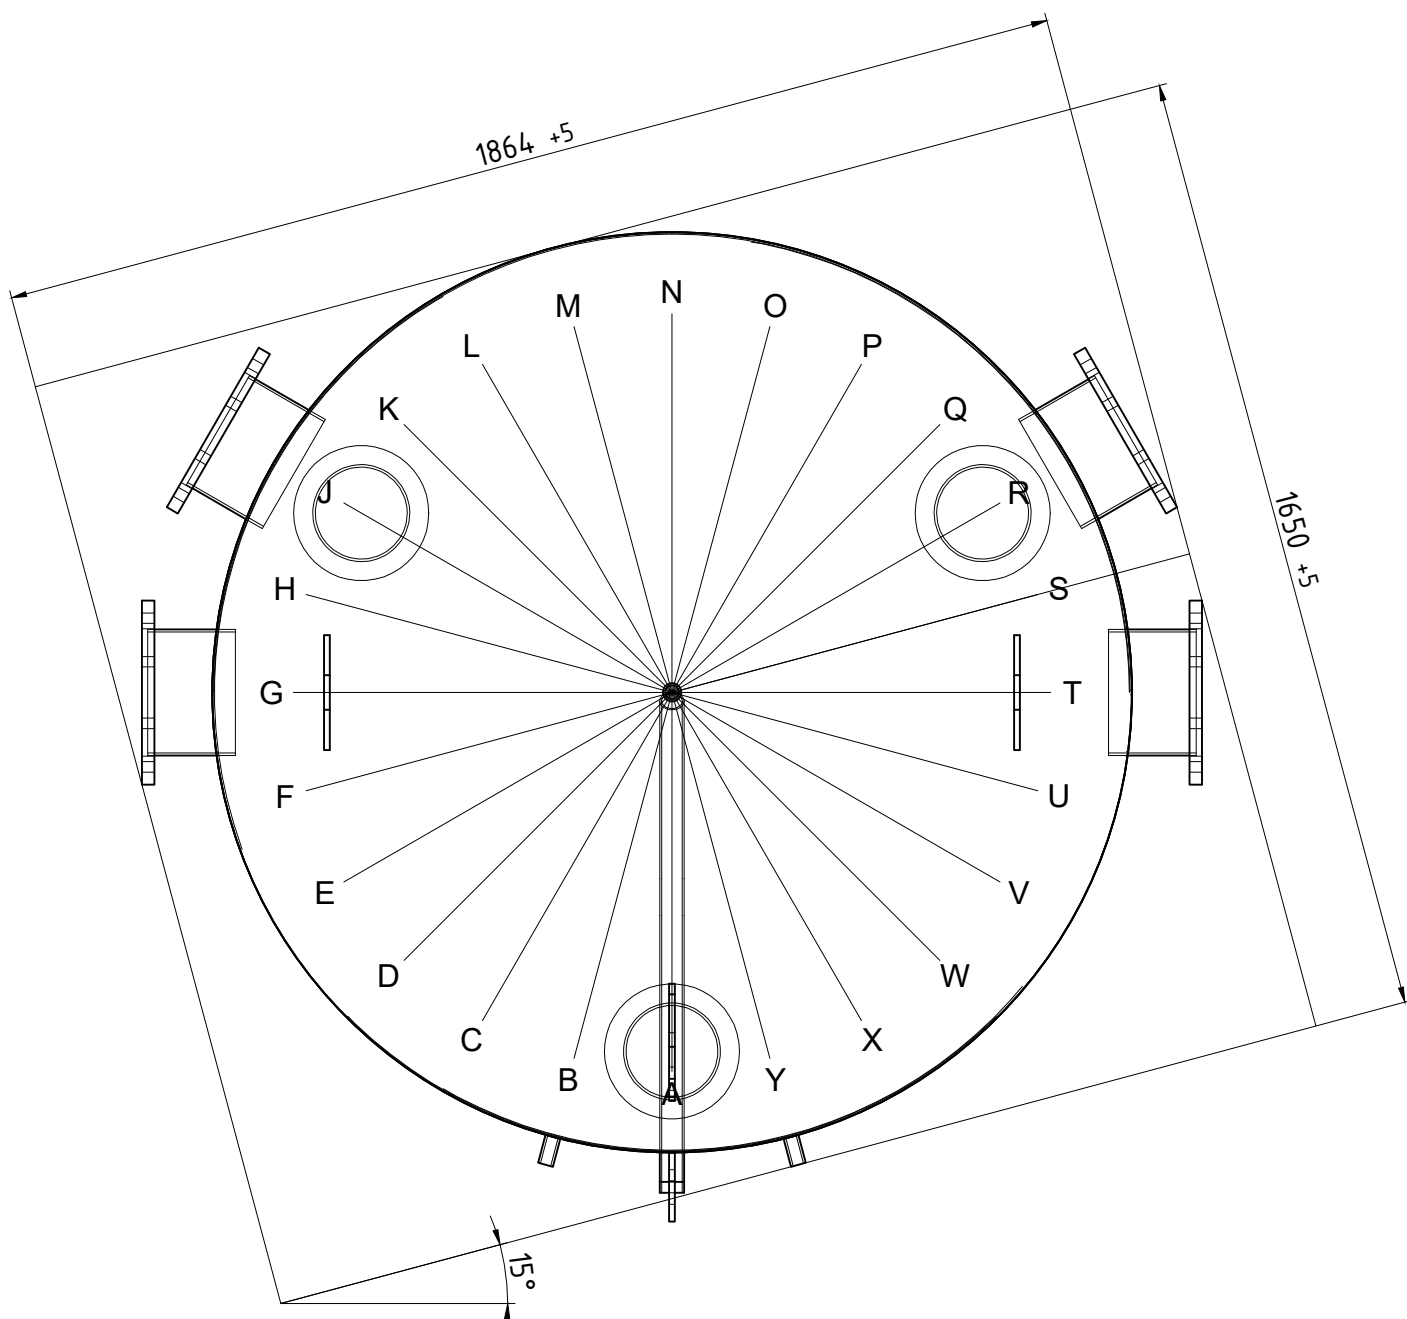

50441/2

Einbringmasse