



Demande d'offre

Date: 16.05.25

Entreprise: Energie Concept ST
Adresse:

Contact: Luc Fragnière
Téléphone: 079 / 844 99 54
Courriel: l.fragniere@energieconcept.ch

Chantier: 2442 - Morbier - Bâtiment A
Adresse: Route de Vuippens 53 - 1630 Bulle

Dimensions

Diamètre: 1100 1200 mm
Hauteur: 2350 mm
Volume: 2000 litres
Pression de service: 5 bar
Température: 60 °C

Matière

☒ Inox V4A
☐ Inox V2A
☐ Acier S235JRG2


Exécution

☐ Sur pieds
☒ Sur virole



Isolation


☒ Laine de roche
☐ Armaflex

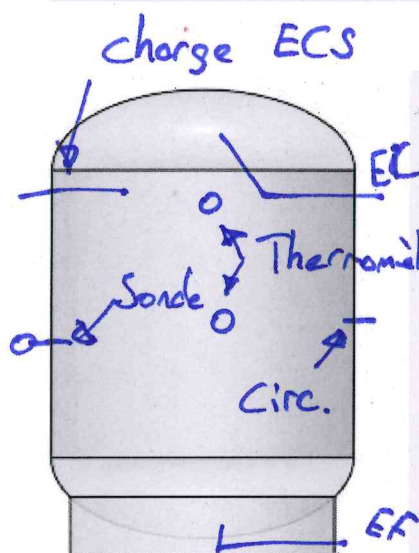

Connections

Eau froide	R	"	DN 40	- PN
Eau chaude	R	"	DN 40	- PN
Aller	R	"	DN	- PN
Retour	R	"	DN	- PN
Circulation	R	"	DN 40	- PN
Purge	R	"	DN	- PN
Vidange	R	"	DN	- PN
	R	"	DN	- PN
	R	"	DN	- PN
	R	"	DN	- PN
	R	"	DN	- PN

Trou d'homme: oui
Manchons pour sondes / thermomètres: nombre 3

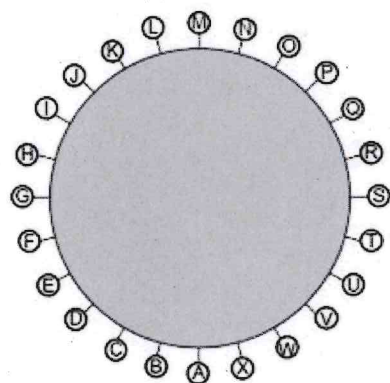

Soudure sur site

Hauteur du local: 2570 mm
Passage de porte: 1000 mm
Largeur de porte: 2100 mm
Hauteur de porte: 2100 mm
Profondeur monte charge: / mm
Poids admissible: / T





Demande d'offre

Date: 16.05.25

Entreprise: Energie Concept SA
Adresse:

Contact: Luc Fragnière
Téléphone: 079 / 844 99 54
Courriel: l.fragniere@energieconcept.ch

Chantier: 2402 - Morbier - Bâtiment B

Adresse: Route de Vuippens 53 - 1630 Bulle

Dimensions

Diamètre: 900 mm
Hauteur: mm
Volume: 1200 litres
Pression de service: 5 bar
Température: 60 °C

Matière

☒ Inox V4A
☐ Inox V2A
☐ Acier S235JRG2


Exécution

☐ Sur pieds
☒ Sur virole



Isolation

☒ Laine de roche
☐ Armaflex

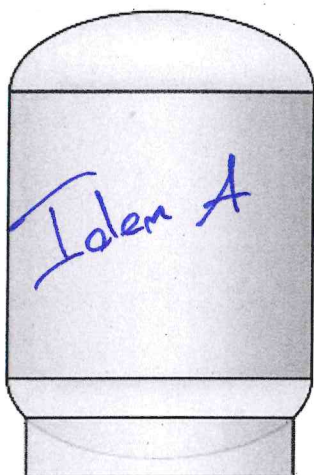


Connections

Eau froide
Eau chaude
Aller
Retour
Circulation
Purge
Vidange

R	"	DN 32	- PN
R	"	DN 32	- PN
R	"	DN	- PN
R	"	DN	- PN
R	"	DN 22	- PN
R	"	DN	- PN
R	"	DN	- PN
R	"	DN	- PN
R	"	DN	- PN
R	"	DN	- PN
R	"	DN	- PN

Trou d'homme: Oui

Manchons pour sondes / thermomètres: nombre 3

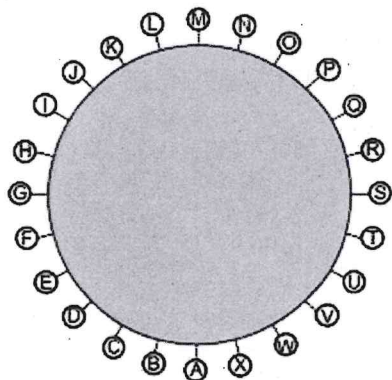

☒ Soudure sur site ☐

Hauteur du local: 2835 mm
Passage de porte
Largeur de porte: 1000 mm
Hauteur de porte: 2100 mm
Profondeur monte charge: mm
Poids admissible: T

Demande d'offre

Date: 16.05.25

Entreprise: Energie Concept SA
Adresse: _____

Contact: Luc Fragnière
Téléphone: 079 / 846 99 54
Courriel: l.fragniere@energieconcept.ch

Chantier: 2402 - Morbier - Bâtiment C
Adresse: Route de Vuippens 53 - 1630 Bulle

Dimensions

Diamètre: _____ mm
Hauteur: _____ mm
Volume: _____ litres
Pression de service: _____ bar
Température: _____ °C

Matière

- ☐ Inox V4A
☐ Inox V2A
☐ Acier S235JRG2

Exécution


- ☐ Sur pieds
☐ Sur virole



Isolation

- ☐ Laine de roche
☐ Armaflex

Idem bâtiment A

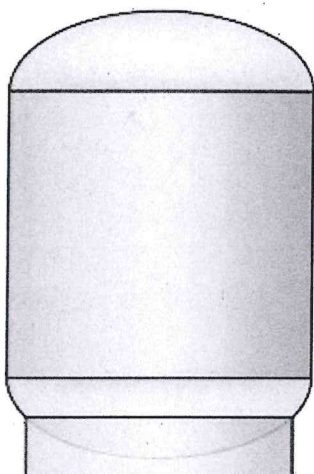


Connections

Eau froide
Eau chaude
Aller
Retour
Circulation
Purge
Vidange

R	"	DN	- PN
R	"	DN	- PN
R	"	DN	- PN
R	"	DN	- PN
R	"	DN	- PN
R	"	DN	- PN
R	"	DN	- PN
R	"	DN	- PN
R	"	DN	- PN
R	"	DN	- PN

Trou d'homme: _____

Manchons pour sondes / thermomètres: nombre _____

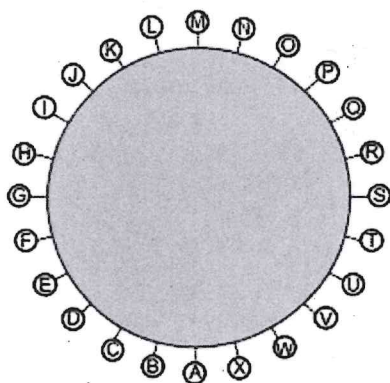

☒ **Soudure sur site** ☐

Hauteur du local: _____ mm

Passage de porte

Largeur de porte: _____ mm

Hauteur de porte: _____ mm

Profondeur monte charge: _____ mm

Poids admissible: _____ T